

目录

目录 1

第一章 安全及注意事项 2

 1. 实施配线作业时，务必关闭切断电源。 2

 1、电机绝缘检查 2

 2、变频器输入、输出端所用接触器等开关器件 2

 3、额定电压值以外的使用 2

 4、三相输入改成两相输入 2

 5、雷电冲击保护 2

 6、关于适配电机 2

第二章 产品型号介绍 3

 2.1 型号说明 3

 2.2 产品铭牌: 3

 2.3 产品外形及安装尺寸 4

 2.4 配件说明: 5

 2.5 操作面板 6

 2.6 主回路端子接线说明: 8

 2.7. 控制端子及接线图 9

第三章：功能参数表 15

第四章：功能参数说明 57

第五章 故障诊断及处理方法 140

第一章 安全及注意事项

1. 实施配线作业时，务必关闭切断电源。
2. 切断电源后，变频器指示灯未熄灭之前，表示内部仍有高压，切不可触摸内部电路及元件。
3. 绝不可将电源接到变频器的输出端子 U V W 上，否则会造成严重的损坏。
4. 绝不可自行改装变频器的内部零件及线路。
5. 请将变频器至于阴凉通风处避免阳光直射导致设备过热。
6. 如在使用中仍有一些问题不明，请与本公司客服联系
7. 变频器必须可靠接地，且接地电阻小于 10 欧姆。切勿将零线当地线接入变频器!!!

注意事项

1、电机绝缘检查

电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于 $5M\Omega$ 。

2、变频器输入、输出端所用接触器等开关器件

若在电源和变频器输入端之间加装接触器，则不允许用此接触器来控制变频器启停。一定需要用该接触器控制变频器启停时，间隔不要小于一个小时，频繁的充放电易降低变频器内电容的使用寿命。若输出端和电机之间有接触器等开关器件，应确保变频器在无输出时进行通断操作，否则易造成变频器内模块损坏。

3、额定电压值以外的使用

不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用 FD 系列变频器，易造成变频器内器件损坏，如果需要请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

4、三相输入改成两相输入

不可将 FD 系列中三相变频器改成两相使用，否则将导致故障或变频器损坏。

5、雷电冲击保护

本系列变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力，对于雷电频发处客户还应在变频器前端加装保护。

6、关于适配电机

1)、标准适配电机为永磁同步电机及异步电机，请一定按电机额定电流值来选配驱动器，保证电机的额定电流值小于或等于驱动器的额定电流值。

2)、考虑到高速永磁同步电机驱动特性，对坐不同的载波频率驱动器有一定的降能，选型时请于公司联系。


3)、驱动器已经内置适配电机标准参数，根据实际情况有必要进行电机参数辨识或修改缺省值以尽量符合实际值，否则会影响运行效果及保护性能。

4)、由于电缆或电机内部出现短路会造成驱动器报警，甚至炸机。因此，请首先对初始安装的电机及电缆进行绝缘短路测试，日常维护中也需经常进行此测试。


注意：做这种测试时务必将驱动器与被测试部分全部断开

第二章 产品型号介绍

2.1 型号说明

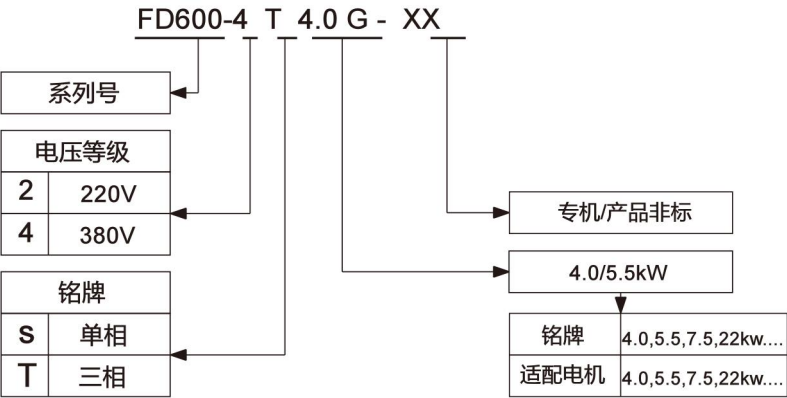


2.2 产品铭牌:

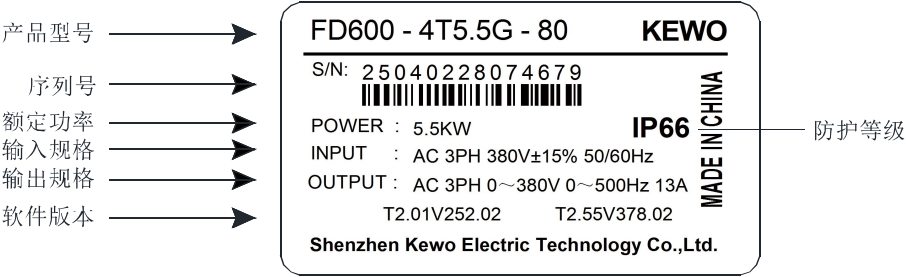

2.3 产品外形及安装尺寸



(图一)




(图二)



变频器型号	安装孔位 mm		外形尺寸 mm			安装螺栓 (mm)	图例/结构 尺寸
	W		W1	H1	D1		
220V±15%输入，0-V（最大输入）							
FD600-2S1. 5G FD600-2S2. 2G	170	/	190	265	114	M5	图一
FD600-2S3. 0G FD600-2S4. 0G	180	/	201	304	137	M6	图一
380V±15%输入，0-V（最大输入）							
FD600-4T1. 5G FD600-4T2. 2G FD600-4T3. 0G PFD600-4T4. 0G PFD600-4T5. 5G	170	/	190	265	114	M5	图一
PFD600-4T7. 5G PFD600-4T11G	180	/	201	304	137	M6	图一
PFD600-4T15G PFD600-4T18. 5G PFD600-4T22G	220	232	244	340	163	M8	图二


2.4 配件说明:

2.4.1 背板说明:

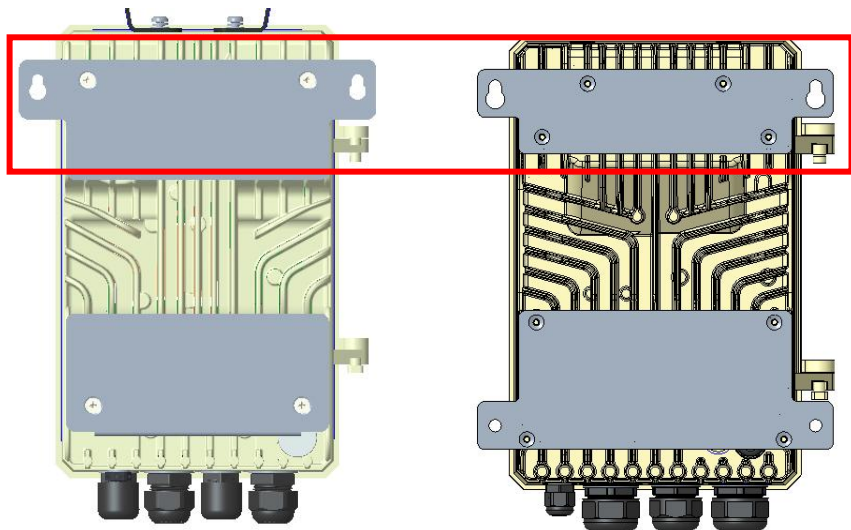


背板（红色框）作为附件，出厂时置于包装箱内，但需要根据使用场景自行安装

2.4.2 提手说明:

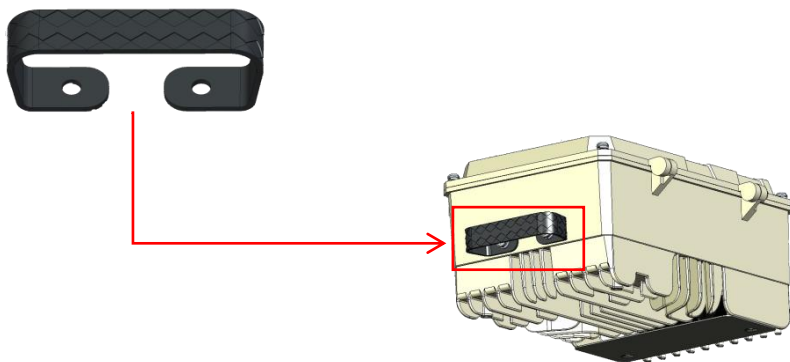

便携提手作为附件，出厂时置于包装箱内，但需要根据使用场景自行安装

2.5 操作面板

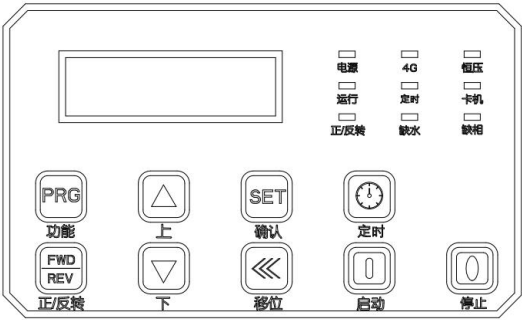

数码显示键盘（标配）

2.5.1 键盘功级说明

	编程键	一级菜单进入或退出。
	确认键	逐级进入菜单画面，确认并保存参数
	加	增加数值
	定时键	按照客户设置的时间启动或者停止运行
	正/反转	短按正反转，长按恒压模式切换
	减	减少数值
	移位键	切换显示值
	运行键	在键盘操作方式下，启动变频器
	停止键	在键盘操作方式下，停止变频器； 在变频器出现故障并排除故障后，按此键复位

使用操作面板，可对变频器进行功能参数设定与修改，变频器工作状态监控和变频器运行控制（启动，正反转，停止）等操作，其外形及功能区如下图所示：

2.5.2 指示灯说明：

(○表示熄灭；●表示点亮)

指示灯状态	表示含义说明			指示灯状态	表示含义说明		
电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：电源未接通 亮：设备已通电 闪烁：保留</td> <td> 电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：无 亮：电机/水泵卡住 闪烁：保留</td></td>	灭：电源未接通 亮：设备已通电 闪烁：保留	电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：无 亮：电机/水泵卡住 闪烁：保留</td>	灭：无 亮：电机/水泵卡住 闪烁：保留				
电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：4G 模块离线 亮：4G 模块在线 闪烁：保留</td> <td> 电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：正转 亮：反转 闪烁：正反转切换中</td></td>	灭：4G 模块离线 亮：4G 模块在线 闪烁：保留	电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：正转 亮：反转 闪烁：正反转切换中</td>	灭：正转 亮：反转 闪烁：正反转切换中				
电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：速度模式 亮：恒压模式 闪烁：压力启停模式</td> <td> 电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：无 亮：浮球有效/干抽故障 闪烁：保留</td></td>	灭：速度模式 亮：恒压模式 闪烁：压力启停模式	电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：无 亮：浮球有效/干抽故障 闪烁：保留</td>	灭：无 亮：浮球有效/干抽故障 闪烁：保留				
电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：停机状态 亮：运行状态 闪烁：保留</td> <td> 电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：无 亮：电源缺相 E010/电机缺相 E011 闪烁：保留</td></td>	灭：停机状态 亮：运行状态 闪烁：保留	电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：无 亮：电源缺相 E010/电机缺相 E011 闪烁：保留</td>	灭：无 亮：电源缺相 E010/电机缺相 E011 闪烁：保留				
电源 运行 正/反转 4G 定时 缺水 恒压 卡机 缺相 <td>灭：定时无效 亮：定时有效 闪烁：定时中</td> <td></td>	灭：定时无效 亮：定时有效 闪烁：定时中						

1：定时模式设置：

在停机状态下，按“定时”按钮，会出现“0.0h”字样。再按加减按钮，可以设置运行时间；设置好运行时间后，再按“定时”按钮会出现“-0.0h”字样，再按加减速按钮，设置自启时间；


2：正反转切换：

让机器运行至设定频率，短按“正反转”键，机器按照加减速时间，切换到反转运行频率，切换过程中“正反转”灯闪烁

3：恒压模式：

长按“正反转”直至出现“0.0-0.0”字样，依次是设定压力值、传感器反馈压力值，运行过程中当二者数值一致时，进入恒压模式。

2.6 主回路端子接线说明：

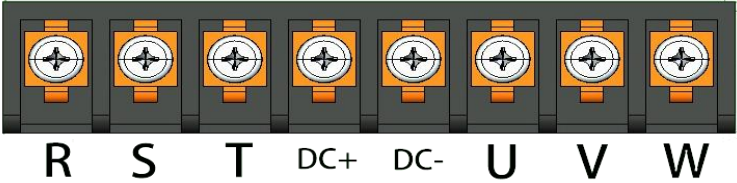


2.6.1. 单相 220V 输入变频器主回路端子说明：

端子标记	名 称	说 明
R T	单相电源输入端子	连接 220V 电源
U V W	变频器输出端子	连接三相电机
DC+ DC-	直流母线正负端子	直流母线输入端子
()	接地端子	变频器接地端子

2.6.2. 三相 380V 输入变频器主回路端子说明：


端子标记	名 称	说 明
R S T	三相电源输入端子	连接三相电源
U V W	变频器输出端子	连接三相电机
DC+ DC-	直流母线正负端子	直流母线输入端子
()	接地端子	变频器接地端子

2.7. 控制端子及接线图

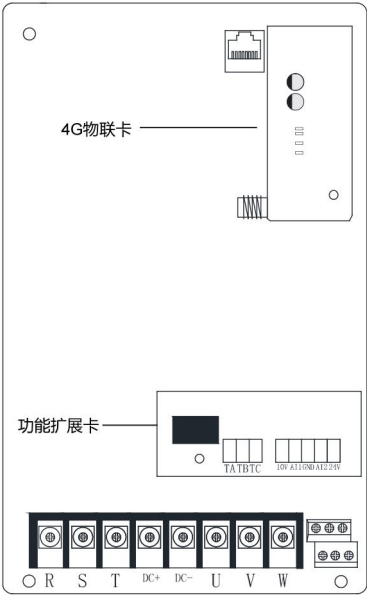

端子及扩展卡位置排列图例


2.7.1 控制端子及接线图

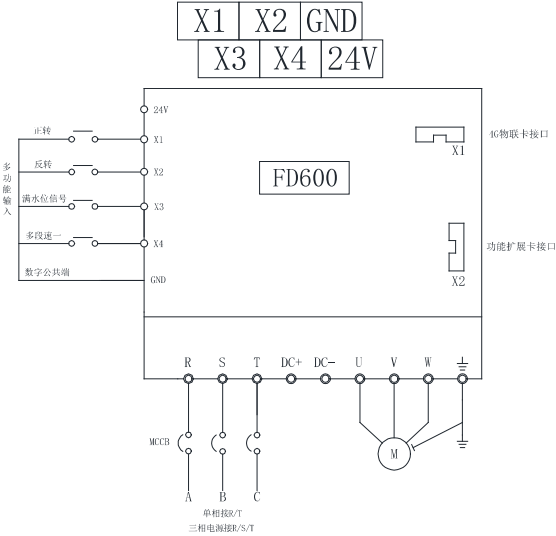

2.7.2 控制回路端子功能说明：

端子符号	端子名称	功能说明
X1 GND	多功能输入端子 1 (正转)	1. 输入规格：24V DC，5mA 2. 频率范围：0~200Hz 3. 电压范围：10V~30V
X2 GND	多功能输入端子 2 (反转)	
X3 GND	多功能输入端子 3 (满水位信号)	
X4 GND	多功能输入端子 4 (多段速)	
24V GND	外接 24V 电源	向外提供 24V 电源，最大输出电流：200mA 一般用作外接传感器电源或微型继电器电源
X 1	扩展卡接口	4G 物联卡接口
X 2	扩展卡接口	外接多功能扩展卡

2.7.3 4G 功能说明（X 1 扩展口）：（可选件：RS485 通讯）

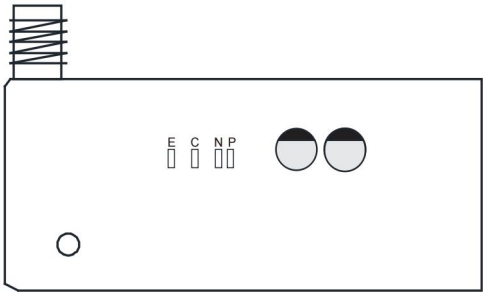

2.7.4 AD1000RS-485 通讯卡（可选带隔离 485）

指示灯位号	指示灯定义	指示灯动作说明
POWER	电源指示灯	上电后常亮电源正常接通
NET	数据指示收发指示灯	常亮：已注册到网络 快速闪烁：正在搜索网络
CLOUD	运行状态指示灯	常亮：与服务器连接成功 熄灭：与服务器断开连接
ERROR	故障指示灯	常亮：设备故障或 485 通信故障 熄灭：无故障



每一个端子或者接口的含义如下：

名称	说明	注意
RS+	RS+级接线端子	与上位机RS-485通讯接口R+相接
RS-	RS-级接线端子	与上位机RS-485通讯接口R-相接
PGND	AD1000RS扩展卡电源地	使用时一般不接

2.7.5 功能扩展卡端子功能说明（X 2 扩展口）：



端子符号	端子名称	功能说明
TA TB TC	继电器输出	多功能继电器输出：TA 和 TC 常开 TA 和 TB 常闭 触点驱动能力：AC250V 3A /DC 30V 1A
AI1 GND	模拟量输入端子 1	1. 输入信号：0~20mA /4~20mA
AI2 GND	模拟量输入端子 2	1. 输入信号：0~10V
24V GND	外接 24V 电源	向外提供 24V 电源，最大输出电流：100mA 一般用作外接传感器电源或微小型继电器电源

第三章：功能参数表

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P0 基本功能组					
P0.00	控制模式选择	0: 无速度传感器矢量控制 1: V/F 控制 2: 有速度传感器矢量控制	0 1	0xF000	★
P0.01	运行命令选择	0: 操作面板 1: 外部端子 2: 通讯控制	0	0xF001	☆
P0.02	数字设定频率停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	1	0xF002	☆
P0.03	主频率选择	0: 面板数字频率设定, 掉电后频率不记忆 1: 面板数字频率设定, 掉电后频率记忆 2: 模拟量 AI1 (0~10V) 3: 模拟量 AI2(0~10V/4~20mA) 4: 面板电位器 5: PULSE 脉冲设定 6: 简易 PLC 7: 多段指令 8: 过程 PID 9: RS485 通信	4	0xF003	★
P0.04	最大输出频率	5.00Hz~500.00Hz	50.00Hz	0xF004	★
P0.05	上限运行频率	P0.06~P0.04	50.00Hz	0xF005	★
P0.06	下限运行频率	0.00Hz~P0.05	0.00Hz	0xF006	☆
P0.07	数字频率设定	0.00Hz~P0.04	50.00Hz	0xF007	☆
P0.08	加速时间 1	0.00s~65000s	机型确定	0xF008	☆
P0.09	减速时间 1	0.00s~65000s	机型确定	0xF009	☆
P0.10	运行方向选择	0: 正向 1: 反向	0	0xF00A	☆
P0.11	载波频率	0.5KHz~16.0KHz	机型确定	0xF00B	☆
P0.12	载波频率自动调整	0: 不自动调整	1	0xF00C	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
	选择	1: 自动调整			
P0.13	参数初始化	0: 无操作 1: 恢复出厂参数, 电机参数 P2 组不恢复 12: 清除记录信息	0	0xF00D	★
P0.14	辅助频率源选择	同 P0.03 (主频率源选择)	0	0xF00E	★
P0.15	叠加时辅助频率源范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于主频率源	0	0xF00F	☆
P0.16	叠加时辅助频率源范围	0%~150%	100%	0xF010	☆
P0.17	主辅频率叠加选择	个位: 频率源选择 0: 主频率源 1: 主辅运算结果 (运算关系由十位确定) 2: 主频率源与辅助频率源切换 3: 主频率源与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源与主辅运算结果切换 十位: 频率源主辅运算关系 0: 主+辅 1: 主-辅 2: 二者最大值 3: 二者最小值	00	0xF011	☆
P0.18	运行命令端子组合模式	0: 两线式 1 1: 两线式 2 2: 三线式 1 3: 三线式 2	0	0xF012	★
P0.20	辅助频率源偏置的数字设定	0.00Hz~P0.04	0.00Hz	0xF014	☆
P1 启停控制组					
P1.00	启动方式	0: 直接启动 1: 先直流制动再从启动频率启动 2: 转速追踪启动	0	0xF100	☆
P1.01	启动频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	0xF101	☆
P1.02	启动频率保持时间	0.0s~100.0s	0.0s	0xF102	★
P1.03	启动直流制动电流	0%~100%	0%	0xF103	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P1.04	启动直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0s	0xF104	★
P1.05	停机方式	0: 减速停车 1: 自由停车	0	0xF105	☆
P1.06	停机直流制动起始频率	0.00Hz~最大频率 P0.04	0.00Hz	0xF106	☆
P1.07	停机直流制动等待时间	0.0s~100.0s	0.0s	0xF107	☆
P1.08	停机直流制动电流	0%~100%	0%	0xF108	☆
P1.09	停机直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0s	0xF109	☆
P1.10	能耗制动使用率	0%~100%	100%	0xF10A	☆
P1.11	反转控制	0: 允许反转 1: 禁止反转	0	0xF10B	★
P1.12	点动运行频率	0.00Hz~最大频率	5.00Hz	0xF10C	☆
P1.13	转速追踪方式（异步机）	0: 从停机频率开始 1: 从工频开始 2: 从最大频率开始	0	0xF10D	★
P1.14	转速追踪快慢（异步机）	1~100	20	0xF10E	☆
P1.15	转速追踪闭环电流大小（异步机）	30~200	100	0xF10F	☆
P1.16	转速追踪闭环电流 KP（异步机）	0~1000	500	0xF110	☆
P1.17	转速追踪闭环电流 KI（异步机）	0~1000	800	0xF111	☆
P1.18	转速追踪闭环电流下限（异步机）	10~100	30	0xF112	☆
P1.19	转速追踪电压上升时间（异步机）	0.5s~3.0s	1.0s	0xF113	★
P1.20	去磁时间（异步机）	0.0s~5.0s	1.0s	0xF114	★
P1.21	故障复位再启动方式	0: 正常启动 1: 转速追踪启动	0	0xF115	☆
P1.22	最低输出频率	0.00Hz~P1.06	0.00Hz	0xF116	☆
P1.24	制动电阻开通时间	0~65535s	0s	0xF118	☆
P2 电机参数组					
P2.00	GP 类型选择	0: G 型机 1: P 型机	机型确定	0xF200	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P2.01	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机	0 2	0xF201	★
说明: P2.01 异步机默认为 0, 同步机默认为 2.					
P2.02	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	0xF202	★
P2.03	电机额定频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	0xF203	★
P2.04	电机额定转速	0rpm~65535rpm	1460rpm	0xF204	★
P2.05	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	0xF205	★
P2.06	电机额定电流	0.1A~2000A	机型确定	0xF206	★
P2.07	电机定子电阻 (异步机)	0.001 Ω ~65.535 Ω	机型确定	0xF207	★
P2.08	电机转子电阻 (异步机)	0.001 Ω ~65.535 Ω	机型确定	0xF208	★
P2.09	电机漏感抗 (异步机)	0.01mH~655.35mH	机型确定	0xF209	★
P2.10	电机互感抗 (异步机)	0.1mH~6553.5mH	机型确定	0xF20A	★
P2.11	电机空载电流 (异步机)	0.01A~P2.06	机型确定	0xF20B	★
P2.12	同步机定子电阻	0.001 Ω ~65.535 Ω	机型确定	0xF20C	★
P2.13	同步机 D 轴电感	0.01mH~655.35mH	机型确定	0xF20D	★
P2.14	同步机 Q 轴电感	0.01mH~655.35mH	机型确定	0xF20E	★
P2.16	同步机反电动势	0.1V~6553.5V	机型确定	0xF210	★
P2.18	编码器脉冲个数	1~65535	1024	0xF212	★
P2.19	编码器类型	0: ABZ 增量编码器 4: 旋转变压器	0	0xF213	★
P2.21	ABZ 编码器相序	0: 正向 1: 反向	0	0xF215	★
P2.22	编码器安装角	0~359.9°	0	0xF216	★
P2.23	UVW 信号方向	0~1	0	0xF217	★
P2.24	UVW 信号零点位置角	0~359.9°	0	0xF218	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P2.25	旋变极对数	1~65535	1	0xF219	★
P2.26	速度反馈PG断线检测时间	0.0s~10.0s	0.0s	0xF21A	★
P2.27	电机自学习选择	1: 静止自学习 2: 旋转自学习 3: 带载静态学习 11: 同步机带载静态调谐 12: 同步机空载动态调谐	0	0xF21B	★
1: 静止自学习 适用于异步电机和负载不易脱开, 而不能进行完整自学习的场合。 进行静止自学习前必须正确设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06。静止自学习, 变频器可以获得 P2.07~P2.09 三个参数。 2: 旋转自学习 为保证变频器的动态控制性能, 请选择旋转自学习, 此时电机必须和负载脱开, 保持电机为空载状态。 旋转自学习过程中, 变频器先进行静止学习然后按照加速时间 P0.08 加速到电机额定频率的 80%, 保持一段时间后, 按照减速时间 P0.09 减速停机并结束学习。 3: 静态带载自学习 适用于不能脱开负载的情况。 旋转自学习完成后, 查看 P2.11 的参数值。此值应为电机额定电流 (P2.06) 值的 1/3~1/2, 如大于此值时, 请手动将 P2.11 的值适当设小。 11: 同步机带载自学习 在同步电机与负载不能脱开时, 不得不选择同步电机带载学习, 此过程中电机不运转. 进行同步电机带载学习前, 需要正确设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06。 同步电机带载学习, 变频器可以获得同步电机的的初始位置角, 而这时同步电机能够正常运行的必要条件, 所以同步电机安装完毕初次使用前, 必须进行学习。 动作说明: 设置该功能码为 11, 然后按 RUN 键, 变频器将进行带载学习。 12: 同步机空载自学习 如果电机与负载可以脱开, 则推荐选择同步电机的空载学习, 这样可以获得比同步电机带载学习更好的运转性能。 空载学习过程中, 变频器先完成带载学习, 然后按照加速时间 P0.08 加速到 P0.07 电机额定频率, 保持一段时间后, 按照减速时间 P0.09 减速停机并结束学习。 进行同步电机空载学习前, 除需要设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06 外, 还需					

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
要正确设置编码器脉冲数 P2.18、编码器类型 P2.19、编码器极对数 P2.25。 同步电机空载学习，变频器可以获得 P2.12~P2.16 参数外，还可以获得编码器相关信息 P2.21、P2.22、P2.23、P2.24，，同时获得矢量控制电流环 PI 参数 P3.11~P3.14。 注意：电机自学习只能在键盘操作模式进行（P0.01=0），端子操作及通讯操作模式下不能进行自学习。设置好（P2.01~P2.05）五项参数后，变频器停机状态下，进入（P2.27）菜单，选择对应的自学习方式，按下确认键，此时面板显示“LEATN”，然后按下 RUN 键，变频器进行电机自学习，学习完成后自动停机。					
P3 电机矢量控制参数组					
P3.00	速度环比例增益 1	1~100	30	0xF300	☆
P3.01	速度环积分时间 1	0.01s~10.00s	0.50s	0xF301	☆
P3.02	切换频率 1	0.00~P3.05	5.00Hz	0xF302	☆
P3.03	速度环比例增益 2	1~100	20	0xF303	☆
P3.04	速度环积分时间 2	0.01s~10.00s	1.00s	0xF304	☆
P3.05	切换频率 2	P3.02~P0.04	10.00Hz	0xF305	☆
P3.06	转差补偿系数	50%~200%	100%	0xF306	☆
P3.07	速度环滤波时间常数	0.000s~1.000s	0.015s	0xF307	☆
P3.08	矢量控制励磁增益	0~200	64	0xF308	☆
P3.09	速度控制时转矩上限源选择（电动）	0：功能码 P3.10 设定 1：AI1 设定 2：AI2 设定 3：面板电位器设定 4：PULSE 脉冲设定 5：通讯给定 6：MIN（AI1，AI2） 7：MAX（AI1，AI2）	0	0xF309	☆
P3.10	速度控制时转矩上限数字设定（电动）	0.0%~200.0%	150.0%	0xF30A	☆
P3.11	M 轴电流环 Kp	0~60000	1782	0xF30B	☆
P3.12	M 轴电流环 Ki	0~60000	678	0xF30C	☆
P3.13	T 轴电流环 Kp	0~60000	1782	0xF30D	☆
P3.14	T 轴电流环 Ki	0~60000	678	0xF30E	☆
P3.15	速度环积分分离（个位）	0~1	0	0xF30F	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P3.16	发电功率限制使能	0: 无效 1: 全程生效 2: 恒速生效 3: 减速生效	0	0XF310	☆
P3.17	发电功率上限	0.0%~200.0%	0.0%	0XF311	☆
P3.24	速度控制转矩上限源（发电）	0: 功能码 P3.10 设定 1: AI1 设定 2: AI2 设定 3: 面板电位器给定 4: PULSE 脉冲设定 5: 通讯设定 6: $\min(AI1 , AI2)$ 7: $\max(AI1 , AI2)$ 8: 区分发电电动时发电功能码给定（P3.25）	0	0XF318	★
P3.25	速度控制转矩上限数字设定（发电）	0.0%~200.0%	150.0%	0XF319	☆
P4 V/F 控制参数组					
P4.00	VF 曲线设定	0: 直线 V/F 曲线 1: 多点 V/F 曲线 2: 平方 V/F 曲线 3: VF 分离模式 1 4: VF 分离模式 2	0	0xF400	★
P4.01	转矩提升	0.0%: （自动转矩提升） 0.1%~30.0%	机型确定	0xF401	☆
P4.02	转矩提升截止频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	0xF402	★
P4.03	VF 转差补偿增益系数	0.0%~200.0%	0.0%	0xF403	☆
P4.04	VF 过励磁增益	0~200	64	0xF404	☆
P4.05	VF 折点 1 输出频率	0.00Hz~P4.07	0.00Hz	0xF405	★
P4.06	VF 折点 1 输出电压比例	0.0%~100.0%	0.0%	0xF406	★
P4.07	VF 折点 2 输出频率	P4.05~P4.09	0.00Hz	0xF407	★
P4.08	VF 折点 2 输出电压比例	0.0%~100.0%	0.0%	0xF408	★
P4.09	VF 折点 3 输出频率	P4.07~电机额定频率	0.00Hz	0xF409	★
P4.10	VF 折点 3 输出电压比例	0.0%~100.0%	0.0%	0xF40A	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P4.11	VF 分离的电压源	0: 数字设定 (P4.12) 1: AI1 给定 2: AI2 给定 3: 面板电位器给定 4: PULSE 脉冲设定 (X5) 5: 多段指令给定 6: PLC 给定 7: PID 给定 8: 通讯给定	0	0xF40B	☆
P4.12	VF 分离的电压源数字设定	0V~电机额定电压	0V	0xF40C	☆
P4.13	VF 分离的电压上升时间	0.0s~1000.0s	0.0s	0xF40D	☆
P4.14	VF 分离的电压下降时间	0.0s~1000.0s	0.0s	0xF40E	☆
P4.15	VF 分离停机方式选择	0: 正常停机 1: 先停电压	0	0xF40F	★
P4.16	VF 振荡抑制增益	0~100	10	0xF410	☆
P4.17	VF 振荡抑制模式	1~4	3	0xF411	★
P4.18	过流失速使能	0: 不使能 1: 使能	1	0xF412	★
P4.19	过流失速保护电流	100%~200%	150%	0xF413	☆
P4.20	过流失速增益	0~100	10	0xF414	☆
P4.21	VF 倍速过流失速动作电流补偿系数	50%~200%	50	0xF415	☆
P4.22	过压失速使能	0: 不使能 1: 使能	1	0xF416	★
P4.23	过压失速保护电压	200~2000	机型确定	0xF417	☆
P4.24	过压频率增益	0~100	30	0xF418	☆
P4.25	过压失速抑制电压增益	0~100	30	0xF419	☆
P4.26	过压失速最大上升限定频率	0~50.00Hz	5.00Hz	0xF41A	☆
P4.27	欠压失速抑制模式	0: 不使能 1: 使能 2: 断电后按 P8.09 减速时间减速	0	0xF41B	★
P4.28	欠压失速 KP	0~100	40	0xF41C	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P4. 29	欠压失速 KI	0~100	30	0xF41D	☆
P4. 30	VF 欠压失速回升判断电压	80.0%~100.0%	85.0%	0xF41E	★
P4. 31	VF 欠压失速回升判断电压时间	0.0s~10.0s	0.5	0xF41F	★
P4. 32	VF 欠压失速点	60.0%~100.0%（标准母线电压）	80.0%	0xF420	★
P4. 33	VF 转差补偿响应时间	0.01s~10.0s	0.5s	0xF421	☆
P4. 34	最大电压输出系数	100~110	100	0xF422	☆
P4. 36	VF 在线转矩补偿	0.00~1.50	1.00	0xF424	☆
P5 输入端子组					
P5. 00	X1 端子功能选择	0: 无功能 1: 正转运行（FWD） 2: 反转运行（REV） 3: 三线式运行控制 4: 正转点动（FJOG） 5: 反转点动（RJOG） 6: 自由停车 7: 故障复位（RESET） 8: 外部故障常开输入 9: 端子 UP 10: 端子 DOWN 11: UP/DOWN 设定清零（端子、键盘） 12: 多段指令端子 1 13: 多段指令端子 2 14: 多段指令端子 3 15: 多段指令端子 4 16: 加减速选择端子 1 17: 加减速选择端子 2 18: 外部故障常闭输入 19: 外部停车端子（仅对操作面板运行命令通道有效） 20: 频率源切换 21: X5 脉冲频率输入 22: 主频率与预置频率切换	1	0xF500	★
P5. 01	X2 端子功能选择		2	0xF501	★
P5. 02	X3 端子功能选择		4	0xF502	★
P5. 03	X4 端子功能选择		12	0xF503	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P5.04	X5 端子功能选择	23: 辅助频率与预置频率切换 24: 运行命令切换端子 25: PID 暂停 26: PID 作用方向取反端子 27: PID 积分暂停端子 28: PID 参数切换端子 29: 计数器输入 30: 计数器复位 31: 长度计数输入 32: 长度复位 33: 定时器有效 34: 摆频暂停	13	0xF504	★
P5.05	扩展 X6 端子功能选择	36: 加减速禁止 37: 直流制动命令 38: 运行命令切换端子 2 39: 频率设定起效端子	0	0xF505	★
P5.06	扩展 X7 端子功能选择	40: 电机选择端子 1 41: 电机选择端子 2 42: 速度控制/转矩控制切换	0	0xF506	★
P5.07	扩展 X8 端子功能选择	43: 运行暂停 44: 用户自定义故障 1 45: 用户自定义故障 2 46: 简易 PLC 状态复位	0	0xF507	★
P5.08	扩展 X9 端子功能选择	47: 转矩控制禁止 48: 紧急停车 49: 外部端子停车 (按减速时间 4 停车, 外部端子停机)	0	0xF508	★
P5.09	扩展 X10 端子功能选择	50: 减速直流制动 51: 本次运行时间清零 52: 禁止反转 53: 禁止正转 54: 简易 PLC 程序暂停 55: 两线式/三线式切换	0	0xF509	★
P5.10	X 端子滤波时间	0.000s~10.00s	0.010s	0xF50A	☆
P5.11	直线 AI1 最小给定	0.00V~P5.13	0.00V	0xF50B	☆
P5.12	直线 AI1 最小给定对应值	0.00%~+100.0%	0.0%	0xF50C	☆
P5.13	直线 AI1 最大给定	P5.11~+10.00V	10.00V	0xF50D	☆
P5.14	直线 AI1 最大给定对应值	0.0%~+100.0%	100.0%	0xF50E	☆
P5.15	AI1 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	0xF50F	☆
P5.16	直线 AI2 最小给定	0.00V~P5.18	0.00V	0xF510	☆
P5.17	直线 AI2 最小给定对应值	0.0%~+100.0%	0.0%	0xF511	☆
P5.18	直线 AI2 最大给定	P5.16~+10.00V	10.00V	0xF512	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P5.19	直线 AI2 最大给定对应值	0.0%~+100.0%	100.0%	0xF513	☆
P5.20	AI2 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	0xF514	☆
P5.21	直线 AI3 最小给定	0.00V~P5.23	0.20V	0xF515	☆
P5.22	直线 AI3 最小给定对应值	0.0%~+100.0%	0.0%	0xF516	☆
P5.23	直线 AI3 最大给定	P5.21~+10.00V	10.00V	0xF517	☆
P5.24	直线 AI3 最大给定对应值	0.0%~+100.0%	100.0%	0xF518	☆
P5.25	AI3 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	0xF519	☆
P5.26	PULSE 最小输入	0.00KHz~P5.28	0.00KHz	0xF51A	☆
P5.27	PULSE 最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	0.0%	0xF51B	☆
P5.28	PULSE 最大输入	P5.26~100.00KHz	50.00KHz	0xF51C	☆
P5.29	PULSE 最大输入对应设定	-100.0%~100.0%	100.0%	0xF51D	☆
P5.30	PULSE 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	0xF51E	☆
P5.31	AI 曲线选择	个位：AI1 曲线选择 1：曲线 1（2 点，见 P5.11~P5.14） 2：曲线 2（2 点，见 P5.16~P5.19） 3：曲线 3（2 点，见 P5.21~P5.24） 4：曲线 4（4 点，见 H3.00~H3.07） 5：曲线 5（4 点，见 H3.08~H3.15） 十位：AI2 曲线选择，同上 百位：AI3 曲线选择，同上	H.321	0xF51F	☆
P5.32	AI 低于最小输入设定选择	个位： AI1 低于最小输入设定选择 0：最小输入对应设定 1：0.0% 十位：AI2 低于最小输入设定选择，同上 百位：AI3 低于最小输入设定选择，同上	000	0xF520	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P5.33	X1 端子响应延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF521	★
P5.34	X2 端子响应延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF522	★
P5.35	X3 端子响应延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF523	★
P5.36	输入端子正反逻辑设定 1	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: X1 十位: X2 百位: X3 千位: X4 万位: X5	00000	0xF524	★
P5.37	输入端子正反逻辑设定 2	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: X6 十位: X7 百位: X8 千位: X9 万位: X10	00000	0xF525	★
P5.38	脉冲电位器最小采样脉冲	0~65535	0	0xF526	☆
P5.39	脉冲电位器最小输入对应设定	0.00%~200.00%	0.00%	0xF527	☆
P5.40	脉冲电位器最大采样脉冲数	0~65535	500	0xF528	☆
P5.41	脉冲电位器最大输入对应设定	-200.0%~200.00%	100.01%	0xF529	☆
P6 输出端子组					
P6.00	A0 端子输出选择	个位: A01 输出选择: 0: 脉冲输出 1: 开关量输出 2: 模拟量输出 十位: A02 输出选择: 0: 脉冲输出 2: 模拟量输出	22	0xF600	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P6.01	A01 端子开关量输出选择	0: 无输出 1: 变频器运行中 2: 频率到达 3: 故障输出(自由停机故障) 4: 频率水平检测 FDT1 输出 5: 频率水平检测 FDT2 输出 6: 零速运行中(停机时不输出) 7: 零速运行中 2(停机时也输出)	0	0xF601	☆
P6.02	本机继电器输出选择	8: 上限频率到达 9: 下限频率到达 10: 频率到达 1 输出 11: 频率到达 2 输出 12: 上电时间到达 13: 运行时间到达 14: 定时时间到达 15: 设定计数值到达 16: 指定计数值到达 17: 长度到达	3	0xF602	☆
P6.03	扩展继电器输出选择	18: 欠压状态输出 19: 电机过载预警 20: 变频器过载预警 21: 频率限定中 22: 转矩限定中 23: 运行准备就绪	0	0xF603	☆
P6.04	D01 输出选择	24: AI1>AI2 25: AI1 输入超出上下限 26: 下限频率到达(停机也输出) 27: 本次运行时间到达 28: 告警输出(所有故障) 29: 故障输出(自由停机故障且欠压不输出)	1	0xF604	☆
P6.05	D02 输出选择	30: 电流到达 1 输出 31: 电流到达 2 输出 32: 掉载中 33: 零电流输出 34: 模块温度到达 35: 软件过流输出 36: 运行方向 37: 电机过温预警 38: PLC 循环完成 39: 通讯控制	4	0xF605	☆
P6.06	FMP 输出选择	0: 运行频率	0	0xF606	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P6.07	A01 模拟量/脉冲输出选择	1: 设定频率 2: 输出电流 3: 输出转矩 4: 输出功率 5: 输出电压 6: PULSE 输入 (100.%对应 100.0KHz)	0	0xF607	☆
P6.08	扩展卡 A02 模拟量/脉冲输出选择	7: AI1 值 8: AI2 值 9: 保留 10: 长度值 11: 计数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0%对应 1000.0A) 15: 输出电压 (100.0%对应 1000.0V) 16: 输出转矩 (转矩额定值)	1	0xF608	☆
P6.09	A01/A02 脉冲输出最大频率	0.01KHz~100.00KHz	50.00KHz	0xF609	☆
P6.10	A01 零偏系数	-100.0%~100.0%	0.0%	0xF60A	☆
P6.11	A01 增益	-10.00~10.00	1.00	0xF60B	☆
P6.12	扩展卡 A02 零偏系数	-100.0%~100.0%	0.0%	0xF60C	☆
P6.13	扩展卡 A02 增益	-10.00~10.00	1.00	0xF60D	☆
P6.14	A01 开关量输出 ON 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF60E	☆
P6.15	本机继电器输出 ON 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF60F	☆
P6.16	扩展继电器输出 ON 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF610	☆
P6.17	DO1 输出 ON 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF611	☆
P6.18	DO2 输出 ON 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF612	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P6.19	D0 输出端子有效状态选择	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: A01 端子 十位: 本机继电器 百位: 扩展继电器 千位: D01 万位: D02	00000	0xF613	☆
P6.20	A01 开关量输出 OFF 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF614	☆
P6.21	本机继电器输出 OFF 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF615	☆
P6.22	扩展继电器输出 OFF 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF616	☆
P6.23	D01 输出 OFF 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF617	☆
P6.24	D02 输出 OFF 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	0xF618	☆
P6.25	IO 扩展卡类型	0: 不使用扩展卡 1: I01 扩展卡 2: I02 扩展卡 3: I03 扩展卡 4: R01 扩展卡 5~9: 保留	2	0xF619	☆
P6.26	扩展卡继电器 2(relay3) 功能输出选择	同 P6.03	0	0xF61A	☆
P6.27	RELAY3 关断延迟时间	0s~36000s	0s	0xF61B	☆
P7 键盘与显示组					
P7.00	用户密码	0~65535	0	0xF700	☆
P7.01	功能参数组显示选择	个位: C 组监控显示选择 0: 不显示; 1: 显示 十位: H 组功能显示选择 0: 不显示 1: 显示	01	0xF701	☆
P7.03	参数写入保护	0: 参数允许修改 1: 参数不允许修改	0	0xF703	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P7.04	JOG 键功能选择	0: JOG 键无效 1: 操作面板命令通道与远程命令通道(端子命令通道或串行口通讯命令通道)切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动 5: 反转运行	3	0xF704	★
P7.05	STOP 键功能	0: 只在键盘控制方式下, STOP 键停机功能有效 1: 无论在何种控制方式下, STOP 键停机功能均有效	1	0xF705	☆
P7.06	LED 运行显示参数 1	个位: Bit0: 运行频率 Bit1: 输出电流 Bit2: 输出电压 Bit3: 负载速度显示 十位: Bit0: 母线电压 Bit1: 设定频率 Bit2: 计数值 Bit3: 长度值 百位: Bit0: X 端子输入状态 Bit1: D0 端子输出状态 Bit2: AI1 电压 Bit3: AI2 电压 千位: Bit0: AI3 电压 Bit1: PID 给定 Bit2: 输出功率 Bit3: 输出转矩	003b	0xF706	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P7.07	LED 运行显示参数 2	个位： Bit0: 线速度 Bit1: PID 反馈 Bit2: PLC 阶段 Bit3: PLUSE 输入脉冲频率 (KHz) 十位： Bit0: 当前上电时间 Bit1: 当前运行时间 Bit2: 剩余运行时间 Bit3: 主频率显示 百位： Bit0: 辅助频率显示 Bit1: 实际反馈速度 Bit2: 编码器反馈速度 Bit3: AI1 校正前电压 千位： Bit0: AI2 校正前电压 Bit1: 转矩给定设定值 Bit2: PLUSE 输入频率 Bit3: 通讯设定值	0000	0xF707	☆
P7.08	LED 停机显示参数	个位： Bit0: 设定频率 Bit1: 母线电压 Bit2: AI1 电压 Bit3: AI2 电压 十位： Bit0: 转矩给定值 Bit1: 计数值 Bit2: 长度值 Bit3: 负载速度 百位： Bit0: PID 给定 Bit1: X 端子状态 Bit2: D0 状态	0003	0xF708	☆
P7.09	负载速度显示系数	0.0001~6.5000	0.300	0xF709	●
P7.10	逆变器模块散热器温度	0℃~999℃	-	0xF70A	●
P7.11	整流桥散热器温度	0℃~999℃	-	0xF70B	●
P7.12	累计运行时间	0h~65535h	-	0xF70C	●

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P7.15	负载速度显示小数点位数	0: 0 位小数点 1: 1 位小数点 2: 2 位小数点 3: 3 位小数点	0	0xF70F	●
P7.16	累计上电时间	00000~65535 小时	-	0xF710	●
P7.17	累计耗电量	00000~65535 度	-	0xF711	●
P8 辅助功能组					
P8.00	加减速时间单位	0: 1 秒 1: 0.1 秒 2: 0.01 秒	1	0xF800	★
P8.01	点动加速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF801	☆
P8.02	点动减速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF802	☆
P8.03	加速时间 2	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF803	☆
P8.04	减速时间 2	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF804	☆
P8.05	加速时间 3	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF805	☆
P8.06	减速时间 3	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF806	☆
P8.07	加速时间 4	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF807	☆
P8.08	减速时间 4	0.0s~6500.0s	20.0s	0xF808	☆
P8.09	瞬停不停减速时间	0.0s~6500.0s	10.0s	0xF809	☆
P8.10	加减速时间基准频率	0: 最大频率 (P0.04) 1: 设定频率 2: 100Hz	0	0xF80A	★
P8.11	跳跃频率 1	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	0xF80B	☆
P8.12	跳跃频率 2	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	0xF80C	☆
P8.13	跳跃频率幅度	0.00Hz~最大频率	0.01Hz	0xF80D	☆
P8.14	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	0xF80E	☆
P8.15	加速时间 1/2 切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	0xF80F	☆
P8.16	减速时间 1/2 切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	0xF810	☆
P8.17	端子点动功能优先选择	0: 不优先 1: 优先	0	0xF811	☆
P8.18	上限频率源给定方式	0: P0.05 设定 1: AI1 给定 2: AI2 给定 3: 面板电位器给定 4: PULSE 脉冲设定 5: 通讯给定	0	0xF812	★
P8.19	上限频率偏置	0.00Hz~最大频率 P0.04	0.00Hz	0xF813	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P8.20	面板 UP/DOWN 调频使能有效选择	0: 无效 1: 有效	0	0xF814	☆
P8.21	运行时频率指令 UP/DOWN 基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	0xF815	★
P8.22	命令源捆绑频率源选择	个位: 操作面板命令, 绑定频率源选择 0: 无绑定 1: 数字设定频率 2: AI1 3: AI2 4: 面板电位器 5: PULSE 脉冲设定 (X5) 6: 多段速 7: 简易 PLC 8: PID 9: 通讯给定 十位: 端子命令, 绑定频率源选择 百位: 485 通讯命令, 绑定频率源选择 千位: 自动运行, 绑定频率源选择	0000	0xF816	☆
P8.23	端子 UP/DOWN 修改速率	0.001Hz~65.535Hz	1.00Hz	0xF817	☆
P8.24	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速 A	0	0xF818	★
P8.25	S 曲线开始段时间比例	0.0%~(100.0%-P8.26)	30.0%	0xF819	★
P8.26	S 曲线结束段时间比例	0.0%~(100.0%-P8.25)	30.0%	0xF81A	★
P8.27	正反转死区时间	0.0s~3000.0s	0.0s	0xF81B	☆
P8.28	频率低于下限频率 停机延迟时间	0.0~600.0S	0.0S	0xF81C	☆
P8.29	频率低于下限频率 运行动作	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	0	0xF81D	☆
P8.30	上电端子启动保护 选择	0: 不保护 1: 保护	0	0xF81E	☆
P8.31	下垂控制	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	0xF81F	☆
P8.32	频率检测值 (FDT1 电平)	0.00Hz~最大频率 P0.04	50.00Hz	0xF820	☆
P8.33	FDT1 滞后比值	0.0%~100.0%	5.0%	0xF821	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P8.34	频率到达检出幅度	0.0%~100.0% (最大频率 P0.04)	0.0%	0xF822	☆
P8.35	频率检测值 (FDT2 电平)	0.00Hz~最大频率 P0.04	50.00Hz	0xF823	☆
P8.36	FDT2 滞后比值	0.0%~100.0%	5.0%	0xF824	☆
P8.37	任意到达频率检测值 1	0.00Hz~最大频率 P0.04	50.00Hz	0xF825	☆
P8.38	任意到达频率检出幅度 1	0.0%~100.0% (最大频率 P0.04)	0.0%	0xF826	☆
P8.39	任意到达频率检测值 2	0.00Hz~最大频率 P0.04	50.00Hz	0xF827	☆
P8.40	任意到达频率检出幅度 2	0.0%~100.0% (最大频率 P0.04)	0.0%	0xF828	☆
P8.41	定时功能选择	0: 定时功能无效 1: 定时功能有效	0	0xF829	★
P8.42	定时器时间设定方式	0: P8.43 数字设定 1: AI1 给定 2: AI2 给定 3: 面板电位器给定 模拟输入量程对应 P8.43	0	0xF82A	☆
P8.43	设定运行时间	0.0min~6500.0min	0.0min	0xF82B	☆
P8.44	零电流检测水平	0.0%~300.0% (100.0%对应电机额定电流, 停机时不输出)	5.0%	0xF82C	☆
P8.45	零电流检测延迟时间	0.01s~600.00s	0.10s	0xF82D	☆
P8.46	软件过流点	0.0% (不检测) 0.1%~300.0% (电机额定电流)	200.0%	0xF82E	☆
P8.47	软件过流检测延迟时间	0.00s~600.00s	0.00s	0xF82F	☆
P8.48	电流到达检测值 1	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.0%	0xF830	☆
P8.49	电流到达检测值 1 幅度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.0%	0xF831	☆
P8.50	电流到达检测值 2	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.0%	0xF832	☆
P8.51	电流到达检测值 2 幅度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.0%	0xF833	☆
P8.52	AI1 输入电压保护值下限	0.00V~P8.53	3.00V	0xF834	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P8.53	AI1 输入电压保护值上限	P8.52~11.00V	7.00V	0xF835	☆
P8.54	散热风扇控制选择	0: 运行时散热风扇运转 1: 上电后散热风扇一直运转	0	0xF836	☆
P8.55	模块温度到达	0℃~100℃	75℃	0xF837	☆
P8.56	当前运行到达时间	0.0min~6500.0min	0.0min	0xF838	★
P8.57	电机选择	0: 1 号电机 1: 2 号电机	0	0xF839	★
P8.58	输出功率系数	0.0%~200.0%	100.0%	0xF83A	☆
P8.59	动态 S 曲线超调分母系数	1~100	10	0xF83B	★
P8.60	输出电流系数	95.0%~105.0%	100.0%	0xF83C	☆
P8.61	紧急减速时间	0.0s~6553.5s	10.0s	0xF83D	☆
P8.62	转速显示模式选择	0: 模式 1 停机显示目标转速, 运行显示当前目标运行转速 (转速与 P7.09 显示系数有关) 1: 模式 2 显示电机实际运行转速 2: 模式 3 显示电机目标运行转速	2	0xF83E	☆
P9 PID 功能组					
P9.00	PID 给定通道选择	0: 给定量数字设定 (功能码 P9.01) 1: AI1 给定 2: AI2 给定 3: 面板电位器给定 4: PULSE 脉冲设定 (X5) 5: 通讯给定 6: 多段速给定	0	0xF900	☆
P9.01	PID 给定量数字设定	0.0%~100.0%	50.0%	0xF901	☆
P9.02	PID 反馈通道选择	0: 模拟量 AI1 1: 模拟量 AI2 2: 面板电位器 3: AI1-AI2 4: PULSE 脉冲设定 (X5) 5: 通讯给定 6: AI1+AI2 7: MAX(AI1 , AI2) 8: MIN(AI1 , AI2)	0	0xF902	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P9.03	PID 调节特性	0: 正特性 1: 反特性	0	0xF903	☆
P9.04	PID 给定反馈量程	0~65535	1000	0xF904	☆
P9.05	比例增益 P1	0.0~100.0	20.0	0xF905	☆
P9.06	积分时间 I1	0.01s~10.00s	2.00s	0xF906	☆
P9.07	微分时间 D1	0.000s~10.000s	0.000s	0xF907	☆
P9.08	PID 反转截止频率	0.00~最大频率	0.00Hz	0xF908	☆
P9.09	PID 偏差极限	0.0%~100.0%	0.0%	0xF909	☆
P9.10	PID 微分限幅	0.00%~100.00%	0.10%	0xF90A	☆
P9.11	PID 给定变化时间	0.00~650.00s	0.00s	0xF90B	☆
P9.12	PID 反馈滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	0xF90C	☆
P9.13	PID 输出滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	0xF90D	☆
P9.15	比例增益 P2	0.0~100.0	20.0	0xF90F	☆
P9.16	积分时间 I2	0.01s~10.00s	2.00s	0xF910	☆
P9.17	微分时间 D2	0.000s~10.000s	0.000s	0xF911	☆
P9.18	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 端子 2: 根据偏差自动切换	0	0xF912	☆
P9.19	PID 参数切换偏差 1	0.0%~P9.20	20.0%	0xF913	☆
P9.20	PID 参数切换偏差 2	P9.19~100.0%	80.0%	0xF914	☆
P9.21	PID 初值	0.0%~100.0%	0.0%	0xF915	☆
P9.22	PID 初值保持时间	0.00~650.00s	0.00s	0xF916	☆
P9.23	两次输出偏差正向最大值	0.00%~100.00%	1.00%	0xF917	☆
P9.24	两次输出偏差反向最大值	0.00%~100.00%	1.00%	0xF918	☆
P9.25	PID 积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效 十位: 输出到限值, 是否停止积分 0: 继续积分 1: 停止积分	00	0xF919	☆
P9.26	PID 反馈丢失检测值	0.0%: 不判断反馈丢失 0.1%~100.0%	0.0%	0xF91A	☆
P9.27	PID 反馈丢失检测时间	0.0s~20.0s	0.0s	0xF91B	☆
P9.28	PID 停机运算	0: 停机不运算 1: 停机时运算	1	0xF91C	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
P9.29	唤醒频率	休眠频率(P9.31)~最大频率(P0.04)	0.00Hz	0xF91D	☆
P9.30	唤醒延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	0xF91E	☆
P9.31	休眠频率	0.00Hz~唤醒频率(P9.29)	0.00Hz	0xF91F	☆
P9.32	休眠延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	0xF920	☆
P9.33	唤醒定义功能选择	0: 以频率值定义(P9.29) 1: 以百分比定义(P9.34)	0	0xF921	☆
P9.34	唤醒阈值	0.0%~100.0%	0.0%	0xF922	☆
P9.35	休眠定义功能选择	0: 以频率值定义(P9.31) 1: 以百分比定义(P9.36)	0	0xF923	☆
P9.36	休眠阈值	0.0~200.0%	101%	0xF924	☆
PA 多段指令、PLC 运行组					
PA.00	多段速频率 1	-100.0%~100.0% (100.0%对应最大频率P0.04)	5.0%	0xFA00	☆
PA.01	多段速频率 2	-100.0%~100.0%	10.0%	0xFA01	☆
PA.02	多段速频率 3	-100.0%~100.0%	15.0%	0xFA02	☆
PA.03	多段速频率 4	-100.0%~100.0%	20.0%	0xFA03	☆
PA.04	多段速频率 5	-100.0%~100.0%	25.0%	0xFA04	☆
PA.05	多段速频率 6	-100.0%~100.0%	30.0%	0xFA05	☆
PA.06	多段速频率 7	-100.0%~100.0%	35.0%	0xFA06	☆
PA.07	多段速频率 8	-100.0%~100.0%	40.0%	0xFA07	☆
PA.08	多段速频率 9	-100.0%~100.0%	45.0%	0xFA08	☆
PA.09	多段速频率 10	-100.0%~100.0%	50.0%	0xFA09	☆
PA.10	多段速频率 11	-100.0%~100.0%	55.0%	0xFA0A	☆
PA.11	多段速频率 12	-100.0%~100.0%	60.0%	0xFA0B	☆
PA.12	多段速频率 13	-100.0%~100.0%	65.0%	0xFA0C	☆
PA.13	多段速频率 14	-100.0%~100.0%	70.0%	0xFA0D	☆
PA.14	多段速频率 15	-100.0%~100.0%	75.0%	0xFA0E	☆
PA.15	多段速频率 16	-100.0%~100.0%	80.0%	0xFA0F	☆
PA.16	PLC 运行方式	0: 单次运行结束停机 1: 单次运行结束保持终值 2: 一直循环	0	0xFA10	☆
PA.17	PLC 运行掉电记忆选择	个位: 0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆 十位: 0: 停机不记忆 1: 停机记忆	00	0xFA11	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
PA. 18	PLC 第 1 段运行时间	0. 0s (h) ~6500. 0s (h)	0. 0s (h)	0xFA12	☆
PA. 19	PLC 第 1 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA13	☆
PA. 20	PLC 第 2 段运行时间	0. 0s (h) ~6500. 0s (h)	0. 0s (h)	0xFA14	☆
PA. 21	PLC 第 2 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA15	☆
PA. 22	PLC 第 3 段运行时间	0. 0s (h) ~6500. 0s (h)	0. 0s (h)	0xFA16	☆
PA. 23	PLC 第 3 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA17	☆
PA. 24	PLC 第 4 段运行时间	0. 0s (h) ~6500. 0s (h)	0. 0s (h)	0xFA18	☆
PA. 25	PLC 第 4 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA19	☆
PA. 26	PLC 第 5 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA1A	☆
PA. 27	PLC 第 5 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA1B	☆
PA. 28	PLC 第 6 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA1C	☆
PA. 29	PLC 第 6 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA1D	☆
PA. 30	PLC 第 7 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA1E	☆
PA. 31	PLC 第 7 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA1F	☆
PA. 32	PLC 第 8 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA20	☆
PA. 33	PLC 第 8 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA21	☆
PA. 34	PLC 第 9 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA22	☆
PA. 35	PLC 第 9 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA23	☆
PA. 36	PLC 第 10 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA24	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
PA. 37	PLC 第 10 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA25	☆
PA. 38	PLC 第 11 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA26	☆
PA. 39	PLC 第 11 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA27	☆
PA. 40	PLC 第 12 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA28	☆
PA. 41	PLC 第 12 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA29	☆
PA. 42	PLC 第 13 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA2A	☆
PA. 43	PLC 第 13 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA2B	☆
PA. 44	PLC 第 14 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA2C	☆
PA. 45	PLC 第 14 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA2D	☆
PA. 46	PLC 第 15 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA2E	☆
PA. 47	PLC 第 15 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA2F	☆
PA. 48	PLC 第 16 段运行时间	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	0. 0s (h)	0xFA30	☆
PA. 49	PLC 第 16 段加减速时间选择	0~3	0	0xFA31	☆
PA. 50	PLC 运行时间单位	0: s (秒) 1: h (小时)	0	0xFA32	☆
PA. 51	多段指令 1 时给定频率选择	0: 功能码 PA. 00 给定 1: AI1 给定 2: AI2 给定 3: 面板点位器给定 4: PULSE 脉冲给定 5: PID 给定 6: 数字设定频率给定 (P0. 07)	0	0xFA33	☆
PA. 52	保留	0~1	0	0xFA34	☆
PA. 53	保留	0~1	0	0xFA35	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
Pb 摆频、定长和计数组					
Pb.00	摆频设定方式	0: 相对于中心频率 1: 相对于最大频率	0	0xFB00	☆
Pb.01	摆频幅度	0.0%~100.0%	0.0%	0xFB01	☆
Pb.02	突跳频率幅度	0.0%~50.0%	0.0%	0xFB02	☆
Pb.03	摆频周期	0.1s~3000.0s	10.0s	0xFB03	☆
Pb.04	摆频的三角波上升时间	0.1%~100.0%	50.0%	0xFB04	☆
Pb.05	设定长度	0m~65535m	1000m	0xFB05	☆
Pb.06	实际长度	0m~65535m	0m	0xFB06	☆
Pb.07	每米脉冲数, 单位: 0.1	0.1~6553.5	100.0	0xFB07	☆
Pb.08	设定计数值	1~65535	1000	0xFB08	☆
Pb.09	指定计数值	1~65535	1000	0xFB09	☆
PC 故障与保护组					
PC.00	电机过载保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	0xFC00	☆
PC.01	电机过载保护增益	0.20~10.00	1.00	0xFC01	☆
PC.02	电机过载预警系数	50%~100%	80%	0xFC02	☆
PC.03	制动单元打开电压阈值	200.0V~2000.0V	机型确定	0xFC03	☆
PC.04	保留	0	0	0	☆
PC.05	用户自定义过载阈值	0.0%~200.0%	200.0%	0xFC05	☆
PC.06	用户自定义过载检出时间	0.0s~1000.0s	60.0s	0xFC06	☆
PC.07	上电时对地短路功能选择	0: 不动作 1: 动作	1	0xFC07	☆
PC.08	故障自动复位次数	0~200	0	0xFC08	☆
PC.09	故障自动复位期间故障继电器动作选择	0: 不动作 1: 动作	0	0xFC09	☆
PC.10	故障自动复位间隔时间	0.1s~100.0s	1.0s	0xFC0A	☆
PC.11	输入缺相保护	个位: 输入缺相保护选择 0: 禁止 1: 软件+硬件检测	1	0xFC0B	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
		2: 软件检测 3: 硬件检测 十位: 接触器吸合保护选择 0: 禁止 1: 允许			
PC. 12	输出缺相保护	0: 禁止 1: 允许	1	0xFC0C	★
PC. 13	第一次故障类型	0: 无故障 1: 加速过电流 (E001) 2: 减速过电流 (E002) 3: 恒速过电流 (E003) 4: 加速过电压 (E004) 5: 减速过电压 (E005) 6: 恒速过电压 (E006) 7: 控制电源故障 (E007) 8: 欠压故障 (E008) 9: 逆变单元故障 (E009) 10: 输入缺相 (E010) 11: 输出缺相 (E011) 12: 电机对地短路故障 (E012)	—	0xFC0D	●
PC. 14	第二次故障类型	14: 变频器过载 (E014) 15: 电机过载 (E015) 16: 模块过热 (E016) 17: 参数读写异常 (E017) 18: 外部故障 (E018) 19: 运行时间到达 (E019) 20: 上电时间到达 (E020) 21: 电流检测故障 (E021) 22: 电机过温 (E022) 23: 接触器异常 (E023)	—	0xFC0E	●
PC. 15	第三次(最近一次)故障类型	24: 通讯异常 (E024) 25: 编码器/PG 卡故障 (E025) 26: 电机学习故障 (E026) 27: 初始位置错误 (E027) 28: 硬件过流保护 (E028) 29: 电机超速度 (E029) 30: 速度偏差过大 (E030) 31: 运行时切换电机故障 (E031) 32: 掉载故障 (E032) 33: PID 反馈丢失 (E033) 35: 用户自定义故障 1 (E035) 36: 用户自定义故障 2 (E036)	—	0xFC0F	●

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
		38: 电机过热 (E038) 40: uvw 信号反馈错误(E040) 41: 制动电阻短路 (E041) 44: SVC 失速故障 (E044) 45: 反电动势辨识异常(E045) 60: 点对点从机故障 (E060) 65: 电机运行电流过载(E065) 66: 温度传感器过温故障 1 (E066) 67: 温度传感器过温故障 2 (E067) 68: 温度传感器过温故障 3 (E068)			
PC. 16	第三次故障时运行频率	—	—	0xFC10	●
PC. 17	第三次故障时电流	—	—	0xFC11	●
PC. 18	第三次故障时母线电压	—	—	0xFC12	●
PC. 19	第三次故障时输入端子状态	—	—	0xFC13	●
PC. 20	第三次故障时输出端子状态	—	—	0xFC14	●
PC. 21	第三次故障时变频器状态	—	—	0xFC15	●
PC. 22	第三次故障时时间 (从本次上电开始计时)	—	—	0xFC16	●
PC. 23	第三次故障时时间 (从运行时开始计时)	—	—	0xFC17	●
PC. 24	第二次故障时运行频率	—	—	0xFC18	●
PC. 25	第二次故障时电流	—	—	0xFC19	●
PC. 26	第二次故障时母线电压	—	—	0xFC1A	●
PC. 27	第二次故障时输入端子状态	—	—	0xFC1B	●
PC. 28	第二次故障时输出端子状态	—	—	0xFC1C	●
PC. 29	第二次故障时变频器状态	—	—	0xFC1D	●
PC. 30	第二次故障时时间 (从本次上电开始	—	—	0xFC1E	●

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
	计时)				
PC. 31	第二次故障时时间 (从运行时开始计时)	—	—	0xFC1F	●
PC. 32	第一次故障时运行频率	—	—	0xFC20	●
PC. 33	第一次故障时电流	—	—	0xFC21	●
PC. 34	第一次故障时母线电压	—	—	0xFC22	●
PC. 35	第一次故障时输入端子状态	—	—	0xFC23	●
PC. 36	第一次故障时输出端子状态	—	—	0xFC24	●
PC. 37	第一次故障时变频器状态	—	—	0xFC25	●
PC. 38	第一次故障时时间 (从本次上电开始计时)	—	—	0xFC26	●
PC. 39	第一次故障时时间 (从运行时开始计时)	—	—	0xFC27	
PC. 40	故障时保护动作选择 1	1: 自由停车 2: 减速停机 (按功能码停车) 3: 继续运行 个位: 输入缺相 (E010) 十位: 输出缺相 (E011) 百位: 变频器过载 (E014) 千位: 电机过载 (E015) 万位: 散热器过热 (E016)	0	0xFC28	★
PC. 41	故障时保护动作选择 2	1: 自由停车 2: 减速停机 (按功能码停车) 3: 继续运行 个位: EEPROM 读写故障 (E017) 十位: 外部故障 (E018) 百位: 运行时间到达 (E019) 千位: 上电时间到达 (E020) 万位: 电机过温 (E022)	0	0xFC29	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
PC. 42	故障时保护动作选择 3	1: 自由停车 2: 减速停机 (按功能码停车) 3: 继续运行 个位: 通讯超时 (E024) 十位: 逐波限流故障 (E028) 百位: 电机超速度 (E029) 千位: 速度偏差过大 (E030) 万位: 掉载故障 (E032)	0	0xFC2A	★
PC. 43	故障时保护动作选择 4	1: 自由停车 2: 减速停机 (按功能码停车) 3: 继续运行 个位: 运行时 PID 反馈丢失 (E033) 十位: 用户自定义故障 1 (E035) 百位: 用户自定义故障 2 (E036) 千位: 保留 万位: 电机过热 (E038)	0	0xFC2B	★
PC. 49	掉载保护选择	0: 无效 1: 有效	0	0xFC31	☆
PC. 50	掉载检出水平	0~100.0	10.0%	0xFC32	☆
PC. 51	掉载检出时间	0~60.0s	1.0s	0xFC33	☆
PC. 52	过速度检测值	0~50.0%	20.0%	0xFC34	☆
PC. 53	过速度检测时间	0~60.0s	1.0s	0xFC35	☆
PC. 54	速度偏差过大检测值	0~50.0%	20.0%	0xFC36	☆
PC. 55	速度偏差过大检测时间	0~60.0s	5.0s	0xFC37	☆
PC. 56	异常备用频率设定	0~100.0%	100.0%	0xFC38	☆
PC. 57	电机温度传感器类型	0: 无 1: PT100 2: PT1000	0	0xFC39	★
PC. 58	电机过热保护阈值	0~200℃	110℃	0xFC3A	★
PC. 59	电机过热预报报警阈值	0~200℃	90℃	0xFC3B	★
PC. 60	故障时继续运行频率选择	0: 以当前运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行 3: 以下限频率运行 4: 以异常时备用频率运行	0	0xFC3C	☆
PC. 61	逐波限流使能	0: 不使能 1: 使能	1	0xFC3D	★

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
PC. 62	欠压点设置	100.0~1200.0V	机型确定	0xFC3E	☆
PC. 63	过压点设置	200.0~1200.0V	机型确定	0xFC3F	☆
PC. 72	调谐故障使能	个位：磁极位置故障检测开关 0：不使能 1：使能 十位：带零点位置角调谐故障使能 0：不使能 1：使能	11	0xFC40	☆
Pd 通讯参数组					
Pd. 01	通讯波特率选择	个位：MODBUS 波特率选择 0：300BPS 1：600BPS 2：1200BPS 3：2400BPS 4：4800BPS 5：9600BPS 6：19200BPS 7：38400BPS 8：57600BPS 9：115200BPS 千位：CAN 波特率选择 0：20Kbps 1：50Kbps 2：100Kbps 3：125Kbps 4：250Kbps 5：500Kbps 6：1Mbps	5005	0xFD01	☆
Pd. 02	数据格式	0：无校验（8.N-2） 1：偶校验（8.E-1） 2：奇校验（8.O-1） 3：无校验（8.N-1）	0	0xFD02	☆
Pd. 03	本机地址	1~247 0 为广播地址	1	0xFD03	☆
Pd. 04	应答延迟	0ms~20ms	2	0xFD04	☆
Pd. 05	通讯超时时间	0.0（无效） 0.1s~60.0s	0.0	0xFD05	☆
Pd. 06	数据传送格式选择	0：非标准的 MODBUS 协议 1：标准的 MODBUS 协议	1	0xFD06	☆
Pd. 07	通讯读取电流分辨率	0：0.01A（功率小于 55KW） 1：0.1A	0	0xFD07	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H0 转矩控制参数组					
H0.00	转矩控制方式	0: 转矩控制无效 1: 转矩控制有效	0	0xA000	★
H0.01	转矩设定方式选择	0: 键盘数字给定转矩 1(H0.03) 以下最大量程对应驱动转矩上限(H0.03) 1: 模拟量 AI1 给定 2: 模拟量 AI2 给定 3: 面板电位器给定 4: PULSE 脉冲给定 5: 通讯给定 6: 二者取小(AI1, AI2) 7: 二者都取大(AI1, AI2)	0	0xA001	★
H0.03	键盘数字转矩设定值	-200.0%~200.0%	150.0%	0xA003	☆
H0.04	转矩滤波时间	0~10.00s	0.00s	0xA004	☆
H0.05	转矩控制正转最大频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	0xA005	☆
H0.06	转矩控制反转最大频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	0xA006	☆
H0.07	转矩控制加速时间	0.00s~65000s	0.00s	0xA007	☆
H0.08	转矩控制减速时间	0.00s~65000s	0.00s	0xA008	☆
H1 虚拟 DI、虚拟 DO 参数组					
H1.00	VDI1 端子功能选择	0~55 (同 P5.00)	0	0xA100	★
H1.01	VDI2 端子功能选择	0~55 (同 P5.00)	0	0xA101	★
H1.02	VDI3 端子功能选择	0~55 (同 P5.00)	0	0xA102	★
H1.03	VDI4 端子功能选择	0~55 (同 P5.00)	0	0xA103	★
H1.04	VDI5 端子功能选择	0~55 (同 P5.00)	0	0xA104	★
H1.05	VDI 端子有效状态来源	0: 与虚拟 DOx 内部连接 1: 功能码 H1.06 设定 个位: VDI1 十位: VDI2 百位: VDI3 千位: VDI4 万位: VDI5	0	0xA105	★

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H1.06	VDI 端子功能码设定有效状态	0: VDI 端子无效 1: VDI 端子有效 个位: VDI1 十位: VDI2 百位: VDI3 千位: VDI4 万位: VDI5	0	0xA106	☆
H1.07	AI1 端子功能选择 (当作 DI)	0~55 (同 P5.00)	0	0xA107	★
H1.08	AI2 端子功能选择 (当作 DI)	0~55 (同 P5.00)	0	0xA108	★
H1.09	AI3 端子功能选择 (当作 DI)	0~55 (同 P5.00)	0	0xA109	★
H1.10	AI 作为 DI 有效状态选择	个位: 0: AI1 作 DI 无效 1: AI1 作 DI 有效 十位: 0: AI2 作 DI 无效 1: AI2 作 DI 有效 百位: 0: AI3 作 DI 无效 1: AI3 作 DI 有效	0	0xA10A	☆
H1.11	虚拟 VD01 输出选择	0~42 (同 P6.04)	0	0xA10B	☆
H1.12	虚拟 VD02 输出选择	0~42 (同 P6.04)	0	0xA10C	☆
H1.13	虚拟 VD03 输出选择	0~42 (同 P6.04)	0	0xA10D	☆
H1.14	虚拟 VD04 输出选择	0~42 (同 P6.04)	0	0xA10E	☆
H1.15	虚拟 VD05 输出选择	0~42 (同 P6.04)	0	0xA10F	☆
H1.16	VD01 延迟时间	0~3600.0s	0	0xA110	☆
H1.17	VD02 延迟时间	0~3600.0s	0	0xA111	☆
H1.18	VD03 延迟时间	0~3600.0s	0	0xA112	☆
H1.19	VD04 延迟时间	0~3600.0s	0	0xA113	☆
H1.20	VD05 延迟时间	0~3600.0s	0	0xA114	☆
H1.21	VDO 输出端子有效状态选择	0: VDO 输出无效 1: VDO 输出有效 个位: VD01 十位: VD02 百位: VD03 千位: VD04 万位: VD05	0	0xA115	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H2 第二电机参数组					
H2.01	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机	0	0xA201	★
H2.02	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	0xA202	★
H2.03	电机额定频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	0xA203	★
H2.04	电机额定转速	0rpm~65535rpm	1460rpm	0xA204	★
H2.05	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	0xA205	★
H2.06	电机额定电流	0.1A~2000A	机型确定	0xA206	★
H2.07	电机定子电阻（异步机）	0.001 Ω ~65.535 Ω	机型确定	0xA207	★
H2.08	电机转子电阻（异步机）	0.001 Ω ~65.535 Ω	机型确定	0xA208	★
H2.09	电机漏感抗（异步机）	0.01mH~655.35mH	机型确定	0xA209	★
H2.10	电机互感抗（异步机）	0.1mH~6553.5mH	机型确定	0xA20A	★
H2.11	电机空载电流（异步机）	0.01A~P2.06	机型确定	0xA20B	★
H2.12	同步机定子电阻	0.001 Ω ~65.535 Ω	机型确定	0xA20C	★
H2.13	同步机 D 轴电感	0.01mH~655.35mH	机型确定	0xA20D	★
H2.14	同步机 Q 轴电感	0.01mH~655.35mH	机型确定	0xA20E	★
H2.16	同步机反电动势	0.1V~6553.5V	机型确定	0xA210	★
H2.18	编码器脉冲个数	1~65535	1024	0xA212	★
H2.19	编码器类型	0: ABZ 增量编码器 4: 旋转变压器	0	0xA213	★
H2.21	ABZ 编码器相序	0: 正向 1: 反向	0	0xA215	★
H2.22	编码器安装角	0~359.9°	0	0xA216	★
H2.23	UVW 信号方向	0~1	0	0xA217	★
H2.24	UVW 信号零点位置角	0~359.9°	0	0xA218	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H2.25	旋变极对数	1~65535	1	0xA219	★
H2.26	PG 断线检测时间	0.0s~10.0s	0.0s	0xA21A	★
H2.27	电机自学习选择	1: 静止自学习 2: 旋转自学习 3: 带载静态学习	0	0xA21B	★
H2.40	速度环比例增益 1	1~100	30	0xA228	☆
H2.41	速度环积分时间 1	0.01s~10.00s	0.50s	0xA229	☆
H2.42	切换频率 1	0.00~P3.05	5.00Hz	0xA22A	☆
H2.43	速度环比例增益 2	1~100	20	0xA22B	☆
H2.44	速度环积分时间 2	0.01s~10.00s	1.00s	0xA22C	☆
H2.45	切换频率 2	P3.02~P0.04	10.00Hz	0xA22D	☆
H2.46	转差补偿系数	50%~200%	100%	0xA22E	☆
H2.47	速度环滤波时间常数	0.000s~1.000s	0.050s	0xA22F	☆
H2.48	矢量控制励磁增益	0~200	64	0xA230	☆
H2.49	速度控制时转矩上限源选择（电动）	0: 功能码 P3.10 设定 1: AI1 设定 2: AI2 设定 3: 面板电位器设定 4: PULSE 脉冲设定 5: 通讯给定 6: MIN (AI1, AI2) 7: MAX (AI1, AI2)	0	0xA231	☆
H2.50	速度控制时转矩上限数字设定（电动）	0.0%~200.0%	150.0%	0xA232	☆
H2.51	M 轴电流环 Kp	0~60000	10	0xA233	☆
H2.52	M 轴电流环 Ki	0~60000	10	0xA234	☆
H2.53	T 轴电流环 Kp	0~60000	10	0xA235	☆
H2.54	T 轴电流环 Ki	0~60000	10	0xA236	☆
H2.55	速度环积分分离（个位）	0~1	0	0xA237	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H2.56	发电功率限制使能	0: 无效 1: 全程生效 2: 恒速生效 3: 减速生效	0	0xA238	☆
H2.57	发电功率上限	0.0%~200.0%	0.0%	0xA239	☆
H2.64	速度控制转矩上限源（发电）	0: 功能码 H2.50 设定 1: AI1 设定 2: AI2 设定 3: AI3 设定 4: PULSE 脉冲设定 5: 通讯设定 6: MIN(AI1 , AI2) 7: MAX(AI1 , AI2) 8: 区分发电电动时发电功能码给定（H2.65）	0	0xA240	★
H2.65	速度控制转矩上限数字设定（发电）	0.0%~200.0%	150.0%	0xA241	☆
H2.66	第二电机控制模式选择	0: 无速度传感器矢量控制 1: V/F 控制 2: 有速度传感器矢量控制	0 1	0xA242	★
H2.67	第二电机加减速时间选择	0/1: 加减速时间 1 P0.08 加速时间 1 P0.09 减速时间 1 2: 加减速时间 2 P8.03 加速时间 2 P8.04 减速时间 2 3: 加减速时间 3 P8.05 加速时间 3 P8.06 减速时间 3 4: 加减速时间 4 P8.07 加速时间 4 P8.08 减速时间 4	0	0xA243	☆
H2.68	转矩提升	0.0%:（自动转矩提升） 0.1%~30.0%	机型确定	0xA244	☆
H2.70	VF 振荡抑制增益	0~100	40	0xA246	☆

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H3 多点 AI 曲线参数组					
H3.00	AI 曲线 4 最小输入	0.00V~H3.02	0.00V	0xA300	☆
H3.01	AI 曲线 4 最小输入 对应设定	0.0%~+100.0%	0.0%	0xA301	☆
H3.02	AI 曲线 4 折点 1 输入	H3.00~H3.04	3.00V	0xA302	☆
H3.03	AI 曲线 4 折点 1 输入 对应设定	0.0%~+100.0%	30.00%	0xA303	☆
H3.04	AI 曲线 4 折点 2 输入	H3.02~H3.06	6.00V	0xA304	☆
H3.05	AI 曲线 4 折点 2 输入 对应设定	0.0%~+100.0%	60.00%	0xA305	☆
H3.06	AI 曲线 4 最大输入	H3.04~+10.00V	10.00V	0xA306	☆
H3.07	AI 曲线 4 最大输入 对应设定	0.0%~+100.0%	100.0%	0xA307	☆
H3.08	AI 曲线 5 最小输入	0.00V~H3.10	-10.00V	0xA308	☆
H3.09	AI 曲线 5 最小输入 对应设定	0.0%~+100.0%	-100.0%	0xA309	☆
H3.10	AI 曲线 5 折点 1 输入	H3.08~H3.12	-3.00V	0xA30A	☆
H3.11	AI 曲线 5 折点 1 输入 对应设定	0.0%~+100.0%	-30.00%	0xA30B	☆
H3.12	AI 曲线 5 折点 2 输入	H3.10~H3.14	3.00V	0xA30C	☆
H3.13	AI 曲线 5 折点 2 输入 对应设定	0.0%~+100.0%	30.00%	0xA30D	☆
H3.14	AI 曲线 5 最大输入	H3.12~+10.00V	10.00V	0xA30E	☆
H3.15	AI 曲线 5 最大输入 对应设定	0.0%~+100.0%	100.0%	0xA30F	☆
H3.24	AI1 设定跳跃点	0.0%~100.0%	0.0%	0xA318	☆
H3.25	AI1 设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	0xA319	☆
H3.26	AI2 设定跳跃点	0.0%~100.0%	0.0%	0xA31A	☆
H3.27	AI2 设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	0xA31B	☆
H3.28	AI3 设定跳跃点	0.0%~100.0%	0.0%	0xA31C	☆
H3.29	AI3 设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	0xA31D	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H7 AI、AO 校正参数组					
H7.00	AI1 实测电压 1	0.000~10.000V	出厂校正	0xA700	☆
H7.01	AI1 显示电压 1	0.000~10.000V	出厂校正	0xA701	☆
H7.02	AI1 实测电压 2	0.000~10.000V	出厂校正	0xA702	☆
H7.03	AI1 显示电压 2	0.000~10.000V	出厂校正	0xA703	☆
H7.04	AI2 实测电压 1	0.000~10.000V	出厂校正	0xA704	☆
H7.05	AI2 显示电压 1	0.000~10.000V	出厂校正	0xA705	☆
H7.06	AI2 实测电压 2	0.000~10.000V	出厂校正	0xA706	☆
H7.07	AI2 显示电压 2	0.000~10.000V	出厂校正	0xA707	☆
H7.08	AI3 实测电压 1	0.000~10.000V	2.000V	0xA708	☆
H7.09	AI3 显示电压 1	0.000~10.000V	2.000V	0xA709	☆
H7.10	AI3 实测电压 2	0.000~10.000V	8.000V	0xA70A	☆
H7.11	AI3 显示电压 2	0.000~10.000V	8.000V	0xA70B	☆
H7.12	A01 目标电压 1	0.000~10.000V	出厂校正	0xA70C	☆
H7.13	A01 实测电压 1	0.000~10.000V	出厂校正	0xA70D	☆
H7.14	A01 目标电压 2	0.000~10.000V	出厂校正	0xA70E	☆
H7.15	A01 实测电压 2	0.000~10.000V	出厂校正	0xA70F	☆
H7.16	A02 目标电压 1	0.000~10.000V	2.000V	0xA710	☆
H7.17	A02 实测电压 1	0.000~10.000V	2.000V	0xA711	☆
H7.18	A02 目标电压 2	0.000~10.000V	8.000V	0xA712	☆
H7.19	A02 实测电压 2	0.000~10.000V	8.000V	0xA713	☆
H8 主从控制参数组					
H8.00	主从控制功能选择	0:无效 1:有效	0	0xA800	★
H8.01	主从选择	0:主机 1:从机	0	0xA800	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
H8.02	从机跟随主机命令	个位：从机命令是否跟随 0：不跟随主机命令 1：跟随主机命令 十位：从机故障传送主机 0：不发故障信息 1：发送故障信息	11	0xA802	★
H8.03	从机接收数据	0：转矩给定 1：频率给定	0	0xA803	★
H8.04	接受数据零偏	-100.0%~100.00%	0.00%	0xA804	☆
H8.05	接收数据增益	-10.00~10.00	1.00	0xA805	☆
H8.06	主从通讯心跳时间 (仅主机有效)	0.0~10.0s	1.0s	0xA806	★
H8.07	主从控制通讯发送 周期(仅主机有效)	0.001~10.000	0.001	0xA807	★
H8.08	频率接收数据零偏	-100%~100.00%	0.00%	0xA808	☆
H8.09	频率接收数据增益	-10.00~10.00	1.00	0xA809	☆
H8.10	从机频率正向最大 偏差	0.00%~100.00%	10.00%	0xA80A	☆
H8.11	从机频率反向最大 偏差	0.20~10.00Hz	0.50Hz	0xA80B	☆
HA 矢量参数优化组					
HA.00	低速载频设置	0.0KHz~8.0KHz	0.0KHz	0xAA00	☆
HA.01	低速直流制动限制 频率阈值	0.00Hz~5.00Hz	0.30Hz	0xAA01	☆
HC 控制优化参数组					
HC.00	DPWM 切换上限频率	0.00hz~最大频率(P0.04)	12.00hz	0xAC00	☆
HC.01	调制方式	0：异步调制 1：同步调制	0	0xAC01	★
HC.02	死区补偿模式选择	0：死区补偿无效 1：死区补偿有效	1	0xAC02	☆
HC.03	随机 PWM	0~10	0	0xAC03	☆
HC.04	过调制系数	0~120	105	0xAC04	☆
HC.05	节能控制使能	0：不使能 1：使能	0	0xAC05	★
HF 参数说明					
HF.00	常开浮球判断延时	0~60 秒	10	0xAF00	☆
HF.01	常开浮球恢复延时	0~300 分钟	20	0xAF01	☆
HF.02	常闭浮球判断延时	0~60 秒	10	0xAF02	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
HF. 03	常闭浮球恢复延时	0~300 分钟	20	0xAF03	☆
HF. 04	浮球复位自动重启	0-关闭 1-打开	0	0xAF04	☆
HF. 05	干抽判断电流	0. 0A~100. 0A	随机型	0xAF05	☆
HF. 06	干抽判断时间	0~100 秒	60	0xAF06	☆
HF. 07	干抽恢复时间	0~100 分钟	10	0xAF07	☆
HF. 08	干抽保护频率阈值	0. 0~6553. 5HZ	40	0xAF08	☆
HF. 09	干抽复位自动重启	0-关闭 1-打开	0	0xAF09	☆
HF. 10	控制源方式	0-键盘控制 1-外部控制 2-通讯控制 3-通电自启 4-多控组合(选 4 时兼容 1、2、3)	4	0xAF0A	☆
HF. 11	频率源给定	1-键盘控制 7-多段速 8-压力控制 9-通讯控制 11-多控组合(选 11 时兼容 1、9)	11	0xAF0B	★
HF. 12	对应 P3. 10	0. 0~200. 0%	98%	0xAF0C	☆
HF. 13	对应 P4. 19	0~200%	98%	0xAF0D	☆
HF. 14	恢复出厂设置	0-无操作 1-恢复出厂值, 电机参数不恢复 12-清除记录信息	00000	0xAF0E	★
HF. 15	控制方式	0-无速度传感器矢量 1-V/F 模式 2-有速度传感器矢量 3-VVC 控制(仅适用于 PM 电机)	3	0xAF0F	★
HF. 16	最大频率	50. 00hz~500. 00hz	机型确定	0xAF10	★
HF. 17	上限频率	0. 0HZ~HF. 16	机型确定	0xAF11	☆
HF. 18	电机类型	0-普通异步 1-变频异步 2-永磁同步	2	0xAF12	★
HF. 19	电机频率	0hz~最大频率 HF. 16	机型确定	0xAF13	★
HF. 20	电机转速	0rpm~65535rpm	机型确定	0xAF14	★
HF. 21	电机电压	1V~2000V	380	0xAF15	★
HF. 22	电机电流	0. 01~655. 35A	机型确定	0xAF16	★

功能代码	名称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
HF. 23	同步定子电阻	0.001~65.535 Ω	机型确定	0xAF17	★
HF. 24	同步 D 轴电感	0.01~655.35mH	机型确定	0xAF18	★
HF. 25	同步 Q 轴电感	0.01~655.35mH	机型确定	0xAF19	★
HF. 26	反电动势	0.1~6553.5V	机型确定	0xAF1A	★
HF. 27	电机学习	1-静止自学习 2-旋转自学习 3-带载自学习 11-同步机带载静态调谐 12-同步机空载动态调谐	0	0xAF1B	★
HF. 28	X1 端子功能	1-正转启动 2-反转启动 54-常开浮球 55-常闭浮球（出厂短接）	1	0xAF1C	★
HF. 29	X2 端子功能		2	0xAF1D	★
HF. 30	X3 端子功能		54	0xAF1E	★
HF. 31	X4 端子功能		12	0xAF1F	★
HF. 32	转速自动显示	0-关闭 1-开启	0	0xAF20	☆
HF. 60	双键长按调谐	11-同步静态自学习 12-同步旋转自学习	12	0xAF3C	☆
HF. 61	定时模式显示状态	0~2	0	0xAF3D	☆
HF. 62	设定运行时间	0.0H~480.0H	0	0xAF3E	☆
HF. 63	设定停机时间	-0.0H~480.0H	0	0xAF3F	☆
HF. 64	堵转功能使能	0-关闭 1-开启	0	0xAF40	☆
HF. 65	堵转反转使能	0-关闭 1-开启	0	0xAF41	☆
HF. 66	堵转检测时间	0~10.000 秒	0.500	0xAF42	☆
HF. 67	堵转电流阈值	0~100.0%	80%	0xAF43	☆
HF. 68	堵转反转时间	0~100.秒	10.0	0xAF44	☆
HF. 69	堵转频率变化倍数	0~100 倍率	30	0xAF45	☆
HF. 70	堵转检测次数	0~50 次	5	0xAF46	☆
HF. 71	压力设定值	0~99.9 公斤	0.00	0xAF47	☆
HF. 72	恒压保持误差范围设定	0~100.0%	5%	0xAF48	☆
HF. 73	恒压保持检测时间	1~9999 秒	10	0xAF49	☆
HF. 74	漏水检测阈值	0~100%	0%	0xAF4A	☆

功能代码	名 称	设定范围	出厂值	通讯地址	更改
HF. 75	漏水再启动反馈量变化检测时间	1S~30S	2	0xAF4B	☆
HF. 76	漏水再启动偏差量	10.0~50.0%	30%	0xAF4C	☆
HF. 77	缺水保护检测范围	0~90.0%	50%	0xAF4D	☆

功能表中符号说明如下：“☆”：表示该参数在变频器运行,停止状态中，均可修改。

“★”：表示该参数地变频器处于运行状态时，不可修改。

“●”：表示该参数任何情况均不可更改，仅供查阅。

* P0.00 异步机默认为 1，同步机默认为 0。

P2.01 异步机默认为 0，同步机默认为 2。

功能代码	名称	最小单位	通讯地址
C0 监控参数组			
C0.00	运行频率 (Hz)	0.01Hz	5000H
C0.01	输出电流 (A)	0.01A	5001H
C0.02	输出电压 (V)	1V	5002H
C0.03	负载速度显示	1	5003H
C0.04	母线电压 (V)	0.1V	5004H
C0.05	设定频率 (Hz)	0.01Hz	5005H
C0.06	计数值	1	5006H
C0.07	长度值	1	5007H
C0.08	X 端子状态	1	5008H
C0.09	D0 输出状态	1	5009H
C0.10	AI1 电压 (V)	0.01V	500AH
C0.11	AI2 电压 (V)	0.01V	500BH
C0.12	AI3 电压 (V)	0.01V	500CH
C0.13	PID 设定	1	500DH
C0.14	输出功率 (Kw)	0.1Kw	500EH
C0.15	输出转矩 (%)	0.1%	500FH
C0.16	线速度	1m/Min	5010H
C0.17	PID 反馈	1	5011H
C0.18	PLC 阶段	1	5012H
C0.19	PULSE 输入脉冲频率 (Hz)	0.01KHz	5013H
C0.20	当前上电时间	1Min	5014H
C0.21	当前运行时间	0.1Min	5015H
C0.22	剩余运行时间	0.1Min	5016H
C0.23	主频率显示	0.01Hz	5017H
C0.24	辅助频率显示	0.01Hz	5018H
C0.25	反馈速度 (单位 0.1Hz)	0.1Hz	5019H
C0.26	编码器反馈速度	0.01Hz	501AH
C0.27	AI1 校正前电压	0.001V	501BH
C0.28	AI2 校正前电压	0.001V	501CH
C0.29	转矩给定值	0.01%	501DH
C0.30	PULSE 输入脉冲频率	1Hz	501EH
C0.31	通讯设定值	0.01%	501FH
C0.32	变频器运行状态	1：正转 2：反转 3：停止 4：调谐 5：故障	5020H

C0.34	电机温度	1℃	5022H
C0.35	AI3 校正前电压	0.001V	5023H
C0.36	旋变位置	1	5024H
C0.37	功率因数角度	0.1°	5025H
C0.38	ABZ 位置	1	5026H
C0.39	VF 分离目标电压	1V	5027H
C0.40	VF 分离输出电压	1V	5028H
C0.41	DI 输入直观显示	1	5029H
C0.42	D0 输入直观显示	1	502AH
C0.43	DI 功能状态直观显示	1	502BH
C0.44	D0 功能状态直观显示	1	502CH
C0.45	故障信息	1	502DH
C0.49	电机序号	1	5031H
C0.55	工艺卡 PT1 通道温度值	1℃	5037H
C0.56	工艺卡 PT2 通道温度值	1℃	5038H
C0.57	工艺卡 PT3 通道温度值	1℃	5039H
C0.58	Z 信号计数器	1	503AH
C0.60	AI2 压力反馈	0.1kPa	503CH
C0.61	变频器运行状态	bit0~bit1: 0: 停机 1: 正转 2: 反转 Bit2~bit3: 0: 恒速 1: 加速 2: 减速	503DH
C0.62	当前故障	1	503EH
C0.63	点对点从机控制	1	503FH
C0.64	主从控制主机下属从机个数（主机显示）	1	5040H
C0.65	转矩上限	0.1%	5041H
C0.66	通信扩展卡型号	1	5042H
C0.67	通信扩展版本号	1	5043H
C0.68	通讯模式变频器状态	bit0: 运行/停机 bit1: 正转/反转 bit2:变频器是否故障 bit3:频率到达 bit4:通讯正常 bit5:变频器控制量为通讯控制 bit6: 变频器控制命令为通讯控制	5044H

		bit7:速度控制/转矩控制 bit8~bit15: 故障代码	
C0.69	通讯模式反馈速度	0.01HZ	5045H
C0.70	运行转速	1RPM	5046H
C0.71	通讯卡输出电流显示	0.1A	5047H
C0.72	通讯卡出错状态	1	5047H
C0.73	电机序号	1	5048H
C0.76	累计耗电量 fc 低位	0.1KW	504CH
C0.77	累计耗电量 fc 高位	1KW	504DH
C0.78	线速度	1m/Min	504EH
C0.79	AI1 PT100 通道采样值	1	504FH
C0.80	AI2 PT100 通道采样值	1	5050H
C0.81	AI3 PT100 通道采样值	1	5051H

第四章：功能参数说明

P0 基本参数组：

P0.00	第 1 电机控制方式		出厂值	0/1
	设定范围	0	无速度传感器矢量控制	
		1	V/F 控制	
		2	有速度传感器矢量控制	

0：无速度传感器矢量控制：

指开环矢量控制，适用于不装编码器的高性能通用场合，如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载，一台变频器只能驱动一台电机。

1：V/F 控制：

无须安装编码器，通用性好，运行稳定。适用于对负载要求不高，或一台变频器拖动多台电机的场合，如风机、泵类负载。

2：有速度传感器矢量控制：

指闭环矢量控制，电机端必须加装编码器，同时变频器必须选配与编码器同类型的 PG 卡，适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载，一台变频器驱动一台电机。

注意：选择矢量控制方式时，在第一次运行前，首先要进行电机参数识别，以获取正确的电机参数，一旦电机参数识别完成后，自动获取的电机参数将存储在变频器内。

选择矢量控制方式时，要注意一台变频器只能驱动一台电机，并且变频器的容量与电机的容量不可相差过大，电机的功率等级可以比变频器小两级或大一级，否则可能导致控制性能下降或无法正常运行。

*** 此参数异步机默认为 1，同步机默认为 0。**

P0.01	运行命令选择		出厂值	0
	设定范围	0	操作面板	
		1	外部端子	
		2	通讯控制	

选择变频器运行命令的输入通道。

变频器控制命令包括：启动、停机、正转、反转、点动等。

0：操作面板命令；

由操作面板上的 RUN STOP JOG(通过 P7.04 选择)按键进行运行命令控制。

1：外部端子命令；

由多功能输入端子进行命令控制。可实现正转、反转、正点、反点运行。也可分为两线式或三线式控制方式，详见 P0.18 及 P5.00~5.04 功能码。

2：通讯命令；

运行命令由上位机通过通讯方式给出，详情请参考通讯协议 Pd 组说明。

P0.02	数字设定频率停机记忆选择		出厂值	1
	设定范围	0	不记忆	
		1	记忆	

本功能仅对频率源为数字设定时有效。即 P0.03 设为 0 或 1 时。

“不记忆”是指变频器停机后，数字设定频率恢复为 P0.07 的值，键盘 、 键的频率修改值被清零。

“记忆”是指变频器停机后，数字设定频率保留为上次停机时刻的设定频率，键盘 、 键的频率修改保持有效。

当用外部端子控制频率上升，下降时，即（P5.00~P5.04 里有其中二个端子设定 9 端子 UP 和 10 端子 DW 时），

功能和面板的 、 键相同。

P0.03	主频率选择		出厂值	4
	设定范围	0	数字设定，掉电后频率不记忆	
		1	数字设定，掉电后频率记忆	
		2	模拟量 AI1（-10V~+10V）	
		3	模拟量 AI2（0~10V/4~20mA）	
		4	面板电位器	
		5	脉冲频率设定（X5）	
		6	简易 PLC	
		7	多段速指令	
		8	过程 PID	
		9	通讯给定	

选择变频器主给定频率的输入通道。共有 10 种主给定频率通道：

0：数字设定（掉电后频率不记忆）

设定频率初始值为 P0.07 的值。可通过键盘的 、 键（或多功能输入端子的 UP/DOWN）来改变变频器的设定频率值。但当变频器掉电后并再次上电时，设定频率恢复为 P0.07 “数字设定预置频率”值。

1：数字设定（掉电后频率记忆）

设定频率初始值为 P0.07 的值，可通过键盘的 、 键（或多功能输入端子的 UP/DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的设定频率，通过键盘的 、 键（或多功能输入端子的 UP/DOWN）的修改值记忆。

注意：P0.02 为“数字设定频率停机记忆选择”，用于选择变频器在停机时，频率的修改值是记忆还是清零。

2：模拟量 AI1

-10V~10V 电压型输入，当为负值时电机方向相反。出厂值为 0~10V 输入。

3：模拟 AI2

0~10V/4~20mA 输入，由控制板上的 P1 开关决定是电压信号（左）/电流信号（右）输入，出厂时为电压输入。

4：面板电位器

由变频器面板上的电位器直接调节频率。

注意：由于本电位器为易损件，经常旋转容易损坏，不推荐客户使用此电位器长期频繁调速。

当使用外接面板电位器时，过长的引出线可能会导致电位器的压降过大，影响调速的精度。

FD600 系列的外接面板需单独购买，（机器的面板不可拆）。用于电位器控制时，需改变引出线端口旁边的 P3 插针位置。

5: 脉冲给定（X5）

频率给定通过端子 X5 高速脉冲给定。

脉冲给定信号规格：电压范围 9V~30V、频率范围 0KHz~100KHz。脉冲频率给定只能从多功能端子 X5 输入。此时需将 P5.04 设为 21。

6: 简易 PLC

频率源为简易 PLC 时，变频器的运行频率可在 1~16 个任意频率指令之间运行，1~16 个频率指令的运行时间、各自的加减速时间也可以用户单独设置，具体内容参考 PA 组相关说明。

7: 多段速指令

选择多段指令运行方式时，需要通过数字量 X 端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。FD 系列可以设置 4 个多段速指令端子（端子功能 12~15）4 个端子的 16 种状态。

数字量输入 X 端子作为多段指令端子功能时，P5 组进行相应设置，具体内容请参考 P5 组相关功能参数说明。

8: 过程 PID

选择过程 PID 控制的输出作为运行频率。一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力、恒温度控制、恒张力闭环控制等场合，需要使反馈量与目标量达到基本一致。

9: 通讯给定

指频率由通讯方式给定：本系列标配 Modbus RTU 通信。详细说明请查阅附录 A 通讯协议或与本公司联系。

P0.04	最大频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	5.00Hz~5000.0Hz	

用来设定变频器的最高输出频率，一般情况下此值等于电机的额定频率，当高于电机额定频率运行时，请考虑电机轴承的磨损及机械振动。当电机为变频电机，电主轴等高速电机时应根据实际工况设定。

当模拟量输入，脉冲频率输入，多段速指令，作为频率源时各自的 100.0%都是相对于 P0.04 的值。

当 V/F 控制模式时，此参数最高可设为 5000Hz。

P0.05	上限频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	下限频率 P0.06~最大频率 P0.04	

变频器输出频率的上限值，该值小于或者等于最大频率。

设定上限频率，设定范围 P0.06~P0.04

P0.06	下限频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~上限频率 P0.05	

变频器输出频率的下限值。

当运行频率低于该值时，变频器可以停机、以下限频率运行或者以零速运行，采用何种运行模式可以通过 P8.29（设定频率低于下限频率运行模式）设定。

P0.07	数字设定频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率 P0.04	

当频率源选择为“数字设定”或“端子 UP/DOWN”时，该功能码为变频器的频率数字设定的初始值。

P0.08	加速时间 1	出厂值	机型确定
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P0.09	减速时间 1	出厂值	机型确定
	设定范围	0.0s~6500.0s	

加速时间指变频器从零频率，加速到最大频率 P0.04 所需时间，见图 6-1 中的 t1，减速时间指变频器从最大频率 P0.04，减速到零频率所需时间，见图 6-1 中的 t2。

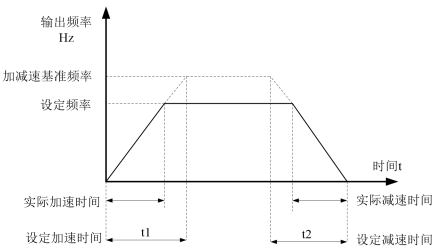


图 6-1 加减速时间示意图

FD 系列提供 4 组加减速时间，用户可利用数字量输入端子切换选择，四组加减速时间通过如下功能码设置：

- 第一组：P0.08、P0.09；
- 第二组：P8.03、P8.04；
- 第三组：P8.05、P8.06；
- 第四组：P8.07、P8.08；

不同的加减速时间需要由多功能端子切换才能达到四段加减速的功能，出厂值均为第一加减速时间。在某些情况下，实际的加减速时间远远大于设定的加减速时间，很可能是由于负载的过重或惯性过大，变频器的过流失速，过压失速功能产生作用。

P0.10	运行方向	出厂值	0
	设定范围	0	正向
		1	反向

通过更改该功能码，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机的（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。但是，在变频器的参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

P0.11	载波频率	出厂值	与机型有关
	设定范围	0.5KHz~16.0KHz	

此功能调节变频器的载波频率. 通过调整载波频率可以调整电机噪声，避开机械系统的共振点，减小线路对漏电流及减小变频器产生的干扰。

当载波频率较低时，输出电流高次谐波分量增加，电机损耗增加，电机温升增加。

当载波频率较高时，电机损耗降低，电机温升减小，但变频器损耗增加，变频器温升增加，干扰增加。

载波频率值	低→ 高
电机噪声	大→ 小
输出电流波形	差→ 好
电机温度上升	高→ 低
变频器温升	低→ 高
漏电流	小→ 大
对外辐射干扰	小→ 大

调整载波频率会对以下性能产生影响：

不同功率的变频器，载波频率的出厂设置是不同的。虽然用户可以根据需要修改，但是需要注意：若载波频率设置的比出厂值高，会导致变频器温升提高，此时用户需要对变频器降额使用，否则变频器有过热报警的危险。变频器出厂时，已经对载波频率进行了合理的设置。一般情况下,建议用户不要修改此参数或此参数尽量设小。

用户使用超过出厂值时，需降额使用，每增加 1K 载频，降额 20%。

P0.12	载波频率随温度调整	出厂值	0
	设定范围	0：不调整；1：自动调整	

载波频率随温度调整，是指变频器检测到自身散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。该功能可以减少变频器过热报警的机会。

P0.13	参数初始化		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	恢复出厂参数，不包括电机参数	
		12	清除记录信息	

1：恢复出厂设定值，不包括电机参数

设置 P0.13 为 1 后，变频器功能参数大部分都恢复为厂家出厂参数，但是电机参数、故障记录信息不恢复。

12：清除记录信息

清除变频器故障记录信息。

参数化完成后，该功能码自动恢复到 0。

P0.14	辅助频率选择		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定（数字频率 P0.07,UP/DOWN 可修改，掉电不记忆）	
		1	数字设定（数字频率 P0.07,UP/DOWN 可修改，掉电记忆）	
		2	模拟信号 AI1	

	3	模拟信号 AI2
	4	面板电位器
	5	脉冲设定 (X5)
	6	简易 PLC
	7	多段速指令
	8	过程 PID
	9	通讯给定

辅助频率源在作为独立的频率给定通道时，其用法与主频率源相同，使用方法可以参考 P0. 03 的相关说明。

当辅助频率源用作叠加给定（即主频率源和辅助频率源的复合实现频率给定）时，

注意：

- 1: 当辅助频率源为数字给定时，数字频率（P0. 07）不起作用，用户通过键盘的 、 键（或多功能输入端子的 UP/DOWN）进行调整，直接在主给定频率的基础上调整。
- 2: 当辅助频率源为（AI1、AI2、面板电位器）或脉冲输入给定时，输入设定的 100%对应辅助频率源范围，可通过 P0. 15 和 P0. 16 进行设置。
- 3: 频率源为脉冲输入给定时，与模拟量给定类似。
- 4: 辅助频率源选择与主频率源选择不能设置为同一通道，即 P0. 03 与 P0. 14 不要设置为相同的值，否则容易引起混乱。

P0. 15	叠加时辅助频率源范围选择		出厂值	0
	设定范围	0	相对于最大频率	
		1	相对于主频率源	
P0. 16	叠加时辅助频率源范围		出厂值	0
	设定范围		0%~150%	

当频率源选择为“频率叠加”时，这两个参数用来确定辅助频率源的调节范围. P0. 15 用于确定辅助频率源范围所对应的对象，可选择相对于最大频率，也可以相对于主频率源，若选择为相对于主频率源，则辅助频率源的范围将随主频率源的变化而变化。

P0. 17	频率源叠加选择		出厂值	0
	设定范围	个位	频率源选择	
		0	主频率源	
		1	主辅运算结果（运算关系由十位确定）	
		2	主频率源与辅助频率源切换	
		3	主频率源与主辅运算结果切换	
		4	辅助频率源与主辅运算结果切换	
		十位	频率源主辅运算关系	
		0	主频+辅频	
		1	主频-辅频	
		2	二者最大值	
		3	二者最小值	

通过该参数选择频率给定通道, 通过主频率源和辅助频率源的复合叠加实现频率给定。

个位：频率源选择：

0：主频率源

主频率作为目标频率。

1：主辅运算结果

主辅运算结果作为目标频率，主辅运算关系见该功能码的“十位”说明。

2：主频率源与辅助频率源切换

当多功能输入端子功能 20（频率切换）无效时，主频率作为目标频率。

当多功能输入端子功能 20（频率切换）有效时，辅助频率作为目标频率。

3：主频率源与主辅运算结果切换

当多功能输入端子功能 20（频率切换）无效时，主频率作为目标频率。

当多功能输入端子功能 20（频率切换）有效时，主辅运算结果作为目标频率。

4：辅助频率源与主辅运算结果切换

当多功能输入端子功能 20（频率切换）无效时，辅助频率作为目标频率。

当多功能输入端子功能 20（频率切换）有效时，主辅运算结果作为目标频率。

十位：频率源主辅运算关系：

0：主频率源+辅助频率源

主频率与辅助频率的和作为目标频率, 实现频率叠加给定功能。

1：主频率源-辅助频率源

主频率减去辅助频率的差作为目标频率。

2：MAX(主频率源，辅助频率源)

取主频率与辅助频率中绝对值最大的作为目标频率。

3：MIN(主频率源，辅助频率源)

取主频率与辅助频率中绝对值最小的作为目标频率。

另外，当频率源选择为主辅运算时，可以通过 P0.20 设置偏置频率，在主辅运算结果上叠加偏置频率，以灵活应对各类需求。

P0.18	运行端子命令方式		出厂值	0
	设定范围	0	两线式 1	
		1	两线式 2	
		2	三线式 1	
		3	三线式 2	

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

注：为了方便说明，下面任意选取 X1~X5 的多功能输入端子的 X1、X2、X3 三个端子的功能，详细功能定义见 P5.00~P5.04 的设定范围。

0：两线式模式 1：

此模式为最常用的两线模式, 由端子 X1、X2 来决定电机的正、反转运行, 功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
P0.18	端子命令方式	0	两线式 1
P5.00	X1 端子功能选择	1	正转运（FWD）
P5.01	X2 端子功能选择	2	反转运（REV）

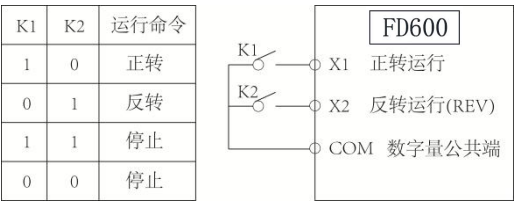


图 6-2 两线式模式 1

如上图所示，该控制模式下，k1 闭合，变频器正转运行.K1 断开，变频器停止。K2 闭合，变频器反转运行，k1、k2 同时闭合或者断开，变频器停止运转。

1：两线式模式 2：

用此模式时 X1 端子功能为运行使能端子，而 X2 端子功能确定运行方向.功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
P0.18	端子命令方式	1	两线式 2
P5.00	X1 端子功能选择	1	运行使能
P5.01	X2 端子功能选择	2	正反转方向选择

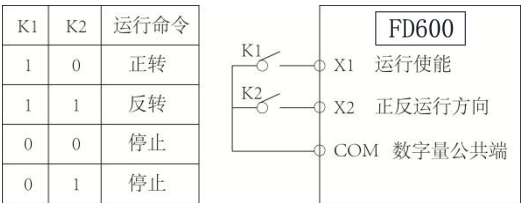


图 6-3 两线式模式 2

如上图所示，该控制模式在 K1 闭合状态下，K2 断开变频器正转，K2 闭合变频器反转；K1 断开，变频器停止运转，

2：三线式控制模式 1：

此模式 X3 为使能端子，方向分别由 X1、X2 控制.功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
P0.18	端子命令方式	2	三线式 1
P5.00	X1 端子功能选择	1	正转运行（FWD）
P5.01	X2 端子功能选择	2	反转运行（REV）
P5.02	X3 端子功能选择	3	三线式运行控制

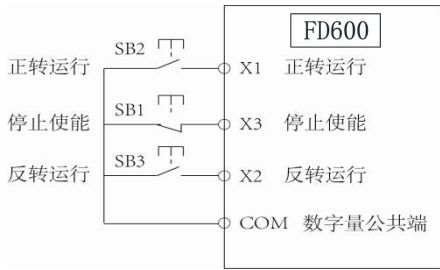


图 6-4 三线式模式 1（常闭启动）

如上图所示，该控制模式在 SB1 按钮闭合的状态下，按下 SB2 按钮变频器正转，按下 SB3 按钮变频器反转，SB1 按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必须保持 SB1 按钮闭合状态，SB2、SB3 按钮的命令则在闭合动作后即生效，变频器的运行状态以该 3 个按钮最后的按键动作为准。

注：上面的描述是指三线式常闭停止模式，在某些应用场合，特别是在多位置控制启停，若停止按钮为常闭时，会给接线造成麻烦，这时，通过设定 P5.36=00100，可以实现停止按钮常开启动。按下 SB2 变频器正转，按下 SB3 变频器反转，按下 SB1 变频器停止。如下图：

功能码	名称	设定值	功能描述
P0.18	端子命令方式	2	三线式 1
P5.00	X1 端子功能选择	1	正转运行（FWD）
P5.01	X2 端子功能选择	2	反转运行（REV）
P5.02	X3 端子功能选择	3	三线式运行控制
P5.36	输入端子正反逻辑	00100	X3 端子常开有效

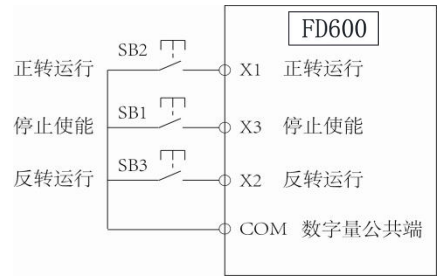


图 6-5 三线式模式 1（常开启动）

3：三线式控制模式 2：

此模式的 X3 为使能端子，运行命令由 X1 来给出，方向由 X2 的状态来决定。功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
P0.18	端子命令方式	3	三线式 2
P5.00	X1 端子功能选择	1	运行使能
P5.01	X2 端子功能选择	2	正反转方向选择
P5.02	X3 端子功能选择	3	三线式运行控制

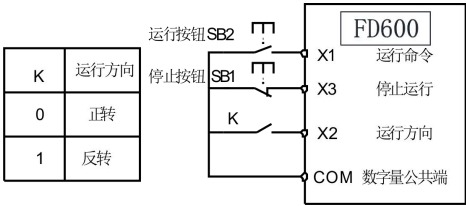


图 6-6 三线式模 2

如上图所示，该控制模式在 SB1 按钮闭合的状态下，按下 SB2 按钮变频器运行 K 断开变频器正转，K 闭合变频器反转；SB1 按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必须保持 SB1 按钮闭合状态，SB2 按钮的命令则在闭合动作沿即生效。

P0.20	辅助频率源偏置的数字设定	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率 P0.04	

该功能码只在频率选择为主辅运算时有效。
当频率为主辅运算时，P0.20 为偏置频率，与主辅运算结果叠加作为最终频率设定值，使频率设定可以更加灵活。

P1 启停控制组：

P1.00	启动方式		出厂值	0
	设定范围	0	直接启动	
		1	先直流制动再启动	
		2	转速追踪启动	

- 0：直接启动
变频器从启动频率开始运行。
- 1：先直流制动再启动
先直流制动 P1.03 P1.04，再从启动频率启动电机运行。适用小惯性负载，在启动时可能产生反转的场合。
- 2：转速追踪启动

变频器先对电机的转速和方向进行判断，再以跟踪到的电机频率启动，对旋转中电机实施平滑无冲击启动。为保证转速跟踪再启动的性能，需准确设置电机 P2 组参数。

P1.01	启动频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~10.00Hz	
P1.02	启动频率保持时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~100.0s	

为保证启动时的电机转矩，请设定合适的启动频率. 为使电机启动是充分建立磁通，需要启动频率保持一定时间。

启动频率不受下限频率 P0.06 限制.但是设定目标频率小于启动频率时变频器不启动, 处于待机状态; 当设定频率大于启动频率时, 按启动频率启动。正反切换过程中，启动频率保持时间不起作用。使用转速追踪启动时, 启动频率无效。

P1.03	启动时直流制动电流	出厂值	0%
	设定范围	0%~100%	
P1.04	启动时直流制动时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~100.0s	

启动直流制动，一般用于使运转的电机完全停止后再启动. 预励磁用于先使异步电机建立磁场后再启动，提高相应速度。

启动直流制动只在启动方式为先直流制动再启动时有效。此时变频器先按设定的启动直流制动电流进行直流制动，经过启动直流制动时间后再开始运行。若设定直流制动时间为 0，则不经过直流制动直接启动. 直流制动电流越大，制动力越大。

启动直流制动电流，是相对变频器额定电流的百分比。

P1.05	停机方式	出厂值	0
	设定范围	0	减速停车
		1	自由停车

0：减速停车

停机命令有效后，变频器按照减速时间降低输出频率，频率降为 0 后停止。

1：自由停车

停机命令有效后，变频器立即封锁输出，此时电机按照机械自身的惯性自由旋转停止。

P1.06	停机直流制动起始频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.0~最大频率 P0.04	
P1.07	停机直流制动等待时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0~100.0S	
P1.08	停机直流制动电流	出厂值	0%
	设定范围	0%~100%	
P1.09	停机直流制动时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0~100.0S	

停机直流制动起始频率：减速停机过程中，当运行频率降低到该频率时，开始直流制动过程。
 停机直流制动等待时间：在运行频率降低到停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程. 用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。
 停机直流制动电流：指直流制动时的输出电流，相对电机额定电流的百分比，此值越大则直流制动效果越强，但是电机和变频器的发热越大。
 所以当设定此参数时，务必由小慢慢增大，直到得到足够的制动转矩，但不可超过电机的额定电流，以免烧坏电机。
 停机直流制动时间：送入电机直流制动电流持续的时间，此值为 0.0 表示直流制动过程被取消。

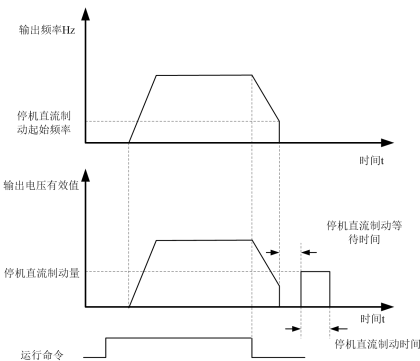


图 6-7 停机直流制动示意图

P1.10	能耗制动使用率	出厂值	100%
	设定范围	0%~100%	

仅对内置制动单元的变频器有效。
 用于调整制动单元的占空比，制动使用率高，在制动单元占空比高，制动效果好，但是制动过程变频器母线电压波动较大。

P1.11	反转控制允许		出厂值	0
	设定范围	0	允许反转	
		1	不允许反转	

在某些禁止电机反转的场合，请将此参数设定为 1。

P1.12	点动运行频率	出厂值	5.00
	设定范围	0.00~P0.04	

此参数设定变频器点动时的运行频率，点动时的加减速时间在 P8.01 和 P8.02 里面设定。

P1.13	转速追踪方式		出厂值	0
	设定范围	0	从停机频率开始	
		1	从工频开始	
		2	从最大频率开始	

- 0: 从停机频率开始
从停机的频率向下跟踪，通常选用此方式。
- 1: 从工频开始
从工频 50Hz (电网频率) 向下跟踪，用于工频切换变频。
- 2: 从最大频率开始
从最大频率向下跟踪，一般发电性负载使用。

P1.14	转速追踪快慢	出厂值	20
	设定范围	1~100	

转速跟踪再启动时，选择转速跟踪快慢。
参数越大，则跟踪速度越快。但设置过大可能引起跟踪效果不可靠。

P1.15	转速追踪闭环电流大小	出厂值	100%
	设定范围	30%~200%	

此参数可以限定转速追踪过程电流大小

P2 电机参数组：

P2 参数组是电机参数组，矢量控制时，变频器对电机参数比较敏感，因此，客户在第一次使用时，请按电机的铭牌设定本组参数。

当同一台变频器用于另一台电机时，须对另一台电机的参数再次设定确认。否则有可能变频器不能正常工作。

P2.00	GP 类型显示		出厂值	机型确定
	设定范围	0	G 型（恒转矩负载机型）	
		1	P 型（风机、泵类轻负载类型）	

- 0: 驱动负载较重的通用型负载
- 1: 驱动负载较轻的风机水泵类负载
用于风机，水泵类负载的 P 型机比用以恒转矩负载的 G 型机小一档。
- 注：出厂时，此值不能更改。在某些风机水泵的应用时，例如罗茨风机，深井泵，其负载实际较重，具体的选型应以负载的实际电流为准。

P2.01	电机类型选择		出厂值	0 2
	设定范围	0	普通异步电机	
		1	变频异步电机	
		2	永磁同步电机	

选择普通异步电机和变频异步电机的主要区别是对电机过载保护的处理不同. 普通电机的散热受电机转速的限制，低速时散热差，所以低速时的电机过载保护需要降额处理. 变频电机 的风扇散热不受电机转速限制，不需进行低速过载降额处理。

*** 此参数异步机默认为 0，同步机默认为 2。**

P2.02	额定功率	出厂值	机型确定
	设定范围	0.1kW~1000.0kW	
P2.03	额定频率	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01Hz~最大频率	
P2.04	额定转速	出厂值	机型确定
	设定范围	1rpm~65535rpm	
P2.05	额定电压	出厂值	机型确定
	设定范围	1V~2000V	
P2.06	额定电流	出厂值	机型确定
	设定范围	0.1~2000A	

上述功能码为电机参数，请按电机铭牌设定。

电机额定频率：若使用的电机为 60Hz，则设为 60Hz，若为 50Hz 的电机则设为 50Hz。

矢量控制的优良性能，需要准确的电机参数。

变频器提供参数自学习功能，准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将下降。

注意：目前市售的电机种类繁多，各国家的电源系统也不一样，解决这个问题最经济且方便的办法是安装交流变频器。可解决电压，频率的不同，发挥电机原有的特性与寿命。

P2.07	异步电机定子电阻	出厂值	机型确定
	设定范围	0.001Ω~65.535Ω	
P2.08	异步电机转子电阻	出厂值	机型确定
	设定范围	0.001Ω~65.535Ω	
P2.09	异步电机漏感抗	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01mH~655.35mH	
P2.10	异步电机互感抗	出厂值	机型确定
	设定范围	0.1mH~6553.5mH	
P2.11	异步电机空载电流	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01A~P2.06	

P2.07~P2.11 是异步电机的参数，这些参数电机铭牌上一般没有，需要通过变频器自动学习获得。其中“异步电机静止学习”只能获得 P2.07~P2.09 三个参数，而“异步电机完整学习”除可以获得这里全部五个参数外，还可以获得编码器相序、电流环 PI 参数等。

更改电机额定功率（P2.02）或者电机额定电压（P2.05）时，变频器会自动修改 P2.07~P2.11 参数值，将 5 个参数恢复为常用标准 Y 系列电机参数。

若现场无法对异步电机进行学习，可以根据电机厂家提供参数，输入上述相应功能码。

P2.12	同步电机定子电阻	出厂值	机型确定
	设定范围	0.001Ω~65.535Ω	
P2.13	同步电机 D 轴电感	出厂值	机型确定

	设定范围	0.01mH~655.35mH	
P2.14	同步电机 Q 轴电感	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01mH~655.35mH	
P2.16	同步电机反电动势	出厂值	机型确定
	设定范围	0.1V~6553.5V	

P2.12~P2.16 是同步电机的参数，有些同步电机铭牌上会提供部分参数，但大部分电机铭牌不提供上述参数，需要通过变频器自学习获得，而且必须选择“同步机空载自学习”。因为“同步电机空载自学习”能获得 P2.12、P2.13、P2.14、P2.16 这 4 个电机参数，而“同步电机带载自学习”只能获得同步机编码的相序、安装角度等参数。

P2.18	编码器线数	出厂值	1024
	设定范围	1~65535	

设定 ABZ 或 UVW 增量编码器每转脉冲数。
在有速度传感器矢量控制方式下，必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运转不正常。

P2.19	编码器类型		出厂值	0
	设定范围	0	ABZ 增量编码器	
		4	旋转变压器	
		2	保留	

FD600 支持多种编码器类型，不同编码器需要选配不同的 PG 卡，使用时请正确选购 PG 卡。其中，同步电机可选择这几种编码器中的任意一种，而异步电机一般只选用 ABZ 增量编码器和旋转变压器。安装好 PG 卡后，要根据实际情况正确设置 P2.19，否则变频器可能运行不正常。

P2.21	ABZ 增量编码器 AB 相序		出厂值	0
	设定范围	0	正向	
		1	反向	

该功能只对 ABZ 增量编码器有效，即仅 P2.19=0 时有效.用于设置 ABZ 增量编码器 AB 信号的相序。
该功能码对异步电机和同步电机同样有效，在异步电机完整学习或者同步电机空载学习时，可以获得 ABZ 编码器的的 AB 相序。

P2.22	编码器安装角	出厂值	0.0°
	设定范围	0.0° ~359.9°	

该参数只对同步电机控制有效，对编码器类型为 ABZ 增量编码器、UVW 增量编码器、旋转变压器均有效，而正弦弦编码器无效。
该参数在同步电机空载学习、带载学习时均可获得该参数，该参数对同步电机的运行非常重要，所以同步电机初次安装完毕必须进行学习才可正常运行。

P2.23	UVW 编码器 UVW 相序		出厂值	0
	设定范围	0	正向	
		1	反向	

P2.24	UVW 编码器偏置角	出厂值	0.0°
	设定范围	0.0° ~359.9°	

以上两个参数仅对同步电机且使用 UVW 编码器时有效。

这两个参数在同步电机空载学习、带载学习时均可获得，这两个参数对同步电机的运行很重要，所以同步电机初次安装完毕必须进行学习才可正常运行。

P2.25	旋转变压器极对数	出厂值	1
	设定范围	1~65535	

旋转变压器是有极对数的，必须正确设置极对数参数。

P2.26	速度反馈 PG 断线检测时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s:无动作 0.1s~10.0s	

用于设置编码器断线故障的检测时间，当设置为 0.0s 时，变频器不检测编码器断线故障。

当编码器检测到有断线故障，并且持续时间超过 P2.26 设置时间后，变频器报警 E025。

P2.27	电机参数自识别选择		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	异步电机静止学习	
		2	异步电机动态学习	
		3	带载静止自学习	
		11	同步电机带载学习	
		12	同步电机空载学习	

- 0：无操作，
 即不进行学习。
- 1：异步电机静止学习，
 适用于异步电机和负载不易脱开，不方便进行旋转学习的场合。
 进行异步电机静止学习前必须正确设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06。异步电机静止学习，变频器可以获得 P2.07~P2.09 三个参数。
 动作说明：设置该功能码为 1，然后按 RUN 键变频器将进行静止学习，学习完成后变频器显示设定频率。
- 2：异步电机动态学习
 为保证变频器的动态控制性能，请选择动态旋转学习，此时电机必须和负载脱开，以保持电机为完全空载状态。
- 3：带载静止自学习
 适用于不能脱开负载的情况。
 完整学习过程中，变频器先进行静止学习，然后按照加速时间加速到电机额定频率的，保持一段时间后，按照减速时间减速停机并结束学习。
 进行异步电机动态学习前，除需要设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06 外。当 P0.00 设为 2 用作闭环时，还需要正确设置编码器类型及编码器脉冲数 P2.18、P2.19。
 异步电机完整学习，变频器可以获得 P2.07~P2.11 五个电机参数，以及编码器的 AB 相序 P2.21、矢量控制电流环 PI 参数 P3.11~P3.14。

动作说明：设置该功能码为 2，(P0.01 需设为 0)，变频器显示 LEATN，然后按 RUN 键，变频器会自动运行然后停止。

自学习完成后，需查看 P2.11 的数值，此值应在 P2.06 值的 $1/3 \sim 1/2$ 范围之内，如不在此范围，请手动将 P2.11 值重新设定。

11：同步电机带载学习

在同步电机与负载不能脱开时，不得不选择同步电机带载学习，此过程中电机不运转。进行同步电机带载学习前，需要正确设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06。

同步电机带载学习，变频器可以获得同步电机的初始位置角，而这时同步电机能够正常运行的必要条件，所以同步电机安装完毕初次使用前，必须进行学习。

动作说明：设置该功能码为 11，然后按 RUN 键，变频器将进行带载学习。

12：同步电机空载学习

如果电机与负载可以脱开，则推荐选择同步电机的空载学习，这样可以获得比同步电机带载学习更好的运转性能。

空载学习过程中，变频器先完成带载学习，然后按照加速时间 P0.08 加速到 P0.07 电机额定频率，保持一段时间后，按照减速时间 P0.09 减速停机并结束学习。

进行同步电机空载学习前，除需要设置电机类型及电机铭牌参数 P2.02~P2.06 外，还需要正确设置编码器脉冲数 P2.18、编码器类型 P2.19、编码器极对数 P2.25。

同步电机空载学习，变频器可以获得 P2.12~P2.16 参数外，还可以获得编码器相关信息 P2.21、P2.22、P2.23、P2.24，，同时获得矢量控制电流环 PI 参数 P3.11~P3.14。

动作说明：设置该功能码为 11，然后按 RUN 键，变频器将进行空载学习

说明：学习只能在键盘操作模式进行，即 P0.01=0 时，端子操作及通讯操作模式下不能进行电机学习。

变频器学习过程中，面板显示“LEARN”，且运行指示灯闪烁，学习完成后，运行指示灯熄灭。

P3 电机矢量控制参数组：

注意：此组功能码只对矢量控制有效，对 VF 控制无效。

P3.00	速度环比例增益 1	出厂值	30
	设定范围	1~100	
P3.01	速度环积分时间 1	出厂值	0.50s
	设定范围	0.01s~10.00s	
P3.02	切换频率 1	出厂值	5.00Hz
	设定范围	0.00~P3.05	
P3.03	速度环比例增益 2	出厂值	20
	设定范围	0~100	
P3.04	速度环积分时间 2	出厂值	1.00s
	设定范围	0.01s~10.00s	
P3.05	切换频率 2	出厂值	10.00Hz
	设定范围	P3.02~最大输出频率	

变频器运行在不同频率下，可以选择不同的速度环 PI 参数。运行频率小于切换频率 1（P3.02）时，速度环 PI 调节参数为 P3.00 和 P3.01。运行频率大于切换频率 2 时，速度环 PI 调节参数为 P3.03 和 P3.04。切换频率 1 和切换频率 2 之间的速度环 PI 参数，为两组 PI 参数线性切换，如图 6-8 所示：

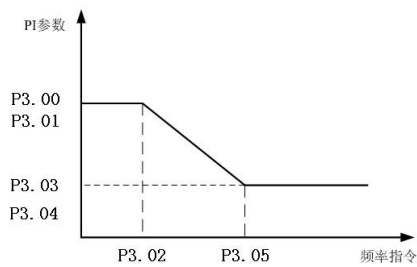


图 6-8 PI 参数示意图

通过设定速度调节器的比例系数和积分时间，可以调节矢量控制的速度动态响应特性。

增加比例增益，减小积分时间，均可加快速度环的动态响应，但是比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生震荡，建议调节方法为：

如果出厂参数设置不能满足要求，则在出厂值参数基础上进行微调，先增大比例增益，保证系数不震荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，超调又较小。

注意：如 PI 参数设置不当，可能会导致速度超调过大，甚至在超调回落时产生过电压故障。

P3.06	矢量控制转差增益	出厂值	100%
	设定范围	50%~200%	

矢量控制时，该参数用来调整电机的稳速精度：负载加重后，如电机转速偏低则加大此参数。负载变轻，电机转速偏高时，可减少此参数。

P3.07	速度环滤波时间常数	出厂值	0.015s
	设定范围	0.000s~1.000s	

矢量控制方式下，速度环调节器的输出为力矩电流指令，该参数用于对力矩指令滤波。此参数一般无需调整，在速度波动较大时可适当增大该滤波时间；若电机出现震荡，则应适当减小该参数。

速度环滤波时间常数小，变频器输出力矩可能波动较大，但速度的响应快。

P3.08	矢量控制过励磁增益	出厂值	64
	设定范围	0~200	

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。

对惯性很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为 0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为 0。

P3.09	速度控制时转矩上限源选择（电动）		出厂值	0
	设定范围	0	P3.10 设定	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	面板电位器	
		4	PULSE 脉冲（X5）	
		5	通讯设定	
		6	MIN(AI1, AI2)	
		7	MAX(AI1, AI2)	
P3.10	速度控制方式下转矩上限数字设定（电动）		出厂值	150.0%
	设定范围		0.0%~200.0%	

在速度控制模式下，变频器输出转矩的最大值，由转矩上限源控制。

P3.09 用于选择转矩上限的设定源，当通过模拟量、PULSE 脉冲、通讯设定时，相应设定的 100%对应 P3.10，而 P3.10 的 100%为变频器额定转矩。

AI1、AI2、面板电位器设定见 P5 组 AI 曲线相关介绍（通过 P5.31 选择各自曲线）。

PULSE 脉冲见 P5.26~P5.30 介绍。

P3.11	M 轴电流环 Kp	出厂值	1782
	设定范围	0~60000	
P3.12	M 轴电流环 KI	出厂值	678
	设定范围	0~60000	
P3.13	T 轴电流环 Kp	出厂值	1782
	设定范围	0~60000	
P3.14	T 轴电流环 KI	出厂值	678
	设定范围	0~60000	

矢量控制电流环 PI 调节参数，该参数在异步电机完整调谐或同步电机空载调谐后会自动获得，一般不需要修改。

需要提醒的是，电流环的积分调节器，不是采用积分时间作为量纲，而是直接设置积分增益。电流环 PI 增益设置过大，可能导致整个控制环路震荡，故当电流振荡或者转矩波动较大时，可以手动减小此处的 PI 比例增益或积分增益。

P3.15	速度环积分分离（个位）		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	

P3.24	速度控制下转矩上限源选择（发电）		出厂值	0
	设定范围	0	P3.10 值	
		1	AI1	
		2	AI2	

		3	面板电位器
		4	PULSE 脉冲 (X5)
		5	通讯设定
		6	MIN(AI1, AI2)
		7	MAX(AI1, AI2)
		8	上限数字设定 (P3. 25)

P3. 25	速度控制下转矩上限选择 (发电)	出厂值	150%
	设定范围	0~200%	

发电状态下的转矩上限，以变频器额定电流为基值。

P4 V/F 控制参数组：

本组功能码仅对 V/F 控制有效，对矢量控制无效。

V/F 控制适合于风机、水泵等通用性负载，或一台变频器带多台电机，或变频器功率与电机功率差异较大的应用场合。

P4. 00	V/F 曲线控制		出厂值	0
	设定范围	0	直线 V/F	
		1	多点 V/F	
		2	平方 V/F	
		3	VF 分离模式 1	
		4	VF 分离模式 2	

0：直线 V/F

适合于普通恒转矩负载。输出频率为 0 时，输出电压为 0。输出频率为电机额定频率时，输出电压为电机额定电压。

1：多点 V/F.

适合脱水机、离心机等特殊负载。输出频率为 0 时，输出电压为 0。输出频率为电机额定频率时，输出电压为电机额定电压。同时也可通过设置 P4. 05~P4. 10 参数，可以获得任意的 VF 关系曲线。见图 6-10 说明。

2：平方 V/F.

适合于风机、水泵等较轻负载。

3：VF 分离模式 1.

此时变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由 P4. 12（VF 分离电压源）确定。

4：VF 分离模式 2

这种情况下 V 和 F 是成比例的，但是比例关系可以通过电压源 P4. 12 设置，且 V 与 F 的关系也与 P2 组的电机额定电压与额定频率有关。

假设电压源输入为 X（X 为 0~100% 的值），则变频器输出电压 V 与频率 F 的关系为： $V/F=2 \times X \times (\text{电机额定电压}) / \text{电机额定频率}$ 。

注意：这种 V/F 曲线分离的应用适用于各种变频电源的场合，但是用户在设置的调节参数时必须慎重。参数设置不当，可能引起机器损坏。

P4.01	转矩提升	出厂值	机型确定
	设定范围	0.0%~30%	
P4.02	转矩提升截止频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大输出频率	

为了补偿 V/F 控制低频转矩特性,对低频时变频器输出电压做一些提升补偿.但是转矩提升设置过大,电机容易过热,变频器容易过流。

当负载较重而电机启动力矩不够时，建议增大此参数.在负载较轻时可减小转矩提升。

当转矩提升设置为 0.0 时，变频器为自动转矩提升，此时变频器根据电机定子电阻等参数自动计算需要的转矩提升值。

转矩提升只有在转矩提升截止频率之下才有效。

转矩提升过大，会引起电机的低频振动甚至过流故障发生，遇到这种情况请调小转矩提升值。

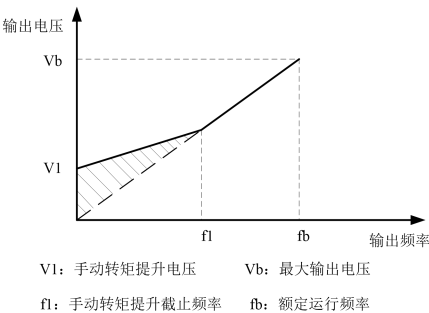


图 6-9 手动转矩提升示意图

P4.03	VF 转差补偿增益	出厂值	0.0%
	设定范围	0%~200.0%	

该参数只对异步电机有效。

VF 转差补偿，可以补偿异步电机在负载增加时产生的电机转速偏差，使负载变化时电机的转速能够基本保持稳定。

VF 转差补偿增益设置为 100.0%，表示在电机带额定负载时补偿的转差为电机额定滑差，而电机额定转差，变频器通过 P2 组电机额定频率与额定转速自行计算获得。

调整 VF 转差补偿增益时一般以当额定负载下，电机转速与目标转速基本相同为原则。当电机转速与目标值不同时，需要适当微调该增益。

P4.04	VF 过励磁增益	出厂值	64
	设定范围	0~200	

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障.过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益.但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。


对惯量很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为 0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为 0。

P4.05	VF 折点 1 输出频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~P4.07	
P4.06	VF 折点 1 输出电压比例	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P4.07	VF 折点 2 输出频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	P4.05~P4.09	
P4.08	VF 折点 2 输出电压比例	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P4.09	VF 折点 3 输出频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	P4.07~电机额定频率 (P2.03)	
P4.10	VF 折点 3 输出电压比例	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

P4.05~P4.10 六个参数定义多段 V/F 曲线。

多点 V/F 的曲线压迫根据电机的负载特性来设定，需要注意的是，三个电压点和频率点的关系必须满足：V1<V2<V3，F1<F2<F3。图 6-10 为多点 VF 曲线的设定示意图。

低频时电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会过流失速或过电流保护。

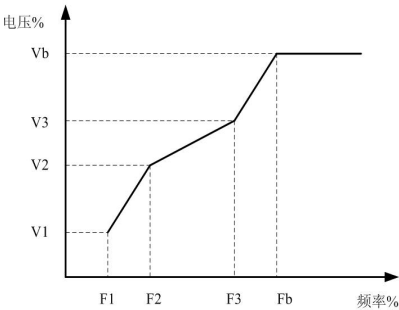

V1-V3：第 1-3 段电压百分比

F1-F3：第 1-3 段频率百分比

Vb：电机额定电压 Fb:电机额定运行频率

图 6-10 多点 V/F 曲线设定示意图

P4.11	VF 分离的电压源		出厂值	0
	设定范围	0	数字设定 (P4.12)	
		1	AI1	
		2	AI2	
		3	面板电位器	
		4	PULSE 脉冲 (X5)	

		5	多段指令给定	
		6	PLC 给定	
		7	PID 给定	
		8	通讯给定	
		100.0%对应电机额定电压 P2.05		
P4.12	VF 分离的电压数字设定		出厂值	0V
	设定范围		0V~电机额定电压	

VF 分离一般应用在感应加热、逆变电源及力矩电机控制等场合。

在选择 VF 分离控制时，输出电压可以通过功能码 P4.12 设定，也可来自于模拟量、多段指令、PLC、PID 或通讯给定。当用非数字设定时，各设定的 100%对应电机额定电压，当模拟量等输出设定的百分比为负数时，则以设定的绝对值作为有效设定值。

0：数字设定（P4.12）

电压由 P4.12 直接设置。

1：AI1 设定 2：AI2 设定 3：面板电位器

电压由模拟量输入端子来确定。

4：PULSE 脉冲设定（X5）

电压给定通过端子脉冲来给定。

脉冲给定信号规格：电压范围 9V~30V、频率范围 0KHz~100KHz。

5：简易 PLC

电压源为简易 PLC 时，电压给定可在 1~16 个任意电压指令之间运行，1~16 个电压指令的运行时间、各自的加减速时间也可以用户单独设置，具体内容参考 PA 组相关说明。

6：多段速指令

选择多段指令运行方式时，需要通过数字量 X 端子的不同状态组合，对应不同的输出电压值。FD 系列可以设置 4 个多段速指令端子（端子功能 12~15）4 个端子的 16 种状态。

数字量输入 X 端子作为多段指令端子功能时，P5 组进行相应设置，具体内容请参考 P5 组相关功能参数说明。

7：过程 PID

选择过程 PID 控制的输出作为电压源，一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力、恒温度控制、恒张力闭环控制等场合，需要使反馈量与目标量达到基本一致。

8：通讯给定

指电压源由通讯方式给定：本系列标配 Modbus RTU 通信。详细说明请查阅附录 A 通讯协议或与本公司联系。

P4.13	VF 分离的电压上升时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~1000.0s	

VF 分离上升时间制输出电压由 0V 变化到电机额定电压所需时间。

P4.14	下降时间	出厂值	0
	设定范围	0.0s~1000.0s	

表示电机额定电压变化到 0V 的时间

P4.15	VF 分离停机方式选择		出厂值	0
	设定范围	0	正常停机	
		1	先停电压	

变频器在 VF 分离模式下的停机方式。

0：按停机方式停机。

1：先停电压。

P4.16	VF 振荡抑制增益		出厂值	40
	设定范围		0~200	

该增益的选择方法是在有效抑制振荡的前提下尽量取小，以免 VF 运行产生不利的影响。在电机无振荡现象时请选择该增益为 0。只有在电机明显振荡时，才需适当增加该增益，增益越大，则对振荡的抑制越明显。

使用抑制振荡功能时，要求电机额定电流及空载电流参数正确，否则 VF 振荡抑制效果不好。

P4.17	VF 振荡抑制模式		出厂值	3
	设定范围		1~4	

P4.18	过流失速使能		出厂值	1
	设定范围	0	不使能	
		1	使能	

P4.19	过流失速保护电流		出厂值	150
	设定范围		50%~200%	

P4.20	过流失速增益		出厂值	20
	设定范围		0~100	

P4.21	VF 倍速过流失速动作电流补偿系数		出厂值	50
	设定范围		50%~200%	

设置 VF 模式下过流失速相关参数。

VF 过流失速：当变频器输出电流达到设定的过 VF 过流失速电流（P4.19）时，变频器在加速运行时，降低输出频率；在恒速运行时，降低输出频率；在减速运行时，放缓下降速度，直到电 流小于 VF 过流失速电流（P4.19）之后，运行频率才恢复正常。

VF 过流失速电流：选择过流失速功能的电流保护点。超过此参数值变频器开始执行过电流抑制保护功能。该值是相对电机额定电流的百分比。

VF 过流失速增益：用于调整在加减速过程中，变频器抑制过流的能力。此值越大抑制过流能力 越强。在不发生过流的前提下，该增益设置的越小越好。

VF 倍速过流抑制动作电流点补偿系数：用于弱磁过程中过流抑制电流动作点的调整，P4.21 对应于两倍电机额定频率时的过流抑制动作电流点，设定值小于等于 50 时，此功能无效，当 P4.21 设定值大于 P4.19 时，弱磁区过流抑制点仍以 P4.19 为准。详见图所示。 当 VF 过流失速使能（P4.18）设置为 0 时，取消 VF 过流失速功能。


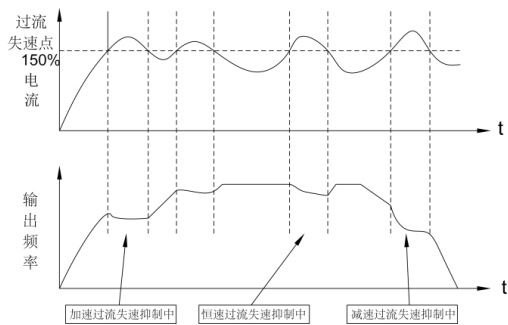


图 6-10-1 VF 过流抑制示意图

P4.22	过压失速使能		出厂值	1
	设定范围	0	不使能	
		1	使能	
P4.23	过压失速保护电压		出厂值	机型确定
	设定范围		200~2000	
P4.24	过压频率增益		出厂值	30
	设定范围		0~100	
P4.25	过压失速抑制电压增益		出厂值	30
	设定范围		0~100	
P4.26	过压失速最大上升限定频率		出厂值	5.00Hz
	设定范围		0.00~50.00Hz	

在变频器减速过程中，当直流母线电压超过过压失速保护电压后，变频器停止减速保持在当前运行频率，待母线电压下降后继续减速。过压失速增益，用于调整在减速过程中，变频器抑制过压的能力。此值越大抑制过压能力越强。在不发生过压的前提下，该增益设置的越小越好。对于小惯量的负载，过压失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过压故障。当母线过压失速使能（P4-22）设置为 0 时，取消母线过压失速功能。过压失速保护在各个电压等级时默认使能电压，如图：

电压等级	过压失速保护电压
220V	380V
380V	760V
480V	850V

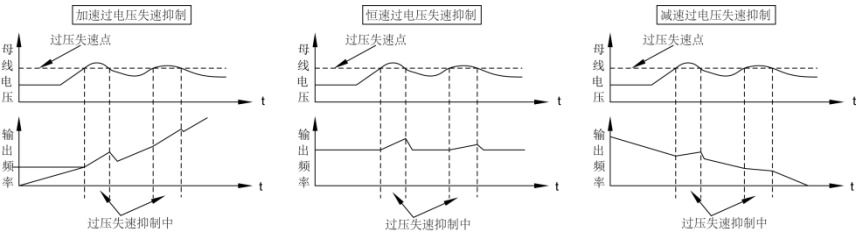


过压失速动作示意图

P4. 27	欠压失速抑制模式		出厂值	0
	设定范围	0	不使能	
		1	使能	
		2	断电后按 P8.09 减速时间减速	
P4. 28	欠压失速 KP		出厂值	40
	设定范围		0~100	
P4. 29	欠压失速 KI		出厂值	30
	设定范围		0~100	
P4. 30	VF 欠压失速回升判断电压		出厂值	85%
	设定范围		80%~100%	
P4. 31	VF 欠压失速回升判断电压时间		出厂值	0.5s
	设定范围		0.0~100.0s	
P4. 32	VF 欠压失速点		出厂值	80%
	设定范围		6.0%~100%	

欠压失速连续运行（瞬停不停） 如下图所示：当母线电压下降到“电压失速动作判断电压”以下时，欠压失速过程生效，变频器输出频率自动下降，让电机处于发电状态，欠压失速功能能让回馈到母线电压的电，使母线电压维持在“欠压失速动作判断电压”左右，让系统正常减速到 0Hz。

欠压失速的目的是保证当电网短时间供电不正常时，变频器可以无故障运行，而不会因为电机 在电网供电不正常时突然欠压故障而自由停车，大惯量系统，电机自由停车要花很长时间，当 电网供电正常后，由于电机任在高速转动，这时启动变频器很容易使变频器产生变频器过载或 过流故障。

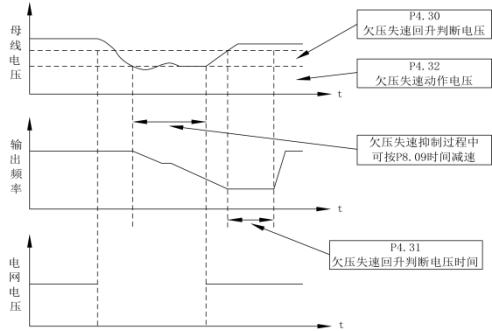

欠压失速抑制示意图

P5 输入端子组：

FD 系列变频器标配 5 个多功能数字输入端子，2 个模拟量输入端子。所有的数字量输入端子功能全部可以通过功能码进行编程。X5 端子可作为高速脉冲输入。

X6～X10 端子是当标配的 5 个端子不够用时，可加装的扩展卡上的端子标号。

功能码	名称	出厂值	备注
P5.00	X1 端子功能选择	1（正转运行）	标配
P5.01	X2 端子功能选择	2（反转运行）	标配
P5.02	X3 端子功能选择	4（正转点动）	标配
P5.03	X4 端子功能选择	12（多段速度 1）	标配
P5.04	X5 端子功能选择	13（多段速度 2）	标配
P5.05	X6 端子功能选择	0	扩展
P5.06	X7 端子功能选择	0	扩展
P5.07	X8 端子功能选择	0	扩展
P5.08	X9 端子功能选择	0	扩展
P5.09	X10 端子功能选择	0	扩展

这些参数用于设定数字多功能输入端子的功能，可以选择的功能如下表所示：

设定值	功能	说明
0	无功能	可将不使用的端子设为 0 “无功能”，防止误动作。
1	正转运行（FWD）	通过外部端子来控制变频器正转与反转运行。
2	反转运行（REV）	
3	三线式运行	通过此端子来确定变频器运行方式是三线控制模式。详细情况请参考功能码 P0.18（“端子命令方式”）的说明。
4	正转点动（FJOG）	FJOG 为点动正转运行，RJOG 为点动反转运行。点动运行频率、点动加减速参见功能码 P1.12、P8.01、P8.02 的说明。
5	反转点动（RJOG）	
6	自由停车	变频器封锁输出，此时电机的停车过程不受变频器控制。此方式与 P1.05 所述的自由停车的含义是相同的。
7	故障复位	利用端子进行故障复位的功能。用此功能可实现远距离故

		障复位.
8	外部故障常开输入	当外部故障常开信号送入变频器后,变频器报出故障 E018 并停机.
9	频率上升 UP	由外部端子给定频率时修改频率的递增、递减指令.在频率源设定为数字设定时,可上下调节设定频率.此时,P0.03 设为 0 或 1.结合 PA.52 确定掉电是否保存.
10	频率下降 DOWN	
11	UP/DOWN 设定清零(端子、键盘)	当频率给定数字给定时,此端子可清除端子 UP/DOWN 或者键盘 UP/DOWN 所改变的频率值,使给定频率恢复到 P0.07 设定的值.
12	多段指令端子 1	可通过这四个端子的 16 种状态,实现 16 段速度或者 16 种其他指令的设定.详细内容见附表 1.
13	多段指令端子 2	
14	多段指令端子 3	
15	多段指令端子 4	
16	加减速时间选择端子 1	加减速时间选择 1.2 端子通过不同的状态组合最多可组成 4 种加减速时间的设定,如附表 2 所示.
17	加减速时间选择端子 2	
18	外部故障常闭输入	当外部故障常闭信号送入变频器后,变频器报出故障 E018 并停机.
19	外部停车端子 1	键盘控制时,可用该端子使变频器停机,相当于键盘上的 STOP 键的功能.
20	频率源切换	用来切换不同的频率源. 根据频率源选择功能码(P0.17)的设置,当设定某两种频率源之间切换作为频率源时,该端子用来实现在两种频率源中切换.
21	PULSE(脉冲)频率输入(仅对 X5 有效)	X5 作为脉冲输入端子的功能.
22	主频率源与预置频率切换	该端子有效,则主频率源用预置频率(P0.07)替代.
23	辅助频率源与预置频率切换	该端子有效,则辅助频率源用预置频率(P0.07)替代.
24	运行命令切换端子	当命令源设为端子控制时(P0.01=1),此端子可以进行端子控制与键盘控制的切换 当命令源设为通讯控制时(P0.01=2),此端子可以进行通讯控制与键盘控制的切换
25	PID 暂停	PID 暂时失效,变频器维持当前的输出频率,不再进行频率源的 PID 调节
26	PID 作用方向取反	该端子有效时,PID 作用方向与 P9.03 设定的方向相反
27	PID 积分暂停	该端子有效时,则 PID 的积分调节功能暂停,但 PID 的比例调节和微分调节功能依然有效
28	PID 参数切换	当 PID 参数切换条件为 X 端子时(P9.18=1),该端子无效时,PID 参数使用 P9.05~P9.07;该端子有效时则使用 P9.15~P9.17
29	计数器输入	记数脉冲的输入端子
30	计数器复位	对计数器状态进行清零处理

31	长度计数输入	长度计数输入端子
32	长度复位	长度清零
33	定时器有效	内部定时器开始计时
34	摆频暂停	变频器以中心频率输出。摆频功能暂停
35	保留	
36	加减速禁止	保证变频器不受外来信号影响（停机命令除外，）维持当前输出频率
37	立即直流制动	该端子有效时，变频器直接切换到直流制动状态
38	控制命令切换端子 2	用于在端子控制和通讯控制之间的切换。若命令源选择为端子控制，则该端子有效时系统切换为通讯控制；反之亦反
39	频率修改使能	若该功能被设置为有效，则当频率有改变时，变频器不响应频率的更改，直到该端子状态有效
40	电机选择端子 1	可以实现 2 组电机参数切换，详细内容见附表 3
41	电机选择端子 2	可以实现 4 组电机参数切换，详细内容见附表 3
42	速度控制/转矩控制切换	使变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。该端子无效时，变频器运行于 H0.00（速度/转矩控制方式）定义的模式，该端子有效则切换为另一种模式
43	运行暂停	变频器减速停车，但所有运行参数均被记忆。如 PLC 参数、摆频参数、PID 参数。此端子信号消失后，变频器恢复为停车前的运行状态
44	用户自定义故障 1	当此端子功能有效时，变频器输出 E035 故障并停机
45	用户自定义故障 2	当此端子功能有效时，变频器输出 E036 故障并停机
46	简易 PLC 状态复位	在简易 PLC 运行模式的运行或者停机状态下，该功能端子有效时将清除 PLC 运行或者停机记忆的 PLC 运行阶段、运行时间、运行频率等信息
47	转矩控制禁止	禁止变频器进行转矩控制，变频器进入速度控制模式
48	紧急停车	该端子有效时，变频器以最快速度停车，该停车过程中电流处于所设定的电流上限。该功能用于满足在系统处于紧急状态时，变频器需要尽快停机的要求
49	外部停车端子 2	在任何控制方式下（面板控制、端子控制、通讯控制），可用该端子使变频器减速停车，此时减速时间固定为减速时间 4
50	减速直流制动	该端子有效时，变频器先减速到停机直流制动起始频率，然后切换到直流制动状态
51	本次运行时间清零	该端子有效时，变频器将清除本次运行时间
52	禁止反转	该端子有效时，禁止所有反转命令并保持零速运行，所有正转信号不受限制
53	禁止正转	该端子有效时，禁止所有正转命令并保持零速运行，所有反转信号不受限制
54	简易 PLC 暂停	PLC 在执行过程中当该端子功能有效时程序暂停，以当前速度段一直运行，功能撤销后，简易 PLC 继续运行
55	两线式/三线式切换	该端子有效时，运行命令端子组合模式进行对应切换，如

		当前为两线式 1，端子有效时切换为三线式 1，其他方式以此类推
--	--	---------------------------------

附表 1：多段指令功能说明

4 个多段指令端子，可以组合为 16 种状态，这 16 个状态对应 16 个指令设定值。

具体如下表 1 所示：

K4	K3	K2	K1	指令设定	对应参数
OFF	OFF	OFF	OFF	多段指令 1	PA. 00
OFF	OFF	OFF	ON	多段指令 2	PA. 01
OFF	OFF	ON	OFF	多段指令 3	PA. 02
OFF	OFF	ON	ON	多段指令 4	PA. 03
OFF	ON	OFF	OFF	多段指令 5	PA. 04
OFF	ON	OFF	ON	多段指令 6	PA. 05
OFF	ON	ON	OFF	多段指令 7	PA. 06
OFF	ON	ON	ON	多段指令 8	PA. 07
ON	OFF	OFF	OFF	多段指令 9	PA. 08
ON	OFF	OFF	ON	多段指令 10	PA. 09
ON	OFF	ON	OFF	多段指令 11	PA. 10
ON	OFF	ON	ON	多段指令 12	PA. 11
ON	ON	OFF	OFF	多段指令 13	PA. 12
ON	ON	OFF	ON	多段指令 14	PA. 13
ON	ON	ON	OFF	多段指令 15	PA. 14
ON	ON	ON	ON	多段指令 16	PA. 15

当频率源选择为多段速时，功能码 PA. 00～PA. 15 的 100.0%，对应最大频率 P0. 04。

附表 2： 加减速时间选择端子功能说明

端子 2	端子 1	加速或减速时间选择	对应参数
OFF	OFF	加速时间 1	P0. 08、P0. 09
OFF	ON	加速时间 2	P8. 03、P8. 04
ON	OFF	加速时间 3	P8. 05、P8. 06
ON	ON	加速时间 4	P8. 07、P8. 08

附表 3：电机选择端子功能说明

端子 2	端子 1	电机选择	对应参数
OFF	OFF	电机 1	P2、P3 组
OFF	ON	电机 2	H2 组
ON	OFF	电机 3	H5 组
ON	ON	电机 4	H6 组

P5.10	X 端子输入滤波时间	出厂值	0.010s
	设定范围	0.000s~10.00s	

设置 X 端子状态的软件滤波时间。若使用场合输入端子易受干扰而引起误动作，可将此参数增大，以增强抗干扰能力。但是该滤波时间增大会引起 X 端子的响应变慢。

P5.11	直线 AI1 最小输入	出厂值	0.20V
	设定范围	0.00V~P5.13	
P5.12	AI1 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	0.00%~100.0%	
P5.13	AI1 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	P5.11~10.00V	
P5.14	AI1 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	0.00%~100.0%	
P5.15	AI1 信号输入滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

上述功能码用于设置，模拟量输入电压与其代表的设定值之间的关系。

当模拟量输入的电压大于所设定的“最大输入”（P5.13）时，则模拟量电压按照“最大输入”计算；同理，当模拟量输入电压小于所设定的“最小输入”（P5.11）时，则根据“AI 低于最小输入设定选择”（P5.32）的设置，以最小输入或者 0.0%计算。

当模拟输入为电流输入时，1mA 电流相当于 0.5V 电压。

AI1 输入滤波时间，用于设置 AI1 的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，请加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用的情况权衡。

在不同的应用场合，模拟设定的 100.0%所对应标称值的含义有所不同，具体请参考各应用部分的说明。

以下几个图例为两种典型设定的情况：

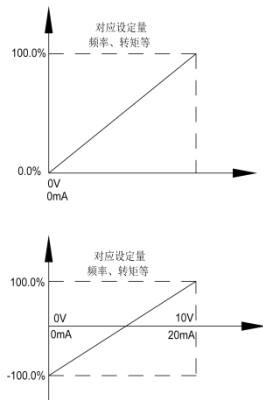


图 6-11 模拟给定与设定量的对应关系

P5.16	直线 AI2 最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	0.00V~P5.18	
P5.17	AI2 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	0.00%~100.0%	
P5.18	AI2 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	P5.16~10.00V	
P5.19	AI2 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	0.00%~100.0%	
P5.20	AI2 信号输入滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

直线 2 的功能及使用方法，请参照曲线 1 的说明。

P5.21	AI3 最小输入	出厂值	0.20V
	设定范围	0.00V~P5.23	
P5.22	AI3 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P5.23	AI3 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	P5.21~10.00V	
P5.24	AI3 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	0.00%~100.0%	
P5.25	AI3 滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	
P5.26	PULSE 最小输入	出厂值	0.00KHz
	设定范围	0.00KHz~P5.28	
P5.27	PULSE 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	

P5. 28	PULSE 最大输入		出厂值	50.00KHz
	设定范围		P5.26~100.00KHz	
P5. 29	PULSE 最大输入对应设定		出厂值	100.0%
	设定范围		-100.00%~100.0%	
P5. 30	PULSE 滤波时间		出厂值	0.10s
	设定范围		0.00s~10.00s	
P5. 31	AI 曲线选择		出厂值	321
	设定范围	个位	AI1	
		1	曲线 1（2 点，见 P5.11~P5.14）	
		2	曲线 2（2 点，见 P5.16~P5.19）	
		3	曲线 3（2 点，见 P5.21~P5.24）	
		4	曲线 4（4 点，见 H3.00~H3.07）	
		5	曲线 5（4 点，见 H3.08~H3.15）	
		十位	AI2 曲线选择，同上	
		百位	AI3 曲线选择，同上	

该功能码的个位、十位、百位分别用于选择模拟量输入 AI1、AI2、AI3 对应的设定曲线。3 个模拟量输入可以分别选择 5 种曲线中的任意一个。

曲线 1、曲线 2、曲线 3 均为 2 点曲线，在 P5 组功能码中设置；曲线 4、曲线 5 均为 4 点曲线，需要在 H3 组功能码中设置。

P5. 32	AI 低于最小输入设定选择		出厂值	000
	设定范围	个位	AI1 低于最小输入设定选择	
		0	对应最小输入设定	
		1	0.0%	
		十位	AI2 低于最小输入设定选择（0~1，同上）	
		百位	AI3 低于最小输入设定选择（0~1，同上）	

该功能码用于设置，当模拟量输入的电压小于所设定的“最小输入”时，模拟量所对应的设定如何确定。

该功能码的个位、十位、百位，分别对应模拟量输入 AI1、AI2、AI3。

若选择为 0，则当 AI 输入低于“最小输入”时，则该模拟量对应的设定，为功能码确定的曲线“最小输入对应设定”（P5.12、P5.17、P5.22）。

P5. 33	X1 端子响应延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P5. 34	X2 端子响应延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P5. 35	X3 端子响应延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

用于设置 X 端子状态发生变化时，变频器对该变化进行的延迟时间。

目前仅仅 X1、X2、X3 具备设置延迟时间的功能。

P5.36	X 端子有效模式选择 1		出厂值	00000
	设定范围	个位	X1 端子有效状态设定	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	X2 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	X3 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	X4 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		万位	X5 端子有效状态设定（0~1，同上）	
P5.37	X 端子有效模式选择 2		出厂值	00000
	设定范围	个位	X6 端子有效状态设定	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	X7 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	X8 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	X9 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		万位	X10 端子有效状态设定（0~1，同上）	

用于设置数字量输入端子的有效状态模式。
选择为高电平有效时，相应的 X 端子与 COM 连通时有效，断开无效。
选择为低电平有效时，相应的 X 端子与 COM 连通时无效，断开有效。

P6 输出端子组：

FD600 系列变频器标配 1 个 A0 端子（可选择为多功能模拟量输出端子，也可作为高速脉冲输出端子，还可选择作为集电极开路的开关量输出端子），1 个多功能数字量继电器输出端子，1 个 DO 集电极开路的开关量输出端子。所有的数字量输出端子功能全部可以通过功能码进行编码。

P6.00	A0 端子输出模式选择		出厂值	22
	设定范围	个位	A01 输出选择	
		0	脉冲输出（AOP）	
		1	开关量输出（AOR）	
		2	模拟量输出（AOV/I）	
		十位	A02 输出选择	
		0	脉冲输出（AOP）	
		2	模拟量输出（AOV/I）	

A0 端子是可编程的复用端子，输出模式根据 P6.00 设定值和控制板 A01 或扩展卡 A02 拨码开关配合选择，默认为模拟量输出(AOV/I)，既可作为高速脉冲输出端子（AOP），A01 也可选择作为集电极开路的开关量输出（AOR），A02 不支持开路集电极的开关量输出。
A01/A02 作为高速脉冲输出时，输出脉冲的最高频率为 10kHz，输出上限脉冲频率共用 P6.09 功能码设定，AOP 相关功能参见 P6.07/P6.08 说明。

P6.01	A01 功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	0
P6.02	继电器输出功能选择（TA-TB-TC）	出厂值	3
P6.03	扩展卡继电器输出功能选择（TA1-TB1-TC1）	出厂值	0
P6.04	D01 输出功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	1
P6.05	扩展 D02 输出功能选择（集电极开路输出端子）	出厂值	4

多功能输出端子功能说明如下：

设定值	功能	说明
0	无输出	输出端子无任何功能，为防止误动作，可将不用的端子功能设为 0
1	变频器运行中	表示变频器正处于运行状态，有输出频率（可以为零），此时输出 ON 信号
2	频率到达	请参考功能码 P8.34 的说明
3	故障输出（故障停机）	当变频器发生故障且故障停机时，输出 ON 信号
4	频率水平检测 FDT1 输出	请参考 P8.32、P8.33 的说明
5	频率水平检测 FDT2 输出	请参考 P8.35、P8.36 的说明
6	零速运行中 1（停机时不输出）	变频器运行且输出频率为 0 时，输出 ON 信号。在变频器处于停机状态时，该信号为 OFF
7	零速运行中 2（停机时也输出）	变频器运行且输出频率为 0 时，输出 ON 信号。停机状态下，该信号也为 ON
8	上限频率到达	当运行频率到达上限频率时，输出 ON 信号
9	下限频率到达（停机时不输出）	当运行频率到达下限频率时，输出 ON 信号。停机状态下该信号为 OFF
10	频率 1 到达输出	请参考功能码 P8.37、P8.38 的说明
11	频率 2 到达输出	请参考功能码 P8.39、P8.40 的说明
12	上电时间达到	当变频器累计上电时间（P7.16）达到 PF.14（设定累计上电达到时间）所设定的时间时，输出 ON 信号
13	运行时间达到	当变频器累计运行时间（P7.12）达到 PF.15（设定累计运行达到时间）所设定的时间时，输出 ON 信号
14	定时到达输出	当定时功能选择有效时，变频器本次运行时间达到所设置定时时间 P8.43 值后，输出 ON 信号
15	设定计数值到达	当计数值达到 Pb.08 所设定的值，输出 ON 信号
16	指定计数值到达	当计数值达到 Pb.09 所设定的值时，输出 ON 信号。计数功能参考 Pb 组功能说明
17	长度到达	当检测的实际长度超过 Pb.05 所设定的长度时，输出 ON 信号
18	欠压状态输出	变频器处于欠压状态时，输出 ON 信号

设定值	功能	说明				
19	电机过载预警	电机过载保护动作之前，根据过载预警的阈值进行判断，在超出预警阈值后输出 ON 信号。电机过载参数设定参见功能码 PC.00~PC.02				
20	变频器过载预警	在变频器过载保护发生前 10s，输出 ON 信号				
21	频率限定中	当设定频率超出上限频率或者下限频率，且变频器输出频率亦达到上限频率或者下限频率时，输出 ON 信号				
22	转矩限定中	变频器速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时，变频器处于失速保护状态，同时输出 ON 信号				
23	运行准备就绪	当变频器主回路和控制回路电源已经稳定，且变频器未检测到任何故障信息，变频器处于可运行状态时，输出 ON 信号				
24	AI1>AI2	当模拟量输入 AI1 的值大于 AI2 的输入值时，输出 ON 信号				
25	AI1 输入超限	当模拟量输入 AI1 的值大于 P8.53 (AI1 输入保护上限) 或小于 P8.52 (AI1 输入保护下限) 时，输出 ON 信号				
26	下限频率到达 (停机也输出)	当运行频率到达下限频率时，输出 ON 信号。停机状态下，该信号也为 ON				
27	本次运行时间到达	变频器本次开始运行时间超过 P8.56 所设定的时间时，输出 ON 信号				
28	告警输出 (所有故障)	当变频器发生故障，且该故障的处理模式为自由停机或者减速停机时，输出 ON 信号				
29	故障输出	当变频器发生故障时 (除了欠压故障之外)，输出 ON 信号				
30	电流 1 到达输出	请参考功能码 P8.48、P8.49 的说明				
31	电流 2 到达输出	请参考功能码 P8.50、P8.51 的说明				
32	掉载中	变频器处于掉载状态时，输出 ON 信号				
33	零电流输出	请参考功能码 P8.44、P8.45 的说明				
34	模块温度到达	模块散热器温度 (P7.10) 达到所设置的模块温度到达值 (P8.55) 时，输出 ON 信号				
35	软件电流超限	请参考功能码 P8.46、P8.47 的说明				
36	反向运行	变频器切换为相反方向运行时，输出 ON 信号				
37	电机过热报警	当电机温度达到 PC.59 (电机过热预警阈值) 时，输出 ON 信号，(电机温度可通过 C0.34 查看)				
38	PLC 循环完成	当简易 PLC 运行完成一个循环后，输出一个宽度为 250ms 的脉冲信号				
39	通讯控制	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
		A01 输出	继电器 2 输出	继电器 1 输出	D02 输出	D01 输出

P6.06	FMP 输出选择	出厂值	0
P6.07	A01 模拟量/脉冲输出选择	出厂值	0
P6.08	A02 模拟量/脉冲输出选择	出厂值	1

A01/A02 端子输出脉冲信号或者模拟信号由 P6.00 决定，详见 P6.00 说明。

A01/A02 端子输出脉冲频率范围为 0.01KHz~P6.09（A0P 输出最大频率），P6.09 可以在 0.01KHz~100.00KHz 之间设置。

模拟量输出 A01 和 A02 输出范围为 0V~10V，或者 0mA~20mA。

脉冲输出或者模拟量输出的范围，与相应功能的定标关系如下表所示：

设定值	功能	功能范围（与脉冲或模拟量输出 0.0%~100.0%相对应）
0	运行频率	0~最大输出频率
1	设定频率	0~最大输出频率
2	输出电流	0~2 倍电机额定电流
3	输出转矩（绝对值）	0~2 倍电机额定转矩
4	输出功率	0~2 倍额定功率
5	输出电压	0~1.2 倍变频器额定电压
6	PULSE 脉冲输入	0.01KHz~100.00KHz
7	AI1	-10V~10V
8	AI2	0V~10V（或 0mA~20mA）
9	面板电位器	0V~10V
10	长度值	0~最大设定长度
11	计数值	0~最大计数值
12	通讯设定	0~7FFF 表示 0.0%~100.0%
13	电机转速	0~最大输出频率对应的转速
14	输出电流	0.0A~1000.0A
15	输出电压	0.0V~1000.0V
16	输出转矩（实际值）	-2 倍电机额定转矩~2 倍电机额定转矩

P6.09	A01/A02 输出最大脉冲频率	出厂值	50.00
	设定范围	0.01KHz~100.00KHz	

当 A0 端子选择作为脉冲输出时，该功能码用于选择输出脉冲的最大频率值。

P6.10	A01 零偏系数	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~+100.0%	
P6.11	A01 增益	出厂值	1.00
	设定范围	-10~+10	
P6.12	扩展卡 A02 零偏系数	出厂值	0.0%

	设定范围	-100.0%~+100.0%	
P6.13	扩展卡 A02 增益	出厂值	1.00
	设定范围	-10~+10	

上述功能码一般用于修正模拟输出的零漂及输出幅值的偏差. 也可以用于自定义所需要的 A0 输出曲线。

若零偏用“b”表示, 增益用 K 表示, 实际输出用 Y 表示, 标准输出用 X 表示, 则实际输出为: $Y=kX+b$ 。其中, b 为 A01、A02 的零偏系数 (100%对应 10V 或者 20mA), 标准输出是指在无零偏及增益修正下, 输出 0V~10V (或 0mA~20mA) 对应模拟输出表示的量。

例如: 若模拟输出内容为运行频率, 希望在频率为 0 时输出 0V, 频率为最大频率时输出 5V, 则增益应设为“0.50”零偏设为“0.0%”。

若模拟输出内容为运行频率, 希望在频率为 0 时输出 2V, 频率为最大频率时输出 8V, 则增益应设为“0.6”, 零偏设为“20%”。

P6.14	A01 开关量输出 ON 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.15	继电器 1 输出 ON 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.16	扩展继电器 2 输出 ON 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.17	D01 输出 ON 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.18	扩展 D02 输出 ON 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

设置输出端子 A01、继电器 1、继电器 2、D01 和 D02, 信号接通的延迟时间。

P6.19	D0 输出端子有效状态选择		出厂值	00000
	设定范围	个位	A01 有效状态选择	
		0	正逻辑	
		1	反逻辑	
		十位	继电器 1 端子有效状态设定 (0~1, 同上)	
		百位	继电器 2 端子有效状态设定 (0~1, 同上)	
		千位	D01 端子有效状态设定 (0~1, 同上)	
		万位	D02 端子有效状态设定 (0~1, 同上)	

定义输出端子 A01、继电器 1、继电器 2、D01 和 D02 的输出逻辑。

- 0: 正逻辑: 数字量输出端子和相应的公共端连通为有效状态, 断开为无效状态。
1: 反逻辑: 数字量输出端子和相应的公共端连通为无效状态, 断开为有效状态。

P6.20	A01 输出 OFF 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.21	继电器 1 输出 OFF 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

P6.22	扩展继电器 2 输出 OFF 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.23	D01 输出 OFF 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
P6.24	扩展 D02 输出 OFF 延时时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

设置输出端子 A01、继电器 1、继电器 2、D01 和 D02，信号断开的延迟时间。

P6.25	I0 扩展卡类型	出厂值	2
	设定范围	0：不使用扩展卡 1：I01 扩展卡 2：I02 扩展卡 3：I03 扩展卡 4：R01 扩展卡 5~8：保留	
P6.26	扩展卡继电器 2（relay3）功能输出选择	出厂值	0
	设定范围	同 P6.03	
P6.27	RELAY3 关断延迟时间	出厂值	0s
	设定范围	0s~36000s	

设置扩展卡类型、继电器 3 的输出选择及继电器 3 的关断延迟时间。

P7 按键与显示组：

P7.00	用户密码	出厂值	0
	设定范围	0~65535	

P7.00 设定任意一个非零的数字，则密码保护功能生效.若再按“PRG”键时，将显示“-----”，操作者必须正确输入用户密码，否则无法进入。

下次进入菜单时，必须正确输入密码，否则不能查看和修改功能参数，请牢记所设置的用户密码。
设置 P7.00 为 00000，则清除设置的用户密码，使密码功能无效。

P7.01	功能参数组显示选择		出厂值	01
	设定范围	个位	C 组参数显示选择	
		0	不显示	
		1	显示	
		十位	H 组参数显示选择	
		0	不显示	
		1	显示	

如需设定 H 组功能或查看 C 组参数时，请设定此参数 H 组为高级应用组，C 组为监控组。

P7.03	功能码修改允许		出厂值	0
	设定范围	0	功能码允许修改	
		1	功能码不允许修改	

设为 1 时，参数不能更改，可防止生产人员误操作。如需再次修改参数，请把此参数设为 0。

P7.04	JOG 键功能选择		出厂值	3
	设定范围	0	JOG 键无效	
		1	操作面板命令通道与远程命令通道(端子命令通道或通讯命令通道)切换	
		2	正反转切换	
		3	正转点动	
		4	反转点动	
		5	反转运行	

JOG 键为多功能键，可以通过该功能码设置 JOG 键的功能。在停机 and 运行中均可通过此键进行切换。

0：此键无功能。

1：键盘命令与远程操作切换。

命令源的切换，即当前的命令源与键盘控制（本地操作）的切换。若当前的命令源为键盘控制，则此键功能无效。

2：正反转切换

通过 JOG 键切换频率指令的方向。该功能只在命令源为操作面板命令时有效。

3：正转点动

通过 JOG 键实现正转点动。

4：反转点动

通过 JOG 键实现反转点动。

5：反转运行

通过 JOG 实现反转运行，该功能只在命令源为操作面板命令时有效。

P7.05	STOP 键功能		出厂值	1
	设定范围	0	只在键盘控制方式下, STOP 键停机功能有效	
		1	在所有控制方式下, STOP 键停机功能均有效	

P7.06	LED 运行显示参数 1	个位:	百位:	3b	☆
		Bit0: 运行频率	Bit0: X 端子输入状态		
		Bit1: 输出电流	Bit1: DO 端子输出状态		
		Bit2: 输出电压	Bit2: AI1 电压		
		Bit3: 负载速度显示	Bit3: AI2 电压		
		十位:	千位:		
		Bit0: 母线电压	Bit0: AI3 电压		
		Bit1: 设定频率	Bit1: PID 给定		
		Bit2: 计数值	Bit2: 输出功率		

		Bit3: 长度值	Bit3: 输出转矩		
		在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为 1，将此二进制数转换为十六进制后设于 P7. 06.			
P7. 07	LED 运行显示参数 2	个位： Bit0: 线速度 Bit1: PID 反馈 Bit2: PLC 阶段 Bit3: PLUSE 输入脉冲频率 十位： Bit0: 当前上电时间 Bit1: 当前运行时间 Bit2: 剩余运行时间 Bit3: 主频率显示	百位： Bit0: 辅助频率显示 Bit1: 实际反馈速度 Bit2: 编码器反馈速度 Bit3: AI1 校正前电压 千位： Bit0: AI2 校正前电压 Bit1: 转矩给定设定值 Bit2: PLUSE 输入频率 Bit3: 通讯设定值	0	☆
		在运行中若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为 1，将此二进制数转换为十六进制后设于 P7. 07.			

运行显示参数，用来设置变频器处于运行状态时可查看的参数。

最多可供查看的状态参数为 32 个，根据 P7. 06、P7. 07 参数值各二进制位来选择需要显示的状态参数，显示顺序从 P7. 06 最低位开始。

P7. 08	LED 停机显示参数	个位： Bit0: 设定频率 Bit1: 母线电压 Bit2: AI1 电压 Bit3: AI2 电压 十位： Bit0: AI3 电压 Bit1: 计数值 Bit2: 长度值 Bit3: 负载速度 百位： Bit0: PID 给定 Bit1: X 端子状态 Bit2: D0 状态		3	☆
		在停机时若需要显示以上各参数时，将其相对应的位置设为 1，将此二进制数转换为十六进制后设于 P7. 08.			

设定方法可参考第四章 4. 3 的详细说明

P7.09	负载速度显示系数	出厂值	0.300
	设定范围	0.0001~6.5000	

在需要显示负载速度时，通过该参数，调整变频器 输出频率与负载速度的对应关系。具体对应关系参考 P7.15，电极级数详下表：

电机级数	P7.09 设定数值
二极	0.6
四极	0.3
六极	0.2
八极	0.15

P7.10	模块散热器温度	出厂值	—
P7.11	整流桥散热器温度	出厂值	—

显示逆变模块 IGBT 和整流桥的温度，需注意的是整流桥温度只有 90KW 及其以上的变频器机型才有效且不同机型的逆变模块 IGBT 过温保护有所不同。

P7.12	累计运行时间	出厂值	实际值
-------	--------	-----	-----

通过此参数，可查看变频器的实际运行时间。单位：h

P7.15	负载速度显示小数点位数		出厂值	0
	设定范围	0	0 位小数点	
		1	1 位小数点	
		2	2 位小数点	
		3	3 位小数点	

用于设定负载速度显示小数点位数。下面举例说明负载速度的计算方式：

如果负载速度显示系数 P7.09 为 2.000，负载速度小数点位数为 P7.15 设置，当变频器运行频率为 40.00Hz 时，负载速度为：40.00*200=8000。

如果变频器处于停机状态，则负载速度显示为设定频率对应的速度，即“设定负载速度”。以设定频率 50.00Hz 为例，则停机状态负载速度为：50.00*200=10000。

P7.16	累计上电时间	出厂值	—
P7.17	累计耗电量	出厂值	—

通过上面两个参数，可查看驱动器的累计上电时间和累计耗电量。单位分别位：h、kwh。

P8 辅助功能组：

P8.00	加减速时间单位	出厂值		1
	设定范围	0	1 秒	
		1	0.1 秒	
		2	0.01 秒	
P8.01	点动加速时间	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s		
P8.02	点动减速时间	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s		
P8.03	加速时间 2	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500s		
P8.04	减速时间 2	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500s		
P8.05	加速时间 3	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500s		
P8.06	减速时间 3	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500s		
P8.07	加速时间 4	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500s		
P8.08	减速时间 4	出厂值		20.0s
	设定范围	0.0s~6500s		

FD 系列提供 4 组加减速时间，分别为 P0.08/P0.09 及上述 3 组加减速时间。
4 组加减速时间的定义完全相同，请参考 P0.08 和 P0.09 相关说明。
通过多功能数字输入端子 X 的不同组合，可以切换 4 组加减速时间，具体方法请参考功能码 P5.00~P5.05 中的相关说明。
加减速的时间单位由 P8.00 设定。
在修改 P8.00 参数时，4 组加减速时间所显示小数点位数变化，所对应的加减速时间也发生变化，应用过程要特别留意。

P8.09	舜停不停减速时间	出厂值		10.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s		

P4.27（欠压失速抑制模式）设定为 2 时，当母线电压低于 P4.32 设置的动作电压时，变频器执行减速停机，减速时间由 P8.09 决定。

P8.10	加减速时间基准频率	出厂值		0
	设定范围	0	最大频率（P0.04）	
		1	设定频率	
		2	100Hz	

加减速时间，是指零频到 P8.10 所设定频率之间的加减速时间，图 6-1 为加减速时间示意图。

当 P8.10 选择为 1 时，加减速时间与设定频率有关，如果设定频率频繁变化，则电机的加减速速度是变化的，应用时需要注意。

P8.11	跳跃频率 1	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	
P8.12	跳跃频率 2	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	
P8.13	跳跃频率幅度	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	

当设定频率在跳跃频率范围内时，实际运行频率将会运行在离设定频率较近的跳跃频率. 通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。

FD 系列可设置两个跳跃频率点，若将两个跳跃频率点均设为 0，则跳跃频率功能取消。跳跃频率及跳跃频率幅度的原理示意，请参考图 6-13。设定时，需将 P8.11, P8.12 设为相同值。

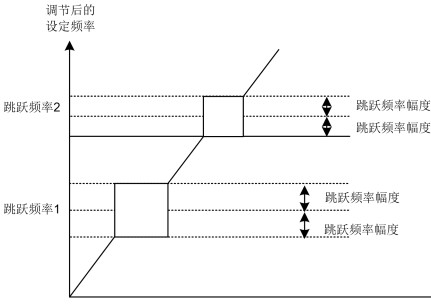


图 6-13 跳跃频率示意图

该功能码用于设置，在加减速过程中，跳跃频率是否有效。
设定为有效时，当运行频率在跳跃频率范围时，实际运行频率会跳过设定的跳跃频率边界. 图 6-14 为加减速过程中跳跃频率有效的示意图。

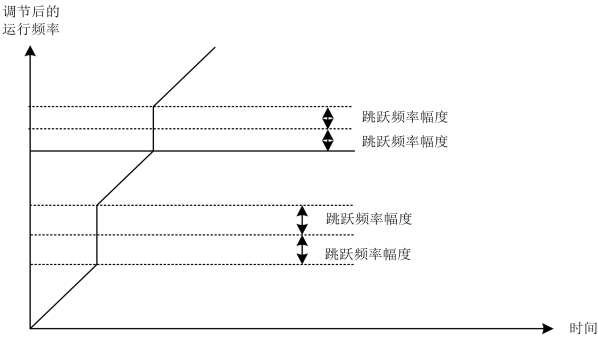


图 6-14 加减速过程中跳跃频率有效的示意图

P8.14	加减速过程中跳跃频率是否有效	出厂值	0
	设定范围	0: 无效 1: 有效	
P8.15	加速时间 1 与加速时间 2 切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
P8.16	减速时间 1 与减速时间 2 切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	

该功能在电机选择为电机 1，且未通过 X 端子切换选择加减速时间时有效。用于在变频器运行过程中，不通过 X 端子而是根据运行频率范围，自行选择不同加减速时间。图 6-15 为加减速时间切换的示意图。

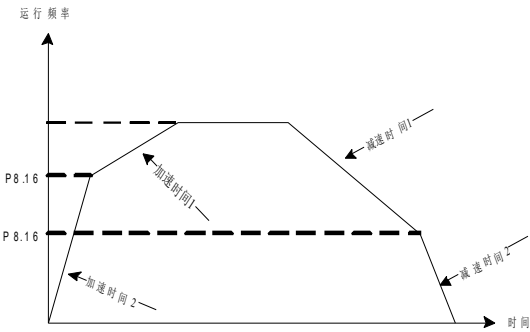


图 6-15 加减速时间切换示意图

在加速过程中，如果运行频率小于 P8.15 则选择加速时间 2；如果运行频率大于 P8.15 则选择加速时间 1。

在减速过程中，如果运行频率大于 P8.16 则选择减速时间 1，如果运行频率小于 P8.16 则选择减速时间 2。

P8.17	点动端子优先选择	出厂值	0
	设定范围	0: 无效 1: 有效	

该参数用于设置，端子的点动功能是否优先。

当端子点动优先有效时，若运行过程中出现端子点动命令，则变频器切换为端子点动运行状态。

P8.18	上限频率源		出厂值	0
	设定范围	0	P0.05 设定	
		1	AI1 设定	
		2	AI2 设定	
		3	面板电位器	
		4	PULSE 脉冲设定	
		5	通讯给定	

定义上限频率的来源，上限频率源可以来自于数字设定（P0.05），也可以来自模拟量输入、PULSE 脉冲设定或通讯设定。

当用模拟量 AI1、AI2、面板电位器设定、PULSE 设定（X5）或通讯设定时，与主频率类似，参见 P0.03 介绍。

例如在卷绕控制现场采用转矩控制方式时，为避免材料断线出现“飞车”现象，可以用模拟量设定上限频率，当变频器运行至上限频率时，变频器保持在上限频率运行。

P8.19	上限频率偏置	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率 P0.04	

当上限频率源设置为模拟量或 PULSE 设定，P8.19 作为设定值的偏置量，将该偏置频率与 P8.18 设定上限频率值叠加，作为最终上限频率源的设定值。

P8.20	面板 UP/DOWN 调频使能有效选择	出厂值	0
	设定范围	0：无效 1：有效	

当主频率源 P0.03 设为 0/1 时，按下面板 UP/DOWN 键是否能进行调频，该功能仅对 XS-01D 面板有效。

P8.21	运行时频率指令 UP/DOWN 基准		出厂值	0
	设定范围	0	运行频率	
		1	设定频率	

本参数仅当频率源为数字设定时有效。

用来确定键盘 、 键或者端子 UP/DOWN 动作时，采用何种方式修正设定频率，即目标频率是在运行频率基础上增减，还是在设定频率基础上增减。

两种设置的区别，在变频器处于加减速过程时表现明显，即如果变频器的运行频率与设定频率不同时，该参数的不同选择差异很大。

P8.22	命令源捆绑频率源		出厂值	0000
	设定范围	个位	操作面板命令，绑定频率源选择	
		0	无绑定	
		1	数字设定频率	
		2	AI1	
		3	AI2	
		4	面板电位器	
		5	PULSE 脉冲设定（X5）	
		6	多段速	
		7	简易 PLC	
		8	PID	
		9	通讯给定	
		十位	端子命令，绑定频率源选择	
		百位	串行口通讯命令，绑定频率源选择	
		千位	自动运行，绑定频率源选择	

定义三种运行命令通道与九种频率给定通道之间的捆绑组合，方便同步切换。

以上频率源给定通道的含义与主频率源选择 P0.03 相同，请参见 P0.03 功能码说明。不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。

当命令源有捆绑的频率源时，该命名源有效期间，P0.03、P0.14、P0.15、P0.16、P0.17 所设定频率源不再起作用。

P8.23	端子 UP/DOWN 每 s 变化率	出厂值	1.00Hz
	设定范围	0.001Hz~65.535Hz	

用于设置端子 UP/DOWN 调整设定频率时，频率变化的速度，即每秒频率的变化量。

P8.24	加减速方式		出厂值	0
	设定范围	0	直线加减速	
		1	S 曲线加减速 A	
		2	S 曲线加减速 B	

- 选择变频器在启、停动作过程中频率变化的方式。
- 0：直线加减速
- 输出频率按照直线递增或递减。FD 系列提供 4 种加减速时间。可通过多功能数字输入端子 (P5.00~P5.08) 进行选择。
- 1：S 曲线加减速 A
- 输出频率按照 S 曲线递增或递减。S 曲线在要求平缓启动或停机的场所使用，如电梯、输送带等。功能码 P8.25 和 P8.26 分别定义了 S 曲线加减速的起始和结束段的时间比例。
- 2：S 曲线加减速 B
- 在该 S 曲线加减速 B 中，电机额定频率 fb 总是 S 曲线的拐点。如图 6-16 所示。一般用于在额定频率以上的高速区域需要快速加减速的场合。
- 当设定频率在额定频率以上时，加减速时间为：
- $$t = (4/9 \times (f/f_b)^2 + 5/9) \times T$$
- 其中，f 为设定频率，fb 为电机额定频率，T 为从 0 频率加速到额定频率 fb 的时间。

P8.25	S 曲线开始段时间比例	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~(100.0%-P8.26)	
P8.26	S 曲线结束段时间比例	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~(100.0%-P8.25)	

功能码 P8.25 和 P8.26 分别定义了，S 曲线加减速 A 的起始段和结束段时间比例，；两个功能码要满足 P8.25+P8.26≤100.0%。

图 6-16 中 t1 即为参数 P8.25 定义的参数，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐增大。t2 即为参数 P8.26 定义的时间，在此时间段内输出频率变化的斜率逐渐变化到 0。在 t1 和 t2 之间的时间内，输出频率变化的斜率是固定的，即此区间进行直线加减速。

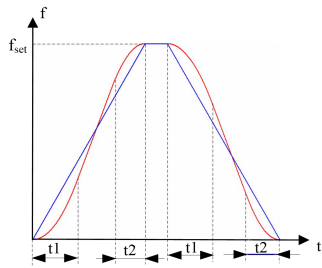


图 6-16 S 曲线加减速 A 示意图

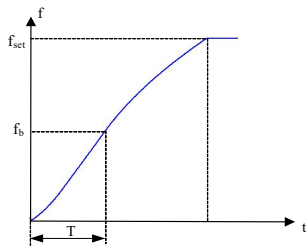


图 6-17 S 曲线加减速 B 示意图

P8. 27	正反转死区时间	出厂值	0. 0s
	设定范围	0. 0s~3000. 0s	

设定变频器正反转过渡过程中，在输出 0Hz 处的过渡时间，如图 6-18 所示：

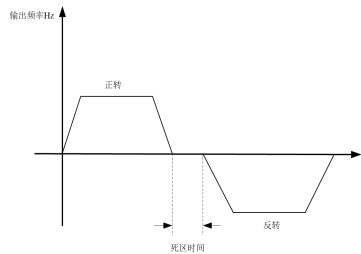


图 6-18 正反转死区时间示意图

P8. 28	频率低于下限频率停机延迟时间	出厂值	0. 0S
	设定范围	0. 0~600. 0S	

此参数定义在执行 P8. 29 的动作时，所延迟的时间。

P8. 29	设定频率低于下限频率运行模式	出厂值	0
--------	----------------	-----	---

	设定范围	0	以下限频率运行
		1	停机
		2	零速运行

当设定频率低于下限频率时，变频器的运行状态可以通过该参数选择。FD 系列提供三种运行模式，满足各种应用需求。

P8.30	上电端子启动保护选择		出厂值	0
	设定范围	0	不保护	
		1	保护	

此参数涉及变频器的安全保护功能。

若该参数设置为 1，如果变频器上电时刻运行命令有效（例如端子运行命令上电前为闭合状态），则变频器不响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。

另外，若该参数设置为 1，如果变频器故障复位时刻运行命令有效，变频器也不响应运行命令，必须先将运行命令撤除才能消除运行保护状态。

设置该参数为 1，可以防止在不知情的情况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

P8.31	下垂控制	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz～10.00Hz	

该参数是指变频器在输出额定负载时，输出的频率下降值。

该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。

下垂控制是指随着负载增加，使变频器输出频率下降，这样多台电机拖动同一负载时，负载中的电机输出频率下降得更多，从而可以降低该电机的负荷，实现多台电机的负荷均匀。

P8.32	FDT1 电平	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率（P0.04）	
P8.33	FDT1 滞后值	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%～100.0%（PDT1 电平）	

当运行频率高于频率检测值时，变频器多功能输出 DO 输出 ON 信号，而频率低于检测值一定频率值后，DO 输出 ON 信号取消。

上述参数用于设定输出频率的检测值，及输出动作解除的滞后值。其中 P8.33 是滞后频率相对于频率检测值 P8.32 的百分比。图 6-19 为 FDT 功能的示意图。


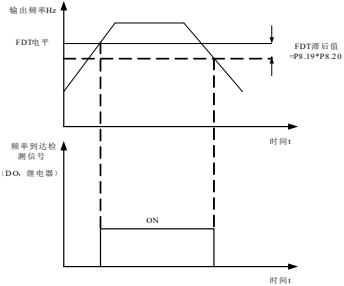


图 6-19 FDT 电平示意图

P8.34	频率到达检出宽度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（最大频率 P0.04）	

变频器的运行频率，处于目标频率一定范围时，变频器多功能 DO 输出 ON 信号。

该参数用于设定频率到达的检测范围，该参数相对于最大频率的百分比。图 6-20 为频率到达的示意图。

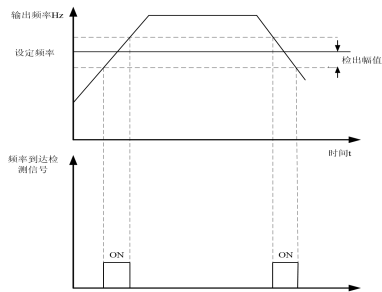

6-20 频率到达检出幅值示意图

P8.35	FDT2 电平	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率（P0.04）	
P8.36	FDT2 滞后值	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（PDT2 电平）	

该频率检测功能与 FDT1 的功能完全相同，请参考 FDT1 P8.32、P8.33 的相关说明。

P8.37	任意到达频率检测值 1	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率（P0.04）	
P8.38	任意到达频率检出幅度 1	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（最大频率 P0.04）	
P8.39	任意到达频率检测值 2	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率（P0.04）	
P8.40	任意到达频率检出幅度 2	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（最大频率 P0.04）	

当变频器的输出频率，在任意到达频率检测值的正负检出幅度范围内时，多功能 DO 输出 ON 信号。FD 系列提供两组任意到达频率检出参数，分别设置频率值及频率检测范围。

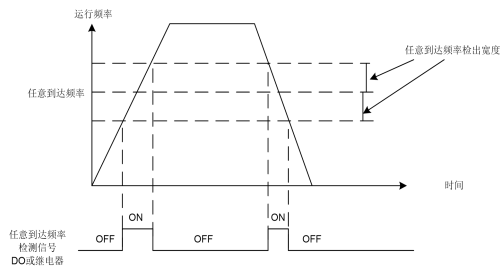


图 6-21 任意到达频率检测示意图

P8. 42	定时运行时间选择		出厂值	0
	设定范围	0	P8. 43 设定	
		1	AI1 给定	
		2	AI2 给定	
		3	面板电位器	
P8. 43	设定运行时间		模拟输入量程 100%对应 P8. 43	
	设定范围		出厂值	0. 0Min
			0. 0Min~6500. 0Min	

该组参数用来完成变频器定时运行功能。

当外部可编程端子设定定时功能 33 选择有效时，变频器启动时开始计时，到达设定定时运行时间后，变频器自动停机，同时多功能 DO 输出 ON 信号。

变频器每次启动时，都从 0 开始计时，定时剩余运行时间可通过 C0. 22 查看。

定时运行时间由 P8. 42、P8. 43 设置，时间单位为分钟。

P8. 44	零电流检测水平	出厂值	5. 0%
	设定范围	0. 0%~300. 0% 100. 0%对应电机额定电流 停机时不输出	
P8. 45	零电流检测延迟时间	出厂值	0. 10s
	设定范围	00. 01s~600. 00s	

当变频器的输出电流，小于或等于零电流检测水平，且持续时间超过零电流检测延迟时间，变频器多功能 DO 输出 ON 信号. 图 6-22 为零电流检测的示意图。

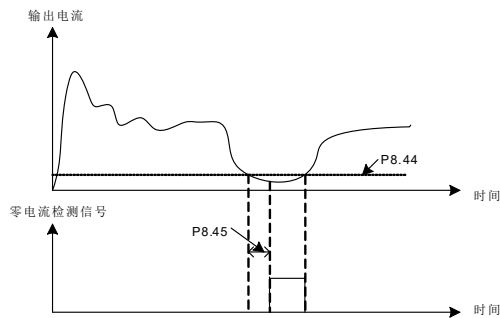


图 6-22 零电流检测示意图

P8.46	软件过流点	出厂值	200.0%
	设定范围	0.0%（不检测）0.1%~300.0%（电机额定电流）	
P8.47	软件过流检测延迟时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~600.00s	

当变频器的输出电流大于或超限检测点，且持续时间超过软件过流点检测延迟时间，变频器多功能 D0 输出 ON 信号，图 6-23 为软件过流点功能示意图。

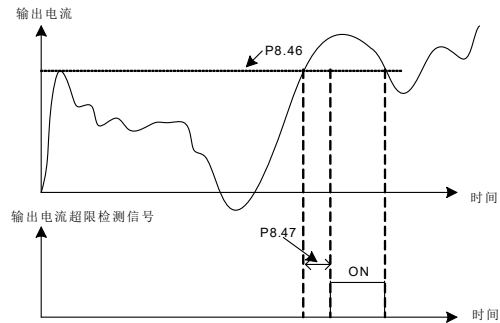


图 6-23 软件过流点示意图

P8.48	电流达到检测值 1	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~300.0%(电机额定电流)	
P8.49	电流达到检测值 1 幅度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~300.0%(电机额定电流)	
P8.50	电流达到检测值 2	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~300.0%(电机额定电流)	
P8.51	电流达到检测值 2 幅度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~300.0%(电机额定电流)	

当变频器的输出电流，在设定任意到达电流的正负检出宽度内时，变频器多功能 D0 输出 ON 信号。FD 系列提供两组任意到达电流及检出宽度参数，图 6-24 为功能示意图。

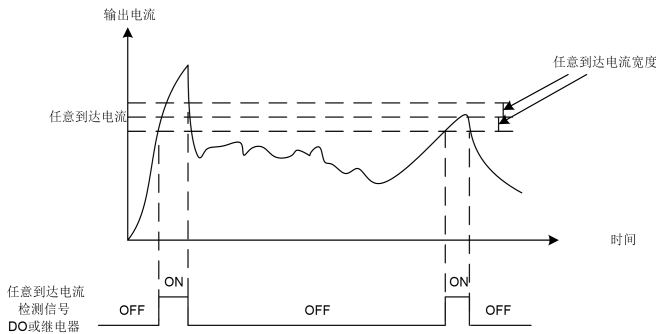


图 6-24 任意到达频率检测示意图

P8.52	AI1 输入电压保护值下限	出厂值	3.10V
	设定范围	0.00V~P8.53	
P8.53	AI1 输入电压保护值上限	出厂值	6.80V
	设定范围	P8.52~11.00V	

当模拟量 AI1 的值大于 P8.53，或 AI1 输入小于 P8.52 时，变频器多功能 DO 输出“AI1 输入超限”ON 的信号，用于指示 AI1 的输入电压是否在设定的范围内。

P8.54	散热风扇控制	出厂值	0
	设定范围	0：变频器运行时散热风扇运转 1：上电后散热风扇持续运转	

用于选择散热风扇的动作模式，选择为 0 时，变频器在运行状态下风扇运转，停机状态下如果散热器温度高于 40 度则风扇运转，停机状态下散热器低于 40 度时风扇不运转。

选择为 1 时，风扇上电后一直运转。

P8.55	模块温度到达	出厂值	75℃
	设定范围	0℃~100℃	

逆变器散热器温度达到该温度时，变频器多功能 DO 输出“模块温度到达”ON 信号。

P8.56	当前运行时间达到	出厂值	0.0min
	设定范围	0.0min~6500.0min	

用于设置变频器的单次运行时间，C0.21（当前运行时间）超过 P8.56（当前运行时间达到）时，变频器多功能 DO 端子输出“本次运行时间达到”ON 信号。

P8.57	电机选择	出厂值	0
	设定范围	0：1 号电机 1：2 号电机	

用于不同电机参数组的切换，C0.49 可查看当前的电机参数组，电机选择还可以通过 DI 端子的#40（电机选择端子 1）、#41（电机选择端子 2）功能实现，详见 P5 组输入端子的功能选择。

P9 PID 功能组：

PID 控制是过程控制的一种常用方法，通过对被控量反馈信号与目标信号的差量进行比例、积分、微分运算，通过调整变频器的输出频率，构成闭环系统，使被控反馈量与目标量达成一致。

适用于流量控制、压力控制及温度控制等过程控制场合，图 6-25 为过程 PID 的控制原理框架图。

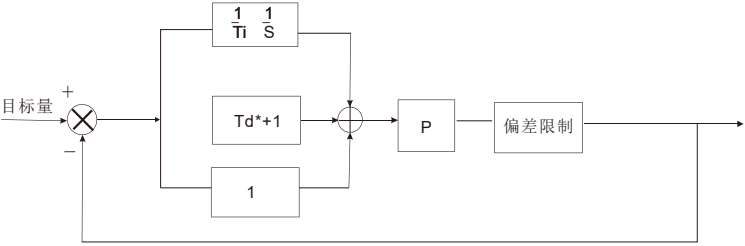


图 6-25 过程 PID 原理框图

P9.00	PID 给定通道选择		出厂值	0
	设定范围	0	功能码 P9.01 设定	
		1	AI1 给定	
		2	AI2 给定	
		3	面板电位器给定	
		4	PULSE 设定（X5）	
		5	通讯给定	
		6	多段指令给定	
P9.01	PID 给定量数字设定值		出厂值	50.0%
	设定范围		0.0%~100.0%	

此参数用于选择过程 PID 的目标量给定通道。

过程 PID 的设定目标量为相对值，设定范围为 0.0%~100.0%。同样 PID 的反馈量也是相对量，PID 的作用就是使这两个相对量相同。

P9.02	PID 反馈通道选择		出厂值	0
	设定范围	0	AI1	
		1	AI2	
		2	面板电位器	
		3	AI1-AI2	
		4	PULSE 脉冲（X5）	
		5	通讯	
		6	AI1+AI2	
		7	MAX(AI1, AI2)	
		8	MIN(AI1, AI2)	

此参数用于选择过程 PID 的反馈信号通道。
过程 PID 的反馈量也为相对值，设定范围为 0.0%~100.0%。

P9.03	PID 作用方向		出厂值	0
	设定范围	0	正作用	
		1	反作用	

正作用：当 PID 的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率上升。如收卷的张力控制场合。
反作用：当 PID 的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率下降。如放卷的张力控制场合。
该功能受多功能端子 PID 作用方向取反（功能 35）的影响，使用中需要注意。

P9.04	PID 给定反馈量程	出厂值	1000
	设定范围	0~65535	

PID 给定反馈量是无量纲单位，用于 PID 给定显示 C0.13 与 PID 反馈显示 C0.17。
PID 的给定反馈的相对值 100.0%，对应给定反馈量程 P9.04。例如如果 P9.04 设置为 3000，则当 PID 给定 100.0%时，PID 给定显示 C0.13 为 3000。

P9.05	比例增益 KP1	出厂值	20.0
	设定范围	0.0~100.0	
P9.06	积分时间 KI1	出厂值	2.00s
	设定范围	0.01s~10.00s	
P9.07	微分时间 Kd1	出厂值	0.000s
	设定范围	0.000s~10.000s	

比例增益 KP1：
决定整个 PID 调节器的调节强度，P1 越大调节强度越大。该参数 100.0 表示当 PID 反馈量和给定量的偏差为 100.0%时，PID 调节器对输出频率的调节幅度为最大频率。
积分时间 KI1：
决定 PID 调节器积分调节的强度，积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当 PID 反馈量和给定量的偏差为 100.0%时，积分调节器经过该时间连续调整，调整量达到最大频率。
微分时间 Kd1：

决定 PID 调节器对偏差变化率调节的强度，微分时间越长调节强度越大。微分时间是指当反馈量在该时间内变化 100.0%，微分调节器的调整量为最大频率。

P9.08	PID 反转截止频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率	

在有些情况下，只有当 PID 输出频率为负值（即变频器反转）时，PID 才有可能把给定量与反馈量控制到相同的状态，但是过高的反转频率对有些场合是不允许的，P9.08 用来确定反转频率上限。

P9.09	PID 偏差极限	出厂值	0.01%
	设定范围	0.0%~100.0%	

当 PID 给定量与反馈量之间的偏差小于 P9.09 时，PID 停止调节动作。这样，给定与反馈的偏差较小时输出频率稳定不变，对有些闭环控制场合很有效。

P9.10	PID 微分限幅	出厂值	0.01%
	设定范围	0.0%~100.0%	

PID 调节器中，微分的作用是比较敏感的，很容易造成系统振荡，为此，一般都把 PID 微分的作用限制在一个较小范围，P9.10 是用来设置 PID 微分输出的范围。

P9.11	PID 给定变化时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00~650.00s	

PID 在给定变化时间，指 PID 给定值由 0.0%变化到 100.0%所需时间。
当 PID 给定发生变化时，PID 给定值按照给定变化时间线性变化，降低给定发生突变对系统造成的不利影响。

P9.12	PID 反馈滤波时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00~60.00s	
P9.13	PID 输出滤波时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00~60.00s	

P9.12 用于对 PID 反馈量进行滤波，该滤波有利于降低反馈量被干扰的影响，但是会带来过程闭环系统的响应性能下降。
P9.13 用于对 PID 输出频率进行滤波，该滤波会减弱变频器输出频率的突变，但是同样会带来过程闭环系统的响应性能下降。

P9.15	比例增益 P2		出厂值	20.0
			设定范围	0.0~100.0
P9.16	积分时间 I2		出厂值	2.00s
			设定范围	0.01s~10.00s
P9.17	微分时间 D2		出厂值	0.000s
			设定范围	0.000s~10.000s
P9.18	PID 参数切换条件		出厂值	0
	设定范围	0	不切换	
		1	X 端子	
		2	根据偏差自动切换	
P9.19	PID 参数切换偏差 1		出厂值	20.0%
			设定范围	0.0%~P9.20
P9.20	PID 参数切换偏差 2		出厂值	80.0%
			设定范围	P9.19~100.0%

在某些应用场合，一组 PID 参数不能满足整个运行过程的需求，需要不同情况下采用不同 PID 参数。这组功能码用于两组 PID 参数切换的，其中调节器参数 P9.15~P9.17 的设置方式，与参数 P9.05~P9.07 类似。
两组 PID 参数可以通过多功能数字 X 端子切换，也可以根据 PID 的偏差自动切换。

选择为多功能 X 端子切换时，多功能端子功能选择要设置为 43（PID 参数切换端子），当该端子无效时选择参数组 1（P9.05~P9.07），端子有效时选择参数组 2（P9.15~P9.17）。

选择为自动切换时，给定与反馈之间偏差绝对值小于 PID 参数切换偏差 1（P9.19）时，PID 参数选择参数组 1。给定与反馈之间偏差绝对值大于 PID 参数切换偏差 2（P9.20）时，PID 参数选择参数组 2。给定与反馈之间偏差处于切换偏差 1 和切换偏差 2 之间时，PID 参数为两组 PID 参数线性插补值，如图 6-26 所示。

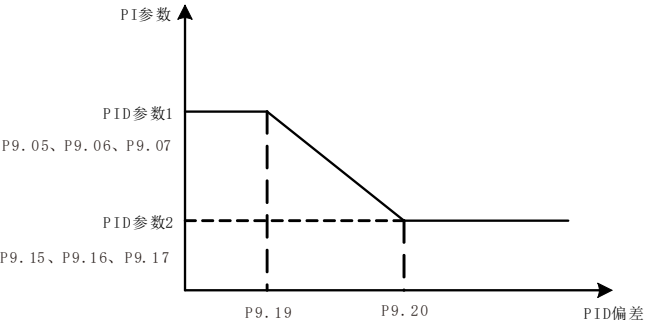


图 6-26 PID 参数切换

P9.21	PID 初值	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
P9.22	PID 初值保持时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00~650.00s	

变频器启动时，PID 输出固定为 PID 初值 P9.21，持续 PID 初值保持时间 P9.22 后，PID 才开始闭环调节运算。图 6-27 为 PID 初值的功能示意图。

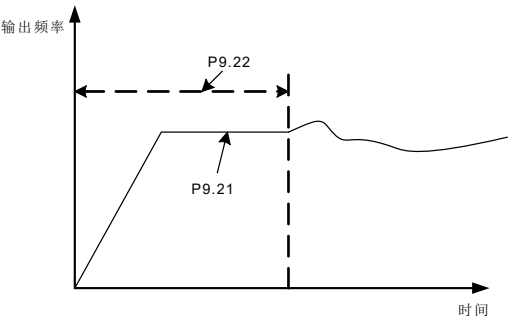


图 6-27 PID 初值功能示意图

P9.23	两次输出偏差正向最大值	出厂值	1.00%
	设定范围	0.00%~100.00%	
P9.24	两次输出偏差反向最大值	出厂值	1.00%
	设定范围	0.00%~100.00%	

此功能用来限值 PID 输出两拍（2ms/拍）之间的差值，以便抑制 PID 输出变化过快，使变频器运行趋于稳定。

P9.23 和 P9.24 分别对应，正转和反转时的输出偏差绝对值的最大值。

P9.25	PID 积分属性		出厂值	00
	设定范围	个位	积分分离	
		0	无效	
		1	有效	
		十位	输出到限值，是否停止积分	
		0	继续积分	
		1	停止积分	

积分分离：若设置积分分离有效，则当多功能数字 X 积分暂停（功能 22）有效时，PID 的积分停止运算，此时 PID 仅比例和微分作用有效。

在积分分离选择为无效时：无论多功能数字 X 是否有效，积分分离都无效。

输出到限制后是否停止积分：在 PID 运算输出到达最大值或最小值后，可以选择是否停止积分作用。若选择为停止积分，则此时 PID 积分停止计算，这可能有助于降低 PID 的超调量。

P9.26	PID 反馈丢失检测值	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%：不判断反馈丢失；0.1%~100.0%	
P9.27	PID 反馈丢失检测时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~20.0s	

此功能码用来判断 PID 反馈是否丢失。

当 PID 反馈量小于反馈丢失检测值 P9.26，且持续时间超过 PID 反馈丢失检测 P9.27 后，变频器报警故障 E033，并根据所选择故障处理方式处理。

P9.28	PID 停机运算		出厂值	1
	设定范围	0	停机不运算	
		1	停机运算	

用于选择 PID 停机状态下，PID 是否继续运算。一般应用场合，在停机状态下 PID 应该停止运算。

P9.29	唤醒频率	出厂值	0.0Hz
	设定范围	休眠频率 (P9.31)~最大频率 (P0.04)	
P9.30	唤醒延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P9.31	休眠频率	出厂值	0.0Hz
	设定范围	0.00Hz~唤醒频率 (P9.29)	
P9.32	休眠延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
P9.33	唤醒定义功能选择	出厂值	0
	设定范围	0	以频率值定义 (P9.29 值)
		1	以百分比定义 (P9.34 值)

P9.34	唤醒阈值	出厂值		0.0%
	设定范围	0.0%~100%		
P9.35	休眠定义功能选择	出厂值		0
	设定范围	0:	以频率值定义 (P9.31 值)	
		1:	以百分比定义 (P9.36 值)	
P9.36	休眠阈值	出厂值		120.0%
	设定范围	0.0~200.0%		

这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。

变频器运行过程中，当设定频率小于等于 P9.31 休眠频率时，经过 P9.32 延迟时间后，变频器进入休眠状态，并自动停机。

若变频器处于休眠状态，且当前运行命令有效，则当设定频率大于等于 P9.29 唤醒频率时，经过 P9.30 延迟时间后，变频器开始启动。

一般情况下，请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率为 0.00Hz。则休眠和唤醒功能无效。

在启用休眠功能时，若频率使用 PID，则休眠 PID 是否运算，受 P9.28 的影响，此时必须选择 PID 停机时运算 (P9.28=1)。

唤醒阈值是对应 PID 给定值 P9.01 设定的百分数，在睡眠状态下，当满足 PID 反馈不高于给定值(P9.01)*P9.34 的值，经过 P9.30 延时后，变频器重新启动。

变频器处于睡眠状态时，面板“RUN”指示灯慢闪烁。

PA 多段指令、PLC 运行组：

FD 系列的多段指令，比通常的多段速具有更丰富的功能，除实现多段速功能外，还可以作为 VF 分离的电压源，以及过程 PID 的给定源。为此，多段指令的量纲为相对值。

功能代码	名 称	设 定 范 围	出厂值
PA.00	多段速频率 1	-100%~100%	5.0%
PA.01	多段速频率 2	-100%~100%	10.0%
PA.02	多段速频率 3	-100%~100%	15.0%
PA.03	多段速频率 4	-100%~100%	20.0%
PA.04	多段速频率 5	-100%~100%	25.0%
PA.05	多段速频率 6	-100%~100%	30.0%
PA.06	多段速频率 7	-100%~100%	35.0%
PA.07	多段速频率 8	-100%~100%	40.0%
PA.08	多段速频率 9	-100%~100%	45.0%
PA.09	多段速频率 10	-100%~100%	50.0%
PA.10	多段速频率 11	-100%~100%	55.0%
PA.11	多段速频率 12	-100%~100%	60.0%
PA.12	多段速频率 13	-100%~100%	65.0%
PA.13	多段速频率 14	-100%~100%	70.0%
PA.14	多段速频率 15	-100%~100%	75.0%
PA.15	多段速频率 16	-100%~100%	80.0%

多段指令可以用在三个场合：作为频率源、作为 VF 分离的电压源、作为过程 PID 的设定源。

三种应用场合下，多段指令的量纲为相对值，范围-100.0%~100.0%，当作为频率源时其为相对最大频率的百分比；当为负值时，电机反转。

多段指令需要根据多功能数字 X 的不同状态，进行切换选择，具体请参考 P5 组相关说明。

举例说明：要求主频率用外接电位器控制，速度大小可调，按下 1 号开关，变频器 20Hz 运行，松开 1 号开关，按下 2 号开关，变频器 45Hz 运行，松开 2 号开关，电位器恢复大小速度随意可调，电机最高运行频率为 60Hz。

参数设定如下：

功能码	设定值	说 明
P0.03	7	选择多段速控制
P0.04	60.0	设定最大频率
P0.05	60.0	设定上限频率
P5.03	12（出厂值）	1 号开关接点 X4
P5.04	13（出厂值）	2 号开关接点 X5
PA.00	100	电位器可调的最大范围（相对于 P0.04 值的百分比）
PA.01	33	20Hz 相对于最大频率 60Hz 的 33%
PA.02	75	45Hz 相对于最大频率 60Hz 的 75%
PA.51	1	电位器的信号端接 AI1

PA.16	简易 PLC 运行方式		出厂值	0
	设定范围	0	单次运行结束停机	
			1	单次运行结束保持终值
			2	一直循环

简易 PLC 的功能有两个作用：做为频率源或者作为 VF 分离的电压源。

作为频率源时，PLC 有三种运行方式，作为 VF 分离电压源时不具有这三种方式。其中：

0：单次运行结束停机

变频器完成一个单循环后自动停机，需要再次给出运行命令才能启动。

1：单次运行结束保持终值

变频器完成一个单循环后，自动保持最后一段的运行频率和方向。

2：一直循环

变频器完成一个循环后，自动开始进行下一个循环，直到有停机命令时停止。

PA.17	简易 PLC 掉电记忆选择		出厂值	00
	设定范围	个位	掉电记忆选择	
		0	掉电不记忆	
		1	掉电记忆	
		十位	停机记忆选择	
		0	停机不记忆	
		1	停机记忆	

PLC 掉电记忆是指记忆掉电前 PLC 的运行阶段及运行频率，下次上电时从记忆阶段继续运行. 选择不记忆，则每次上电都重新开始 PLC 过程。

PLC 停机记忆是停机时记录前一次 PLC 的运行阶段及运行频率，下次运行时从记忆阶段继续运行. 选择不记忆，则每次启动都重新开始 PLC 过程。

PA. 18	简易 PLC 第 1 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 19	简易 PLC 第 1 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 20	简易 PLC 第 2 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 21	简易 PLC 第 2 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 22	简易 PLC 第 3 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 23	简易 PLC 第 3 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 24	简易 PLC 第 4 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 25	简易 PLC 第 4 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 26	简易 PLC 第 5 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 27	简易 PLC 第 5 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 28	简易 PLC 第 6 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 29	简易 PLC 第 6 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 30	简易 PLC 第 7 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 31	简易 PLC 第 7 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 32	简易 PLC 第 8 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 33	简易 PLC 第 8 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 34	简易 PLC 第 9 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)
	设定范围	0. 0s (h) ~6553. 5s (h)	
PA. 35	简易 PLC 第 9 段加减速时间	出厂值	0
	设定范围	0~3	
PA. 36	简易 PLC 第 10 段运行时间	出厂值	0. 0s (h)

	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 37	简易 PLC 第 10 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 38	简易 PLC 第 11 段运行时间		出厂值	0.0s(h)
	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 39	简易 PLC 第 11 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 40	简易 PLC 第 12 段运行时间		出厂值	0.0s(h)
	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 41	简易 PLC 第 12 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 42	简易 PLC 第 13 段运行时间		出厂值	0.0s(h)
	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 43	简易 PLC 第 13 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 44	简易 PLC 第 14 段运行时间		出厂值	0.0s(h)
	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 45	简易 PLC 第 14 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 46	简易 PLC 第 15 段运行时间		出厂值	0.0s(h)
	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 47	简易 PLC 第 15 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 48	简易 PLC 第 16 段运行时间		出厂值	0.0s(h)
	设定范围		0.0s(h)～6553.5s(h)	
PA. 49	简易 PLC 第 16 段加减速时间		出厂值	0
	设定范围		0～3	
PA. 50	简易 PLC 运行时间单位		出厂值	0
	设定范围	0	S（秒）	
		1	h（小时）	
PA. 51	第 1 段速给定方式		出厂值	0
	设定范围	0	功能码 PA.00 给定	
		1	AI1 给定	
		2	AI2 给定	
		3	面板电位器给定	
		4	PULSE 脉冲	
		5	PID 给定	
		6	预置频率（P0.07）给定，UP/DOWN 可修改	

此参数决定多段速 1 的给定通道。

多段指令 1 除可以选择 PA.00 外，还有多种其他选项，方便在多段指令与其他给定方式之间切换. 在多段指令作为频率源或者简易 PLC 作为频率源时，均可容易实现两种频率源的切换。

PA. 52	掉电 Up/Down 保存选择	出厂值		0.0%
	设定范围	0	不保存	
		1	保存	
PA. 53	端子 Up/Down 停机给定频率使能	出厂值		0.0%
	设定范围	0	无效	
		1	有效	

Pb 摆频、定长与计数组：

摆频功能适用于纺织、化纤等行业，以及需要横动、卷动功能的场合。

摆频功能是指变频器输出频率，以设定频率为中心进行上下摆动，运行频率在时间轴的轨迹如图 6-28 所示，其中摆动幅度由 Pb.00 和 Pb.01 设定，当 Pb.01 设为 0 时摆幅为 0，此时摆频不起作用。

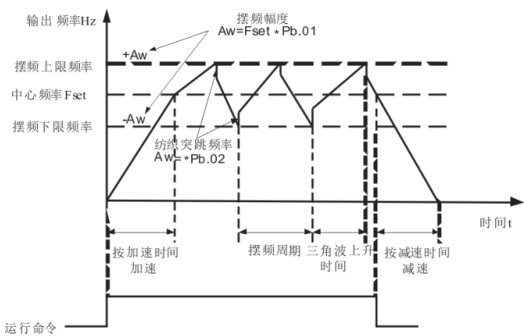


图 6-28 摆频工作示意图

Pb. 00	摆频设定方式		出厂值	0
	设定范围	0	相对于中心频率	
		1	相对于最大频率	

通过此参数来确定摆幅的基准值。

- 0：相对于中心频率（P0.17 频率源），
为变摆幅系统，摆幅随随中心频率（设定频率）的变化而变化。
- 1：相对最大频率（P0.04），
为定摆幅系统，摆幅固定。

Pb. 01	摆频幅度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
Pb. 02	突跳频率幅度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~50.0%	

通过此参数来确定摆幅值及突跳频率的值。

当设置摆幅相对于中心频率（Pb. 00=0）时，摆幅 AW=频率源 P0. 17×摆幅幅度 Pb. 01。

当设置摆幅相对于最大频率（Pb. 00=1）时，摆幅 AW=最大频率 P0. 04×摆幅幅度 Pb. 01。

突跳频率幅度为摆频运行时，突跳频率相对于摆幅的频率百分比，即：突跳频率=摆幅 AW×突跳频率幅度 Pb. 02. 如选择摆幅相对于中心频率（Pb. 00=0），突跳频率是变化值。如选择摆幅相对于最大频率（Pb. 00=1），突跳频率是固定值。

摆频运行频率，受上限频率和下限频率的约束。

Pb. 03	摆频周期	出厂值	10. 0s
	设定范围	0. 0s~3000. 0s	
Pb. 04	摆频的三角波上升时间	出厂值	50. 0%
	设定范围	50. 0%~100. 0%	

摆频周期：一个完整的摆频周期的时间值。

三角波上升时间系数 Pb. 04，是三角波上升时间相对摆频周期 Pb. 03 的时间百分比。

三角波上升时间=摆频周期 Pb. 03×三角波上升时间系数 Pb. 04，单位为秒。

三角波下降时间=摆频周期 Pb. 03×（1-三角波上升时间系数 Pb. 04），单位为秒。

Pb. 05	设定长度	出厂值	1000m
	设定范围	0m~65535m	
Pb. 06	实际长度	出厂值	0m
	设定范围	0m~65535m	
Pb. 07	每米脉冲数	出厂值	100. 0
	设定范围	0. 1~6553. 5	

上述功能码用于定长控制。

长度信息需要通过多功能数字输入端子采集，端子采样的脉冲个数与每米脉冲数 Pb. 07 相除，可计算得到实际长度 Pb. 06。当实际长度大于设定长度 Pb. 05 时，多功能数字 D0 输出“长度到达”ON 信号。

应用中需要将相应的输入端子功能设为“长度输入”（功能 31），在脉冲频率较高时，必须使用 X5 端口。

定长控制过程中，可以通过多功能端子 X 端子，进行长度复位操作（X 功能选择为 32），具体请参考 P5. 00~P5. 09。

Pb. 08	设定计数值	出厂值	1000
	设定范围	1~65535	
Pb. 09	指定计数值	出厂值	1000
	设定范围	1~65535	

计数值需要通过多功能数字输入端子采集。应用中需要将相应的的输入端子功能设为“计数器输入”（功能 29），在脉冲频率较高时，必须使用 X5 端口。

计数控制过程中，可以通过多功能 X 端子，进行计数复位操作（X 功能选择为 30），具体请参考 P5. 00~P5. 09。

当计数值到达设定计数值 Pb. 08 时，多功能数字 D0 输出“设定计数值到达”ON 信号，随后计数器停止计数。

当计数值到达指定计数值 Pb. 09 时，多功能数字 D0 输出“指定计数值到达”ON 信号，此时计数器继续计数，直到“设定计数值”时计数器才停止。
指定计数值 Pb. 09 不应大于设定计数值 Pb. 08. 图 6-29 为设定计数值到达及指定计数值到达功能示意图。

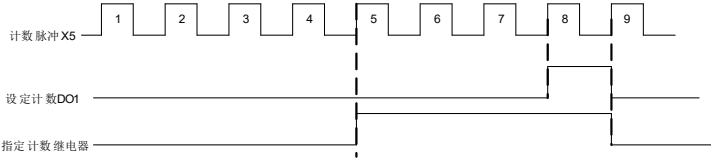


图 6-29 设定计数值给定和指定计数值给定示意图

PC 故障与保护组：

PC. 00	电机过载保护选择		出厂值	1
	设定范围	0	禁止	
		1	允许	
PC. 01	电机过载保护增益		出厂值	1
	设定范围		0.20~10.0	

PC. 00=0：无电机过载保护功能，可能存在电机过热损坏的危险，建议变频器与电机之间加热继电器。
PC. 01=1：此时变频器根据电机过载保护的反时限曲线，判断电机是否过载。
电机过载保护的反时限曲线为： $220\% \times (PC. 01) \times$ 电机额定电流，持续 1 分钟则报警电机过载故障； $150\% \times (PC. 01) \times$ 电机额定电流，持续 60 分钟则报警电机过载。

用户需要根据电机的实际过载能力，正确设置 PC. 01 的值，该参数设置过大容易导致电机过热损坏而变频器未报警的危险！

PC. 02	电机过载预警系数	出厂值	80%
	设定范围	50%~100%	

此功能用于在电机过载故障保护前，通过 D0 给控制系统一个预警信号。该预警系数用于确定，在电机过载保护前多大程度进行预警，该值越大则预警提前量越小。
当变频器输出电流积量，大于过载反时限曲线与 PC. 02 乘积后，变频器多功能数字 D0 输出“电机过载预警”ON 信号。

PC. 03	制动单元打开电压阈值	出厂值	机型确定
	设定范围	200~2000	

当变频器运行时检测到母线电压越过此值时，制动导通，开始能耗制动（在装制动电阻的情况下），否则按“P4. 22”执行过压失速抑制。

电压等级	制动打开阈值电压
单相 220V	360V
三相 220V	360V
三相 380V	690V
三相 480V	800V

PC. 05	用户自定义过载阈值	出厂值	200.0%
	设定范围	0.0%~200.0%	

100.0%对应 P2.06 电机额定电流，200.0%对应 P2.06*2。

PC. 06	用户自定义过载检出时间	出厂值	60.0s
	设定范围	0.0s~1000.0s	

当输出电流大于 PC.05 的阈值，且持续时间大于 PC.06，变频器输出 E065 故障并停机。

PC. 07	上电对地短路功能	出厂值	1
	设定范围	0：无动作 1：动作	

变频器送电时，UVW 会输出轻微的电流来检测外部是否有短路现象，便于更好的保护变频器。

PC. 08	故障自动复位次数	出厂值	0
	设定范围	0~200	

当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数，超过此次数后，变频器保持故障状态。

PC. 09	故障自动复位期间故障 D0 动作选择	出厂值	1
	设定范围	0：不动作 1：动作	

如果变频器设置了故障自动复位功能，则在故障自动复位期间，故障 D0 是否动作，可以通过 PC.09 设置。

PC. 10	故障自动复位间隔时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.1s~100.0s	

自变频器故障报警，到自动故障复位之间的等待时间。

PC. 11	输入缺相/保护选择		出厂值	01
	设定范围	个位	输入缺相保护	
		0	禁止	
		1	软件+硬件检测	
		2	软件检测	
		3	硬件检测	
		十位	接触器吸合保护	
		0	禁止	
		1	允许	

选择是否对输入缺相进行保护。

PC. 12	输出缺相保护选择	出厂值	1
	设定范围	0：禁止 1：允许	

选择是否对输出缺相进行保护。

PC. 13	第一次故障类型	0: 无故障 1: 加速过电流 (E001) 2: 减速过电流 (E002) 3: 恒速过电流 (E003) 4: 加速过电压 (E004) 5: 减速过电压 (E005) 6: 恒速过电压 (E006) 7: 控制电源故障 (E007) 8: 欠压故障 (E008) 9: 逆变单元故障 (E009) 10: 输入缺相 (E010) 11: 输出缺相 (E011)
PC. 14	第二次故障类型	12: 电机对地短路故障 (E012) 13: 变频器硬件故障 (E013) 14: 变频器过载 (E014) 15: 电机过载 (E015) 16: 模块过热 (E016) 17: 参数读写异常 (E017) 18: 外部故障 (E018) 19: 运行时间达到 (E019) 20: 上电时间达到 (E020) 21: 电流检测故障 (E021) 22: 电机过温 (E022) 23: 接触器异常 (E023)
PC. 15	第三次 (最近一次) 故障类型	24: 通讯异常 (E024) 25: 编码器/PG 卡故障 (E025) 26: 电机学习故障 (E026) 27: 初始位置错误 (E027) 28: 快速限流超时故障 (E028) 29: 电机超速度 (E029) 30: 速度偏差过大 (E030) 31: 运行时切换电机故障 (E031) 32: 掉载 (E032) 33: PID 反馈丢失 (E033) 35: 用户自定义故障 1 (E035) 36: 用户自定义故障 2 (E036) 38: 电机过热 (E038) 40: uvw 信号反馈错误 (E040) 41: 制动电阻短路 (E041) 44: SVC 失速故障 (E044) 45: 反电动势辨识异常 (E045) 60: 点对点从机故障 (E060) 65: 电机运行电流过载 (E065) 66: 温度传感器过温故障 1 (E066) 67: 温度传感器过温故障 2 (E067) 68: 温度传感器过温故障 3 (E068)
PC. 16	第三次故障时频率	最近一次故障时的频率
PC. 17	第三次故障时电流	最近一次故障时的电流
PC. 18	第三次故障时母线电压	最近一次故障时的母线电压

PC. 19	第三次故障时输入端子状态	最近一次故障时数字输入端子的状态，顺序 <table><tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td></tr><tr><td>X10</td><td>X9</td><td>X8</td><td>X7</td><td>X6</td></tr><tr><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr><tr><td>X5</td><td>X4</td><td>X3</td><td>X2</td><td>X1</td></tr></table> 当输入端子为 ON 其相应二进制位为 1，OFF 则为 0，所有 X 的状态转化为十进制数显示。 为：	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	X10	X9	X8	X7	X6	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	X5	X4	X3	X2	X1
BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5																		
X10	X9	X8	X7	X6																		
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																		
X5	X4	X3	X2	X1																		
PC. 20	第三次故障时输出端子	最近一次故障时数字输出端子的状态，顺序 <table><tr><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr><tr><td>D02</td><td>D01</td><td>REL2</td><td>REL1</td><td>FMP</td></tr></table> 当输出端子为 ON 其相应二进制位为 1，OFF 则为 0，所有输出端子状态转化为十进制数显示。 为：	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	D02	D01	REL2	REL1	FMP										
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																		
D02	D01	REL2	REL1	FMP																		
PC. 21	第三次故障时变频器状态	保留																				
PC. 22	第三次故障时上电时间	最近一次故障时的当次上电时间																				
PC. 23	第三次故障时运行时间	最近一次故障时的当次运行时间																				
PC. 24	第二次故障时频率	同 PC. 16~PC. 23																				
PC. 25	第二次故障时电流																					
PC. 26	第二次故障时母线电压																					
PC. 27	第二次故障时输入端子状态																					
PC. 28	第二次故障时输出端子																					
PC. 29	第二次故障时变频器状态																					
PC. 30	第二次故障时上电时间																					
PC. 31	第二次故障时运行时间																					

PC. 32	第一次故障时频率	同 PC. 16~PC. 23
PC. 33	第一次故障时电流	
PC. 34	第一次故障时母线电压	
PC. 35	第一次故障时输入端子状态	
PC. 36	第一次故障时输出端子	
PC. 37	第一次故障时变频器状态	
PC. 38	第一次故障时上电时间	
PC. 39	第一次故障时运行时间	

记录变频器最近三次的故障类型，0 为无故障。关于每个故障代码的可能成因及解决办法，请参考故障诊断。

PC. 40	故障时保护动作选择 1	出厂值	0
	设定范围	1: 自由停车 2: 减速停机（按功能码停车） 3: 继续运行 个位：输入缺相（E010） 十位：输出缺相（E011） 百位：变频器过载（E014） 千位：电机过载（E015） 万位：散热器过热（E016）	
PC. 41	故障时保护动作选择 2	出厂值	0
	设定范围	1: 自由停车 2: 减速停机（按功能码停车） 3: 继续运行 个位：EEPROM 读写故障（E017） 十位：外部故障（E018） 百位：运行时间到达（E019） 千位：上电时间到达（E020） 万位：电机过温（E022）	
PC. 42	故障时保护动作选择 3	出厂值	0
	设定范围	1: 自由停车 2: 减速停机（按功能码停车） 3: 继续运行 个位：通讯超时（E024） 十位：逐波限流故障（E028） 百位：电机超速度（E029） 千位：速度偏差过大（E030） 万位：掉载故障（E032）	
PC. 43	故障时保护动作选择 4	出厂值	0

	设定范围	1: 自由停车 2: 减速停机（按功能码停车） 3: 继续运行 个位: 运行时 PID 反馈丢失（E033） 十位: 用户自定义故障 1（E035） 百位: 用户自定义故障 2（E036） 千位: 保留 万位: 电机过热（E038）
--	------	---

当变频器发生故障时，选择变频器动作方式。

PC. 49	掉载保护选择	出厂值	0
	设定范围	0	无效
		1	有效
PC. 50	掉载检测水平	出厂值	10.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（电机额定电流）	
PC. 51	掉载检测时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.0s~60.0s	

如果掉载保护功能有效，则当变频器输出电流小于掉载检测水平 PC. 50，且持续时间大于掉载检测时间 PC. 51 时，变频器输出频率自动降低为额定频率的 7%，在掉载保护期间，如果负载恢复，则变频器自动恢复为按设定频率运行。

PC. 52	过速度检测值	出厂值	20.0%
	设定范围	0.0%~50.0%（最大频率百分比）	
PC. 53	过速度检测时间	出厂值	0.010s
	设定范围	0.001s~6.000s	

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效（闭环矢量控制）。

当变频器检测到电机的实际转速超过最大频率，超出值大于过速度检测值 PC. 52，且持续时间大于 PC. 53 时，变频器报 E029 故障，并根据故障保护动作方式处理。

PC. 54	速度偏差过大检测值	出厂值	20.0%
	设定范围	0.0%~50.0%（最大频率百分比）	
PC. 55	速度偏差过大检测时间	出厂值	5.0s
	设定范围	0.0s~60.0s	

此功能只在变频器矢量模式下有效（开环矢量或闭环矢量控制时）。

当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于过速度检测值 PC. 54，且持续时间大于 PC. 55 时，变频器报 E030 故障，并根据故障保护动作方式处理。

PC. 56	异常备用频率	出厂值	100%
	设定范围	0.0%~100.0%（最大频率）	

当 PC. 60 选择异常备用频率运行时，此参数 PC. 56 所设置的数值相对于最大频率百分比。

PC. 57	电机温度传感器类型	出厂值	0
	设定范围	0	无

		1	PT100
		2	PT1000

需配置 EC-02B 扩展卡，支持 PT100 和 PT1000 两种温度传感器，使用时必须正确设置传感器类型及正确拨动扩展卡传感器类型拨码开关方向。

PC. 58	电机过热保护阈值	出厂值	110℃
	设定范围	0℃～200℃	

当变频器检测电机温度到达设定值时，变频器报 E022。电机温度可通过 C0. 34 查看。

PC. 59	电机过热预警阈值	出厂值	90℃
	设定范围	0℃～200℃	

电机温度达到电机过热预警阈值时，变频器多功能 DO 输出 ON 信号。

PC. 60	故障时继续运行频率选择	出厂值	0
	设定范围	0	以当前的运行频率运行
		1	以当设定频率运行
		2	以当上限频率运行
		3	以当下限频率运行
		4	以当异常备用频率运行

当变频器运行过程中产生故障，且该故障的处理方式设置为继续运行时，变频器显示“A**”，并以 PC. 60 选择的频率运行。

PC. 61	快速限流使能选择	出厂值	1
	设定范围	0：不使能 1：使能	

启用快速限流功能，能最大限度的减少变频器过流故障，保证变频器不间断运行。若变频器长时间持续处于快速限流状态，变频器有可能出现过热等损坏，这种情况是不允许的，所以长时间快速限流时将报故障 E028, 表示变频器过载并需要停机。

PC. 62	欠压点设置	出厂值	机型确定
	设定范围	100. 0V～1200. 0V	

用于设置变频器欠压故障 E008 的电压值，不同电压等级出厂值分别为：

电压等级	出厂默认值（母线电压）
单相 220V	200V
三相 220V	200V
三相 380V	350V
三相 480V	450V

PC. 63	过压点设置	出厂值	机型确定
	设定范围	200. 0V～1200. 0V	

用于设置变频器过压故障 E004、E005、E006 的电压值，不同电压等级出厂值分别为：

电压等级	出厂默认值（母线电压）
单相 220V	400V
三相 220V	400V
三相 380V	810V
三相 480V	890V

Pd 通讯参数组：

Pd. 00	串口通讯协议选择		出厂值	0
	设定范围	0	MODBUS 协议	
		1	保留	
		2	保留	
Pd. 01	波特率		出厂值	5005
	设定范围	个位	MODBUS	
		0	300BPS	
		1	600BPS	
		2	1200BPS	
		3	2400BPS	
		4	4800BPS	
		5	9600BPS	
		6	19200BPS	
		7	38400BPS	
		8	57600BPS	
		9	115200BPS	
		十位	CAN 波特率选择	
		0	20Kbps	
		1	50Kbps	
		2	100Kbps	
		3	125Kbps	
		4	250Kbps	
		5	500Kbps	
		6	1Mbps	

此参数用来设定上位机与变频器之间的数据传送速率。注意，上位机与变频器设定的波特率必须一致，否则，通讯无法进行。波特率越大，通讯速度越快。

Pd. 02	数据格式		出厂值	0
	设定范围	0	无校验 (8-N-2)	
		1	偶校验 (8-E-1)	
		2	奇校验 (8-O-1)	
		3	无校验 (8-N-1)	

上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通讯无法进行。

Pd. 03	本机地址	出厂值	1
	设定范围	1~247, 0 为广播地址	

当本机地址设定为 0 时，即为广播地址，实现上位机广播功能。
本机地址具有唯一性（广播地址外），这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。

Pd. 04	应答延时	出厂值	2ms
	设定范围	0~20ms	

应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送数据的中间间隔时间. 如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

Pd. 05	通讯超时时间	出厂值	0. 0s
	设定范围	0. 0s (无效)；0. 1~60. 0s	

当该功能码设置为 0. 0s 时，通讯超时时间参数无效。
当该功能码设置成有效值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误（E024）. 通常情况下，将其设置成无效. 如果在连续通讯的系统，设置该参数，可以监视通讯状况。

Pd. 06	数据传输格式选择		出厂值	01
	设定范围	个位	Modbus	
		0	非标准的 Modbus 协议	
		1	标准的 Modbus 协议	
		十位	保留	

Pd. 07	通讯读取电流分辨率		出厂值	0
	设定范围	0	0. 01A (功率小于 55KW)	
		1	0. 1A	

H0 转矩控制参数组：

H0. 00	转矩控制方式		出厂值	0
	设定范围	0	转矩控制无效	
		1	转矩控制有效	

FD 系列变频器支持速度控制和转矩控制两种控制方式，速度控制表示整个控制过程以稳定速度为核心，确保设定频率与实际运行频率一致，同时最大带载能力受转矩限副的限制；转矩控制的核心表示整个控制过程以稳定转矩为核心，确保设定转矩与实际输出转矩一致，变频器的输出频率受上下限频率限制。
0：转矩控制无效，变频器为速度控制方式。

1: 变频器为转矩控制方式。

这两种方式的切换也可通过可编程端子的设定实现。

无论如何，当转矩控制禁止端子有效时，变频器固定为速度控制方式。

H0.01	转矩设定方式选择		出厂值	0
	设定范围	0	键盘数字给定转矩 (H0.03)	
		1	模拟量 AI1 给定	
		2	模拟量 AI2 给定	
		3	面板电位器	
		4	PULSE 脉冲给定	
		5	通讯给定	
		6	MIN (AI1, AI2)	
		7	MAX (AI1, AI2)	
H0.03	键盘数字转矩设定值		出厂值	150.0%
	设定范围		-200.0%~200.0%	

H0.01 用于选择转矩设定源，共有 8 种转矩设定方式。

转矩设定采用相对值，100.0%对应变频器额定转矩. 设定范围-200.0%~200.0% ，表明变频器最大转矩为 2 倍变频器额定转矩。

当转矩给定为正时，变频器正转运行。

当转矩给定为负时，变频器反转运行。

各项转矩设定源描述如下：

0: 键盘数字给定（H0.03）

指目标转矩直接使用 H0.03 设定值。

1: 模拟量 AI1 给定

2: 模拟量 AI2 给定

3: 面板电位器

指目标转矩由模拟量输入端子来确定. FD600 控制板提供 2 个模拟量输入端子（AI1AI2）。

其中：

AI1 为-10V~10V 电压型输入

AI2 可为 0V~10V 电压输入，也可为 4mA~20mA 输入，由控制板上的 P1 跳线选择。

AI1、AI2 的输入电压值，与目标频率的对应关系曲线，用户可以通过 P5.31 自由选择。

4: PULSE 脉冲（X5）

目标转矩给定通过端子 X5 高速脉冲来给定。

脉冲给定信号规格：电压范围 9V~30V、频率范围 0KHz~100KHz. 脉冲给定只能从多功能端子 X5 输入。

X5 端子输入脉冲频率与对应设定的关系，通过 P5.26~P5.29 进行设置，该对应关系为 2 点的直线对应关系，脉冲输入所对应设定的 100.0%，是指相对于转矩数字设定 H0.03 的百分比。

5: 通讯给定

指目标转矩由通讯方式给定。

数据格式为-100.0%~100.0%，100.00%是指相对于转矩数字设定 H0.03 的百分比。

否则上位机通过通讯地址 0X1000 给定数据，数据格式为-100.0%~100.0%，100.00%是指相对于转矩数字设定 H0.03 的百分比。

H0.05	转矩控制正向最大频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	
H0.06	转矩控制反向最大频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz～最大频率	

用于设置转矩控制方式下，变频器的正向或反向最大运行频率。

当变频器转矩控制时，如果负载转矩小于电机输出转矩，则电机转速会不断上升，为防止机械系统出现飞车等事故，必须限制转矩控制时的电机最高转速。

如果需要实现动态连续更改转矩控制最大频率，可以采用控制上限频率的方式实现。

H0.07	转矩控制加速时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s～65000s	
H0.08	转矩控制减速时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s～65000s	

转矩控制方式下，电机输出转矩与负载转矩的差值，决定电机及负载的速度变化率，所以，电机转速有可能快速变化，造成噪音或机械应力过大等问题。通过设置转矩控制加减速时间，可以使电机转速平缓变化。但是对需要转矩快速响应的场合，需要设置转矩控制加减速时间为 0.00s。

例：两个电机硬连接在拖动同一负载，为确保负荷均匀分配，设置一台变频器为主机，采用速度控制方式，另一台变频器为从机并采用转矩控制，主机的实际输出转矩作为从机的转矩指令，此时从机的转矩需要快速跟随主机，那么从机的转矩控制加减速时间为 0.00s。

H1 虚拟 DI、虚拟 DO 参数组

H1.00	虚拟 VDI1 端子功能选择	出厂值	0
	设定范围	0～59	
H1.01	虚拟 VDI2 端子功能选择	出厂值	0
	设定范围	0～59	
H1.02	虚拟 VDI3 端子功能选择	出厂值	0
	设定范围	0～59	
H1.03	虚拟 VDI4 端子功能选择	出厂值	0
	设定范围	0～59	
H1.04	虚拟 VDI5 端子功能选择	出厂值	0
	设定范围	0～59	

虚拟 VDI1～VDI5 在功能上与控制板 DI 完全相同，可作为多功能数字量输入使用，详细设置请参考 P5.00～P5.09 的介绍。

H1.05	DPWM 切换上限频率		出厂值	00000
	设定范围	个位	虚拟 VDI1	
		0	由虚拟 VDOx 的状态决定 VDI 是否有效	
		1	由功能 H1.06 设定 VDI 是否有效	
		十位	虚拟 VDI2 (0～1, 同上)	
		百位	虚拟 VDI3 (0～1, 同上)	
		千位	虚拟 VDI4 (0～1, 同上)	

H1.06	DPWM 切换上限频率		万位	虚拟 VDI5 (0~1, 同上)	
			出厂值		00000
	设定范围		个位	虚拟 VDI1	
			0	无效	
			1	有效	
			十位	虚拟 VDI2 (0~1, 同上)	
			百位	虚拟 VDI3 (0~1, 同上)	
			千位	虚拟 VDI4 (0~1, 同上)	
			万位	虚拟 VDI5 (0~1, 同上)	

与普通的数字量输入端子不同，虚拟 VDI 的状态可以有两种设定方式，并通过 H1.05 来选择。当选择 VDI 状态由相应的虚拟 VDO 的状态决定时，VDI 是否为有效状态，取决于 VDO 输出为有效或无效，且 VDIx 唯一绑定 VDOx (x 为 1~5)。

当选择 VDI 状态由功能码设定时，通过功能码 H1.06 的二进制位，分别确定虚拟输入端子的状态。下面举例说明虚拟 VDI 的使用方法。

例 1：当选择 VDO 状态决定 VDI 状态时，欲完成如下功能：“AI1 输入超出上下限时，变频器故障报警并停机”，可以采用如下设置方法：

- 设置 VDI1 的功能为“用户自定义故障 1”(H1.00=44)；
- 设置 VDI1 端子有效状态模式为由 VDO1 确定 (H1.05=xxxx0)；
- 设置 VDO1 输出功能为“AI1 输入超出上下限”(H1.11=25)；

则 AI1 输入超出上下限时，则 VDO1 输出为 ON 状态，此时 VDI 输入端子状态有效，变频器 VDI1 接收到用户自定义故障 1，变频器会故障报警 E035 并停机。

例 2：当选择功能码 H1.06 设定 VDI 状态时，欲完成如下功能：“变频器上电后，自动进入运行状态”，可以采用如下设置方法：

- 设置 VDI1 的功能为“正转运行”(H1.00=1)；
- 设置 VDI1 端子有效状态模式为由功能码设置 (H1.05=xxxx1)；
- 设置命令源为“端子控制”(P0.01=1)；

则变频器上电完成初始化后，检测到 VDI1 为有效，且此端子对应正转运行，相当于变频器接收到一个端子正转运行命令，变频器随即开始正转运行。

H1.07	AI1 端子作为 DI 时的功能选择		出厂值	0
	设定范围		0~59	
H1.08	AI2 端子作为 DI 时的功能选择		出厂值	0
	设定范围		0~59	
H1.09	AI3 端子作为 DI 时的功能选择		出厂值	0
	设定范围		0~59	
H1.10	AI 作为 DI 时有效模式选择		出厂值	000
	设定范围	个位	AI1	
		0	高电平有效	
		1	低电平有效	
		十位	AI2(0~1, 同个位)	
		百位	AI3(0~1, 同个位)	

此组功能码用于将 AI 作为 DI 使用，当 AI 作为 DI 使用时，AI 电压大于 7V 时，AI 端子状态为高电平，当 AI 输入电压低于 3V 时，AI 端子状态为低电平。3V~7V 之间为滞环。

H1.10 用来确定 AI 作为 DI 时，AI 高电平或者低电平为有效状态。至于 AI 作为 DI 时的功能设置，与普通 DI 设置相同，请参考 P5 组相关 DI 设置说明。

H1.11	虚拟 VD01 输出功能选择		出厂值	0
	设定范围		0：与物理 DIx 内部短接 1~40：间 P6 组物理 D0 输出选择	
H1.12	虚拟 VD02 输出功能选择		出厂值	0
	设定范围		0：与物理 DIx 内部短接 1~40：间 P6 组物理 D0 输出选择	
H1.13	虚拟 VD03 输出功能选择		出厂值	0
	设定范围		0：与物理 DIx 内部短接 1~40：间 P6 组物理 D0 输出选择	
H1.14	虚拟 VD04 输出功能选择		出厂值	0
	设定范围		0：与物理 DIx 内部短接 1~40：间 P6 组物理 D0 输出选择	
H1.15	虚拟 VD05 输出功能选择		出厂值	0
	设定范围		0：与物理 DIx 内部短接 1~40：间 P6 组物理 D0 输出选择	
H1.16	VD01 输出延时时间		出厂值	0.0s
	设定范围		0.0s~3600.0s	
H1.17	VD02 输出延时时间		出厂值	0.0s
	设定范围		0.0s~3600.0s	
H1.18	VD03 输出延时时间		出厂值	0.0s
	设定范围		0.0s~3600.0s	
H1.19	VD04 输出延时时间		出厂值	0.0s
	设定范围		0.0s~3600.0s	
H1.20	VD05 输出延时时间		出厂值	0.0s
	设定范围		0.0s~3600.0s	
H1.21	VD0 输出端子有效状态选择		出厂值	00000
	设定范围	个位	VD01	
		0	正逻辑	
		1	反逻辑	
		十位	VD02 (0~1, 同个位)	
		百位	VD03 (0~1, 同个位)	
		千位	VD04 (0~1, 同个位)	
		万位	VD05 (0~1, 同个位)	

虚拟数字量输出功能，与控制板 D0 输出功能相似，可用于与虚拟数字量输入 VDIx 配合，实现一些简单的逻辑控制。

当虚拟 VDOx 输出功能选择为 0 时，VDO1~VDO5 的输出状态由控制板上的 DI1~DI5 输入状态确定，此时 VDOx 与 DIx 一一对应。

当虚拟 VDOx 输出功能选择为非 0 时，VDOx 的功能设置及使用方法，与 P6 组 D0 输出相关参数相同，请参考 P6 组相关参数说明。

同样的 VDOx 的输出有效状态可选择正逻辑或者反逻辑，通过 H1.21 设置。

VDIx 的应用举例中，包含了 VDOx 的使用，敬请参考。

H3 多点 AI 曲线参数组：

H3.00	AI 曲线 4 最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	0.00V~H3.02	
H3.01	AI 曲线 4 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.02	AI 曲线 4 拐点 1 输入	出厂值	3.00V
	设定范围	H3.00~H3.04	
H3.03	AI 曲线 4 拐点 1 输入对应设定	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.04	AI 曲线 4 拐点 2 输入	出厂值	6.00V
	设定范围	H3.02~H3.06	
H3.05	AI 曲线 4 拐点 2 输入对应设定	出厂值	60.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.06	AI 曲线 4 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	H3.04~+10.00V	
H3.07	AI 曲线 4 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.08	AI 曲线 5 最小输入	出厂值	-10.00V
	设定范围	0.00V~H3.10	
H3.09	AI 曲线 5 最小输入对应设定	出厂值	-100.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.10	AI 曲线 5 拐点 1 输入	出厂值	-3.00V
	设定范围	H3.08~H3.12	
H3.11	AI 曲线 5 拐点 1 输入对应设定	出厂值	-30.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.12	AI 曲线 5 拐点 2 输入	出厂值	3.00V
	设定范围	H3.10~H3.14	
H3.13	AI 曲线 5 拐点 2 输入对应设定	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.14	AI 曲线 5 最大输入	出厂值	10.00V

	设定范围	H3.12~+10.00V	
H3.15	AI 曲线 5 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

曲线 4 和曲线 5 的功能与曲线 1~曲线 3 类似，但是曲线 1~曲线 3 为直线，而曲线 4 和曲线 5 为 4 点曲线，可以实现更为灵活的对应关系。

曲线 4 与曲线 5 设置时需注意，曲线的最小输入电压、拐点 1 电压、拐点 2 电压、最大电压必须一次增大。

AI 曲线选择 P5.31，用于确定模拟量输入 AI1~AI3 如何在 5 条曲线中选择。

H3.24	AI1 设定跳跃点	出厂值	0.0%
	设定范围	00.0%~100.0%	
H3.25	AI1 设定跳跃幅度	出厂值	0.5%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.26	AI2 设定跳跃点	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.27	AI2 设定跳跃幅度	出厂值	0.5%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.28	AI3 设定跳跃点	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3.29	AI3 设定跳跃幅度	出厂值	0.5%
	设定范围	0.0%~100.0%	

FD600 的模拟量输入 AI1~AI3，均具备设定值跳跃功能。

跳跃功能是指，当模拟量对应设定在跳跃点上下区间变化时，将模拟量对应设定值固定为跳跃点的值。

例如：模拟量输入 AI1 的电压在 5.00V 上下波动，波动范围为 4.9V~5.1V，AI1 的最小输入 0V 对应 0.0%，最大输入 10V 对应 100%，那么检测到的 AI1 对应设定在 49%~51%之间波动。设置 AI1 设定跳跃点 H3.24 为 50%，设置 AI1 跳跃幅度 H3.25 为 1.0%，则上述 AI1 输入时，经过跳跃功能处理后，得到的 AI1 输入对应设定固定为 50.0%，AI1 被转变为一个稳定的输入，消除了波动。

H7 AI/A0 校正参数组：

H7.00	AI1 实测电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.01	AI1 显示电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.02	AI1 实测电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.03	AI1 显示电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.04	AI2 实测电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.05	AI2 显示电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.06	AI2 实测电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.07	AI2 显示电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.08	AI3 实测电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.09	AI3 显示电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.10	AI3 实测电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.11	AI3 显示电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	

该组功能码用来对模拟量输入 AI 进行校正，以消除 AI 输入零偏与增益的影响。

该组功能参数出厂时已经进行校正，恢复出厂值时，该组参数不会变化。

实测电压指，通过万用表等测量仪器测量出来的实际电压，显示电压指变频器采样出来的电压显示值，见 C0 组 AI 校正前电压(C0.27、C0.28、C0.29)显示。

校正时，在每个 AI 输入端口各输入两个电压峰值，并分别把万用表测量的值与 C0 组读取的值准确输入上述功能码中，则变频器就会自动进行 AI 零偏与增益的校正。

对于用户给定电压和变频器实际采样电压不匹配场合，可以采用现场校正方式，使得变频器采样值与期望给定值一致，以 AI1 为例，现场校正方式如下。

给定 AI1 电压信号(2V 左右)，实际测量 AI1 电压值，存入功能参数 H7.00，查看 C0.27 显示值，存入功能码 H7.01。给定 AI1 电压信号(8V 左右)，实际测量 AI1 电压值，存入功能参数 H7.02，查看 C0.27 显示值，存入功能码 H7.03。

校正 AI2 和 AI3 时，实际采样电压查看位置分别为 C0.28、C0.29。对于 AI1、AI2，建议使用 2V 和 8V 两点作为校正点。

H7.12	A01 目标电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.13	A01 实测电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.14	A01 目标电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.15	A01 实测电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.16	A02 目标电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.17	A02 实测电压 1	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.18	A02 目标电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	
H7.19	A02 实测电压 2	出厂值	出厂校正
	设定范围	0.000~10.000V	

HC 控制优化参数组：

HC.00	DPWM 切换上限频率	出厂值	0.0s
	设定范围	0~最大频率	

调整参数 HC.00 到最大频率可减少电机噪音。

HC.01	PWM 调制方式		出厂值	0
	设定范围	0	异步调制	
		1	同步调制	

当载波频率除以运行频率小于 10 时，会引起输出电流振荡或电流谐波较大，此时可以调整成“同步调制”达到减小电流谐波的效果。

HC.02	死区补偿模式选择		出厂值	1
	设定范围	0	不补偿	
		1	死区补偿无效	
		2	死区补偿有效	

此参数一般不需修改，只在对输出电压波形质量有特殊要求或者电机出现震荡等异常时，需要尝试切换选择不同的补偿模式。

HC.03	PWM 调制方式		出厂值	0
	设定范围	0	随机 PWM 无效	
		1~10	PWM 载频随机深度	

设置随机 PWM，可以把单调刺耳的电机声音变得较为柔和。并能有利于减小对外的电磁干扰。当设置随机 PWM 为 0 时，随机 PWM 无效。调整随机 PWM 不同深度将得到不同效果。

HC. 05	节能控制使能		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	

节能控制有效时，自动调整输出电压，使在电机转速不变的情况下负载电流最小，减小电机的损耗。本功能对降转矩特性的风机和泵类负载尤为有效，自动节能运行仅对 V/F 控制方式有效，并且只适用于负载平稳的场合。V/F 控制下的自动节能运行时需要同时使用自动转矩提升和滑差补偿功能。

HF 工艺卡设置参数组：

HF. 00	温度通道使能		出厂值	00000
	设定范围	个位	PT1 通道传感器类型	
		0	无效	
		1	PT100	
		2	PT1000	
		十位	PT2 通道传感器类型	
		0	无效	
		1	PT100	
		2	PT1000	
		百位	PT3 通道传感器类型	
		0	无效	
		1	PT100	
		2	PT1000	

需配置 AD1000I01-01A 扩展卡，支持三路 PT100 或 PT1000 两种温度传感器，使用时必须正确设置传感器通道及正确拨动扩展卡传感器类型拨码开关方向。

HF. 01	PT1 温度通道过热保护阈值	出厂值	110℃
	设定范围	0℃~200℃	
HF. 02	PT2 温度通道过热保护阈值	出厂值	110℃
	设定范围	0℃~200℃	
HF. 03	PT3 温度通道过热保护阈值	出厂值	110℃
	设定范围	0℃~200℃	

当驱动器检测 PT1 通道温度到达设定值时，驱动器报 E066 故障并停机。该通道实际温度可通过 C0. 55 查看。

当驱动器检测 PT2 通道温度到达设定值时，驱动器报 E067 故障并停机。该通道实际温度可通过 C0. 56 查看。

当驱动器检测 PT3 通道温度到达设定值时，驱动器报 E068 故障并停机。该通道实际温度可通过 C0. 57 查看。

HF. 04	PT1 温度通道过热预警阈值	出厂值	90℃
	设定范围	0℃~200℃	
HF. 05	PT2 温度通道过热预警阈值	出厂值	90℃
	设定范围	0℃~200℃	
HF. 06	PT3 温度通道过热预警阈值	出厂值	90℃
	设定范围	0℃~200℃	

当驱动器检测 PT1 通道温度到达设定值时，驱动器多功能 D0 输出 ON 信号。

当驱动器检测 PT2 通道温度到达设定值时，驱动器多功能 D0 输出 ON 信号。

当驱动器检测 PT3 通道温度到达设定值时，驱动器多功能 D0 输出 0

第五章 故障诊断及处理方法

FD 系列变频器具有完善的保护功能，能够在充分发挥产品性能的同时实施有效的保护。一旦发生故障，变频器停止输出，并在面板上显示故障代码。用户可根据显示的代码对照下表进行分析自查，判断发生原因，排除故障。也可通过 **PC. 13~PC. 39** 来查看曾经发生过的故障，以及故障时的相关数据内容。以便更容易的发现和解决问题。

故障代码	故障名称	可能原因	处理方法
E001	加速过电流	1. 加速时间太短 2. 变频器的输出接地或短路 3. 矢量控制方式下没有对电机进行参数识别 4. 加速过程中有突变负载 5. 电压偏低 6. 变频器选型偏小	1. 加速时间加长 2. 检查电机和电缆线的绝缘。 3. 对电机进行参数识别 4. 检查负载 5. 检查电源电压或查看母线电压值 6. 选用功率等级更大的变频器
E002	减速过电流	1. 减速时间太短 2. 变频器的输出接地或短路 3. 矢量控制方式下没有对电机进行参数识别 4. 减速过程中有突变负载 5. 电压偏低	1. 减速时间加长 2. 检查电机和电缆线的绝缘。 3. 对电机进行参数识别 4. 检查负载 5. 检查电源电压或查看母线电压值
E003	恒速过电流	1. 变频器的输出接地或短路 2. 矢量控制方式下没有对电机进行参数识别 3. 运行过程中有突变负载 4. 电压偏低 5. 变频器选型偏小	1. 检查电机和电缆线的绝缘。 2. 对电机进行参数识别 3. 检查负载 4. 检查电源电压或查看母线电压 5. 选用功率等级更大的变频器
E004	加速过电压	1. 输入电压偏高 2. 加速时间太短 3. 加速过程中存在外力拖动电机运行	1. 将电压调至正常范围 2. 增大加速时间 3. 检查负载
E005	减速过电压	1. 输入电压偏高 2. 加速时间太短 3. 加速过程中存在外力拖动电机运行	1. 将电压调至正常范围 2. 增大加速时间 3. 检查负载
E006	恒速过电压	1. 输入电压偏高 2. 运行过程中存在外力拖动电机运行	1. 将电压调至正常电压 2. 调整负载或加装制动单元和制动电阻

E008	欠压故障	1. 输入电压偏低或接触不良 2. 母线电压不正常 3. 继电器或接触器不吸合 4. 控制板异常	1. 检查输入电源电压及连接处 2. 检查查看母线电压值 3. 寻求技术支持或更换接触器 4. 寻求技术支持
E010	输入缺相	1. 三相输入电源缺相或某相电压偏低 2. 驱动板异常	1. 检查电源 2. 寻求技术支持
E011	输出缺相	1. 变频器到电机的引线不正常 2. 变频器输出三相不平衡或缺相	1. 检查电机和电缆 2. 寻求技术支持
E012	对地短路	1: 电机对地短路 2: 误动作	1: 检查电机和电缆 2: PC. 07 设为 0, 关闭功能
E014	变频器过载	1. 负载过大或电机堵转 2. 变频器选型偏小 3. 电机未进行自学习	1. 检查负载及机械情况 2. 更换功率等级大的变频器 3. 电机进行旋转自学习。
E015	电机过载	1. 保护参数 PC. 01 设定是否合适 2. 负载过大或电机堵转 3. 变频器选型偏小	1. 正确设置参数 2. 检查负载及机械情况 3. 更换功率等级大的变频器
E016	模块过热	1. 环境温度过高 2. 风道堵塞 3. 风机损坏 4. 模块过热器件损坏	1. 将变频器放置阴凉通风处 2. 清理风道 3. 更换风机 4. 寻求技术支持
E018	外部设备故障	多功能数字端子 X 输入外部故障的信号	1. 排除外部故障后复位运行。
E026	电机识别故障	1. 电机参数设置不当 2. 参数识别时间过长	1. 重新设置电机参数 2. 检查变频器到电机是否连好
E027	初始位置故障	1. 未接通电机或电机电缆断开 2. 未识别到同步机磁极位置	1. 接通电机电缆后复位运行 2. 寻求技术支持
E028	快速限流故障	1. 负载过大或电机堵转 2. 变频器选型偏小 3. 电机未进行自学习	1. 检查电机及负载 2. 对电机参数进行自识别 3. 电机进行旋转自学习。
E030	速度偏差过大	1. 电机参数设置不合理 2. 电机堵转卡住	1. 正确设定电机参数 2. 清理电机异物复位重启
E045	反电动势异常	1. 电机参数设定错误 2. 静态自学习反电动势 P2. 16 设定错误 3. 动态自学习反电动势 P2. 16 辨识异常	1. 正确设定电机参数尤其是电机频率 2. 检查 P2. 16 设定值是否正确 3. 动态自学习时是否电机属于空载 4. 检查电机是否退磁 5. 确定设计参数后复位即可

		4. 电机出现了退磁现象 5. 电机设计反电动势确实偏大或偏小	
E056	干抽故障	水泵长时间干抽，输出电流低于 HF. 05 干抽判断电流且时间大于 HF. 06。	合理设置干抽判断电流值
E070	缺水故障	1. 缺水保护检测范围设置过高 2. 缺水保护检测时间过短 3. 缺水保护重启次数到达	压力启停模式下缺水，合理设置缺水检测范围，缺水保护检测范围设置为 0 不检测该故障。
E071	过压力故障	过压保护 HF. 81 阈值设置过低	反馈压力过大，合理设置 HF. 81 过压保护阈值
E080	满水故障	满水故障信号有效	检查满水位浮球 X3
E081	缺水故障	缺水故障信号有效	检查空水位浮球 X4



保修卡

尊敬的客户：感谢您选用科沃产品！请妥善保管此卡，并在机器维修时出示此卡。

用户名称	产品型号		
用户电话	产品编号		
购买日期	发票号码		
通讯地址			

- 保修期以下情形不享受免费维修服务：
- A. 因火灾、地震、风暴、洪水、雷击、腐蚀、电压异常或其他自然灾害所引起的故障；
 - B. 未按照《产品使用说明书》或超出产品使用要求引起的产品故障；
 - C. 因用户选型不当将变频器用于非正常使用场合所引起的故障；
 - D. 因用户操作不当、搬运、放置、保管不当引起产品故障或损坏的；
 - E. 自行拆装、修理、或将产品送至非本公司授权之维修点进行检测维修。

合格证

检验员：_____
日期：_____

地址：深圳市宝安区沙井新桥新玉路圣佐治科技园8栋3楼
服务热线：400-666-2632

深圳市科沃电气技术有限公司
SHENZHEN KEWO ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD